

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

Номер на обявлението: ЗОП - О - 454/01.08.2018 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Людмила Митова  
Специалист “Договори”

Телефон: 0973 7 65 93

E-mail: LAMitova@npp.bg

Факс: 0973 7 60 30

**Обект на поръчката:**

Строителство

Доставки

Услуги

**Предмет на поръчката: “Реконструкция на наблюдателни съоръжения на БПС и Реней 5”**

**Кратко описание:**

Необходимо е извършване на строително-монтажни дейности, които включват демонтиране на съществуващи кабинни за охрана; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2/два/ броя нови кабинни за охрана и съответните системи за наблюдение и комуникация.

Изискванията за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване са подробно описани в Техническо задание № 17.УС.ТЗ.26

Видовете и количествата строително-монтажни дейности за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Количествената сметка.

**Място на извършване:**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

**Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС**

(в цифри): 41 500.00

Валута: BGN

**В това число 10 % - непредвидени разходи /за строително-монтажни дейности/**

Обособени позиции (когато е приложимо):  Да  Не

**Условия, на които трябва да отговарят участниците:**

**1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност:**

1.1. Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи III /трета/ група, III /трета/ категория.

**2. Технически и професионални способности:**

2.1. Участниците да са изпълнявали строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата и да притежават удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие

с нормативните изисквания. Под сходни да се има предвид изработване на кабинни за охрана и монтаж на съоръжения за наблюдение.

2.2. Участниците да разполагат с квалифициран персонал притежаващ V-та квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

2.3. Участникът в дейностите по необходимите ПНР на оборудването да е орган за контрол от вида С (А), акредитиран по БДС EN ISO 17020, за дейности, покриващи предмета на поръчката.

**Критерий за възлагане:**

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

**Показатели за оценка:**

Име: [.....]

Тежест: [ ]

**Срок за получаване на офертите:**

Дата: 10.08.2018 г. Час: 16,00

**Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни):**

Дата: .....2018 г. Час: 16.00

**Срок за изпълнение - след осигуряване на фронт за работа.**

**Друга информация:**

Приложения към обявлението са:

1) Техническо задание № 17.УС.ТЗ.26

2) Количествено-стойностна сметка- 1 бр.;

3) Указания за подготовка на офертата;

4) Образци на документи:

4.1. Образец на оферта, съгласно т.2.4. от Указанията към участниците;

4.2. Образец на Декларация за съответствие с условията, на които следва да отговарят участниците;

4.3. Образец на Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП;

4.4. Образец на Информационен лист;

4.5. Образец на Декларация за подизпълнители.

**Дата на настоящото обявление**

Дата: 01.08.2018 г.



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСО

Система: ФЗ

Подразделение: У-е “Сигурност”

УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР: .....


13 . 12 . 2017 г. /Данко Бачийски/



СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР БИК:.....

10 . 11 . 2017 г. /Емилиян Едрев/

ДИРЕКТОР П: .....

10 . 11 . 2017 г. /Янчо Янков/

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 17.УС.ТЗ.26/ПЗ.11.2017г.

за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

ТЕМА: Реконструкция на наблюдателни съоръжения на БПС и Реней -5

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

### 1. Кратко описание на техническото задание

#### 1.1. Съществуващо положение.

В районите на БПС и Реней-5 съществуват изградени наблюдателни съоръжения с монтирани кабинки за охрана, с изградени в тях системи за наблюдение и комуникация.

От направените огледи се установи, че съществуващите кабинки за охрана:

- не осигуряват необходимата топло и шумоизолация, същите са без климатизация, остаряла ел. инсталация, лош външен и вътрешен вид;

- не подлежат на възстановителен ремонт, което налага да се направи доставка, монтаж, възстановяване на съществуващите системи за наблюдение и комуникация и тяхното



въвеждане в експлоатация;

- подмяната им с нови ще осигури, нормални климатични условия за работа, както на експлоатираната техниката, така и за служителите.

## 1.2. Предмет на дейността

1.2.1. Да се доставят 2 (два) броя нови кабинки за охрана с изисквания, посочени в настоящото задание.

1.2.2. Да се монтират и въведат в експлоатация 2 (два) броя нови кабинки за охрана и съответните системи за наблюдение и комуникация.

## 2. Изисквания към доставката на оборудване и материали

Доставката на кабинки за охрана на БПС и Реней-5, както следва:

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во
1.	Доставка на кабина за охрана на БПС	<p>Помещение с размери:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- широчина - 250см.;</li><li>- дължина - 250см.;</li><li>- височина - не по - малко от 220см.</li></ul> <p>Покривът да има съответната хидроизолация и да е предвидено отвеждането на водата от покрива. Наклонът на покрива да е подходящ за снегонатоварването в района на АЕЦ "Козлодуй".</p> <p>Вратата да е с размери височина 200см и ширина 90см., да се отваря навън, а в горната част на вратата да е с прозорец с височина 50см.</p> <p>Остъклението да е от четирите страни на кабината за охрана, където:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- от лявата и дясната страна на вратата да бъдат два броя прозорци с дължина 60см. и височина 50см.;</li><li>- от другите три страни на кабинката, прозорците да бъдат по цялата дължина на стените, като бъдат разделени на три части, а средният да е отваряем на вътре.</li><li>- прозорците да бъдат монтирани на височина 120см от пода на Кабината за охрана.</li></ul>	Бр.	1
2	Доставка на кабина за охрана на Реней - 5	<p>Помещение с размери:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- широчина - 240см.;</li><li>- дължина - 220см.;</li><li>- височина - не по - малко от 220см.</li></ul> <p>Покривът да има съответната хидроизолация и да е предвидено отвеждането на водата от покрива. Наклонът на покрива да е подходящ за снегонатоварването в района на АЕЦ "Козлодуй".</p> <p>Вратата да е с размери височина 200см и ширина 90см., да се отваря навън, а в горната част на вратата да е с прозорец с височина 50см.</p> <p>Остъклението да е от четирите страни на кабината за охрана, където:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- от лявата и дясната страна на вратата да бъдат два броя прозорци с дължина 60см. и височина 50см.;</li><li>- от другите три страни на кабинката, прозорците да бъдат по цялата дължина на стените, като бъдат разделени на три части, а средният да е отваряем на вътре.</li><li>- прозорците да бъдат монтирани на височина 120см от пода на Кабината за охрана.</li></ul>	бр.	1



3	Общи изисквания към доставката на оборудване и материали	<p>1. Да има изградена вътреша електрическа и слаботокова инсталация. Инсталациите да отговарят на противопожарните норми и БДС, и да са със скрит монтаж или положени в панел канали. Ел. инсталацията да е монтирана съгласно изискванията на Наредба № 3 от 9.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.</p> <p>Запълнението на ел.таблото да е съгласно Приложение 1.</p> <p>2. Да се изгради вътрешно осветление с LED осветителни тела, а отвън от четирите страни на кабинката над прозорците да се монтират външни водоустойчиви осветителни тела с LED осветителни тела, с възможност за разделно управление на захранването, както на външното, така и вътрешно осветление.</p> <p>Осветлението в кабинките, както и външното осветление да е в съответствие с БДС EN1786-84 и EN12464 за изкуствено осветление.</p> <p>3. Контактите, вътрешните осветителни тела, разпределителните кутии да бъдат със степен на защита минимум IP21, а външните осветителни тела да бъдат с със степен на защита минимум IP54.</p> <p>4. Да са топло и шумоизолирани /сандвич панели/ съобразени с изискванията за енергоефективност и екопроектиране.</p> <p>5. Да са климатизирани, като вътрешното тяло да бъде монтирано /по преценка на ползвателя/, а външното да се монтира в основата на будката. Климатичната система да е инвенторен тип с мощност не повече от 9000 Btu/h (2kW).</p> <p>6. На отваряемите части от остъкленieto да се предвиди монтирането на комарници.</p> <p>7. Вратата да е с размери височина 200см и ширина 90см., да се отваря навън, а в горната част на вратата да е с прозорец с височина 50см.</p> <p>8. Подът да е от ламиниран паркет 8мм., клас по износостойчивост 32AC4, комплект с подложка.</p> <p>9. Покривите да имат съответната хидроизолация и да е предвидено отвеждането на водата от покрива.</p> <p>10. Остъклението и вратите да бъде от четирикамерна ПВЦ дограма, а всички стъклопакетите да бъдат със стъкла позволяващи видимост само в една посока (от вътре на вън).</p> <p>От вътрешната страна на всички остъклени части да се монтират хоризонтални алуминиеви щори.</p> <p>11. Допълнително обзавеждане към всяка будка да се предвиди, стандартно офис бюро с размери на плота 110см/55см, работна маса 75см./75см, работен плот 75см/45см, обикновен тапициран стол от единична тръбна конструкция - 1бр., отделен подвижен контейнер за документи - 1бр.</p> <p>12. Кабините за охрана да са пригодени за открит монтаж и укрепване върху метална основа.</p> <p>13. Външната и вътрешна част на Кабината за охрана, включително и дограмата да бъдат боядисани със зелен цвят.</p>
---	--	---



## 2.1. Класификация на оборудването

Няма специфични изисквания за:

- устойчивост на въздействие на радиоактивно лъчение;
- взривобезопасност;
- повишена устойчивост на корозия и т.н.

Работна температура:  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ .

Класът на функционална пожарна опасност на кабинка за охрана е Ф2 - подклас 2.3 /основни помещения и съоръжения от подклас 2.1 на открито в т.ч. преместваеми/.

## 2.2. Характеристики на материалите

Постовите будки да са изработени от метална галванизирана конструкция /носещата рамка/ обработена с АКЗ и боя.

Материала на колоните и носещата рамка да е с клас на реакция на огън "А" и огнеустойчивост 15 минути.

Стените да са топло и шумо изолирани /сандвич панели/ съобразени с изискванията за енергоефективност и екопроектиране. Стените да се изработени от материали от клас на реакция на огън "В" и "С" с огнеустойчивост 15 минути.

## 2.3. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Постовите будки да са изработени от метална галванизирана конструкция /носещата рамка/ обработена с АКЗ и боя.

Материалът на колоните и носещата рамка да е с клас на реакция на огън "А" и огнеустойчивост 15 минути.

## 2.4. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения – не приложимо.

## 2.5. Нормативно-технически документи, приложими за производството на оборудването

- БДС-за ниско съдържание на шум и пожаробезопасност.
- Наредба №Из-1971 от 29.10.2009г за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - таблица

- БДС EN 12464-1:2011 "Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито".

Оборудването, обект на доставката, може да отговаря на други съответстващи нормативни документи и стандарти, като Изпълнителят трябва да обоснове избора им в документите към офертата.

## 2.6. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Срок на годност на кабините за охрана минимум 10 години, след въвеждането им в експлоатация

## 2.7. Изисквания към доставката и опаковката.



Всяка от кабините да е опакована по единично и на всяка будка да са монтирани прихвати за възможност за разтоварване и монтаж с кран.

Предвиденото за доставка оборудване, материали и консумативи които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите, преминават общ входящ контрол, съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. №ДОД.КД.ИК.112.

При установяване на негодност на оборудване или материали по време на провеждане на входящ контрол, Изпълнителят доставя нови със свои сили и за своя сметка.

## 2.8. Транспортиране

Видът на опаковката трябва да е съобразен с условията за транспортиране до мястото за монтаж в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

2.9. Условия за съхранение - не се изискват.

## 3. Изисквания към строително-монтажните работи

3.1 Строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на кабинки за охрана на БПС и Реней-5:

№	Част "Строително –монтажна"	Мярка	К-во
1	Да се демонтират съществуващите кабинки за охрана.	Бр.	2
2	Да се подмени с нова рифолова ламарина с дебелина 5мм пода на наблюдателно съоръжение на БПС, преди монтажа на новата кабинка за охрана.	Бр.	1
3	Да се преобоядиса металната конструкция на наблюдателните съоръжения с цвят – зелен.	Бр.	2
4	Да се монтират и въведат в експлоатация нови кабинки за охрана и демонтираните системи за наблюдение и комуникация, както следва:		
	- кабинка за охрана на БПС върху съоръжение за наблюдение на височина 365см и укрепване върху метална основа /рифолова ламарина/ с размери 357см/335см.	бр.	1
	- кабинка за охрана на Реней-5 върху съоръжение за наблюдение на височина 355см и укрепване върху метална основа /рифолова ламарина/ с размери 370см/370см.	бр.	1
	<b>Част "Електрическа"</b>	<b>Мярка</b>	<b>К-во</b>
5	Да се демонтират намиращите се в старите кабинки системи за наблюдение и комуникация.	Бр.	2
6	Да се отсъединят съществуващите захранващи кабели със запазване за последващо подсъединяване	бр.	2
7	Да се отсъединят съществуващите комуникационни кабели със запазване за последващо подсъединяване	бр.	2
8	Да се положат в нова защитна PVC гофрирана тръба силовите и комуникационни кабели	м	20
9	Да се монтират в новите кабинки за охрана ел.таблата с необходимата комутационна апаратура от Приложение 1	Бр.	2



### 3.2. Контрол на строително-монтажните дейности

Инвеститорски функции по отношение на изпълнение, приемане, контрол, координация и отчет на работата се изпълняват от управление "Инвестиции".

Технически контрол ще изпълнява Управление "Сигурност", отдел "Физическа защита" и Отдел „Технически системи за сигурност“ (ТСС).

### 3.3. План за изпълнение на монтажните работи

3.3.1. Преди започване на СМР, да се разработи План за безопасност и здраве и схема за организация на движението, които да се съгласуват с Възложителя.

3.3.2. Начална дата на започване изпълнението на договорените монтажни работи е съгласно Протокол за даване фронт за работа и графика за изпълнение на дейностите. Ориентировъчният срок за изпълнение на монтажа е 60 работни дни.

3.3.3. Окончателен график за изпълнение на дейностите се съставя от Изпълнителя, след сключване на договора, като същия е длъжен да съгласува графика с Възложителя и да се съобрази с дадените от Възложителя условия при изготвянето му.

### 3.4. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

3.4.1. Възложителят осигурява условия за достъп и работа на персонала на Изпълнителя, съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", ДБК.КД.ИН.028.

3.4.2. Монтажните работи да се извършват с разпореждане и/или наряд при спазване на изискванията на "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028.

3.4.3 Възложителят провежда специален инструктаж за извършване на монтажните работи.

### 3.5. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя

3.5.1. При извършване на дейностите по изпълнение на договора Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на техническото задание и приложимите нормативно-технически документи.

3.5.2. Изпълнителят осигурява необходимите инструменти и приспособления, както и друга техника за изпълнение на работите по договора.

3.5.3. Изпълнителят е длъжен, да осигури присъствие на компетентен свой представител при провеждане на изпитания и работни срещи.

3.5.5. Изпълнителят е длъжен, да изпълнява всички изисквания на Управление „Сигурност“ при извършването на монтажните работи за нормалната експлоатация на средствата за наблюдение и комуникация.



3.5.6. Оборудването и материалите, съдържащи опасни компоненти, трябва да бъдат маркирани/етикетирани съгласно нормативната уредба по околна среда.

#### **4. Нормативно-технически документи, приложими към монтажните работи и въвеждане в експлоатация**

- „Наредба №2 от 22.03.2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“;
- „Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“;
- „Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“;
- „Наредба №3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи“;
- „Наредба №9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи“;
- „Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗР ЕУ);
- Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБР НУ);
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № РД 07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

#### **5. Документи, които се изискват при доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация**

5.1. Документи, които трябва да съпровождат доставката:

- Декларации/сертификати за произход на вложените изделия, материали и консумативи, изискващи се от съответните наредби за съществени изисквания.
- Декларация/сертификати за съответствие (декларация за експлоатационни показатели), издадена от производителя/доставчика или сертификат за съответствие от акредитиран орган;
- Спецификация на доставеното оборудване;



- Инструкции за монтаж, експлоатация, техническо обслужване и ремонт;
- Технически паспорти, гаранционни карти;
- Документ, в който са описани условията за съхранение и срока на годност.

5.2. Съпроводителната документация към доставката се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език, 1 (един) екземпляр на български език, със заверен превод от оторизирано лице и на електронен носител (CD/DVD) един брой.

5.3. При изпълнение на монтажните работи Изпълнителят е длъжен да използва "Заповедна книга на строежа" при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията по време на строително-монтажните работи. В случай на несъществено изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

5.4. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и "Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи", 30.ОУ.ОК.ИК.25, са както следва:

- актове и протоколи, съставени по време на монтажа в съответствие с Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- приемо-предавателни протоколи за демонтираното оборудване и материали;
- акт (протокол) за проведени изпитания;
- акт за завършен монтаж след завършване на монтажните работи;
- схеми на реализираните ел.табла, на системите за управление; на кабели за ел.захранване и управление (комуникация)
- протоколи за извършените изпитания и пусково-наладъчни работи по време на изпълнение на монтажните дейности;
- други документи, при необходимост, в зависимост от изпълнените строително-монтажни дейности.

#### **6. Гаранции, гаранционно обслужване и след гаранционно обслужване**

Доставеното оборудване трябва да имат дата на производство не по-стара от 30.06.2017г.

Гаранционният срок на оборудването да бъде не по-малко от 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация.

При изпълнение на монтажните работи минималните гаранционни срокове за изпълнение да не са по-малки от изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в



експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно член 20, ал.4, както следва:

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години.

Изпълнителят се задължава да извършва всички необходими услуги в предвидения гаранционен период по Договора. В случай на повреда в този период Изпълнителят се задължава да отстрани дефекта в срок от 3 (три) календарни дни. Разходите за отстраняване на дефекти и при необходимост подмяна, са за сметка на Изпълнителя, транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя.

## **7. Критерии за приемане на работата**

7.1. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности в техническото задание.

7.2. Дейностите по доставка се считат за приключени след успешно проведен общ входящ контрол по установения в "АЕЦ Козлодуй ЕАД" ред, съгласно Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ДОД.КД.ИК.112 и оформен Протокол за входящ контрол без забележки.

7.3. Дейностите по монтажа се считат за приключени след успешно извършени пусково наладъчни работи (ПНР) и функционални изпитания по изготвена от изпълнителя и съгласувана от Възложителя програма и въвеждане на оборудването в експлоатация

7.4. Приемане на работата, се извършва при условие, че всички проверки, извършени по програмата за функционални изпитания (ПрФИ), са приключили успешно и не са открити или са отстранени появилите се дефекти.

7.5. Предадена отчетна документация, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

## **8. Осигуряване на качеството**

### **8.1. План за контрол на качеството (ПКК)**

Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на работите по ТЗ с указани точки на контрол от страна на Изпълнителя и на Възложителя за всяка от дейностите, включени в плана. Плановете за контрол на качеството (когато не са приложение към ПОК) се представят за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 20 дни преди готовността за работа на съответния обект.

### **8.2. Управление на несъответствията**



При констатиране на несъответствие Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя за предприетите коригиращи мерки.

### 8.3. Квалификация на персонала на изпълнителя.

Изпълнителят трябва да разполага с персонал притежаващ 4 (5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 4(5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

Изпълнителят да представи списък на персонала, който ще изпълнява дейностите с информация за притежавано образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ.

## 9. Лицензи и разрешения

9.1. Изпълнителят на строително-монтажните работи на площадката на АЕЦ "Козлодуй", трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група, III категория или в друг еквивалентен регистър, в зависимост от държавата, в която е установен.

9.2. Дейностите по необходимите пусково наладъчни работи (ПНР) на оборудването да се извършват от орган за контрол от вида С (А), акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17020 или еквивалент, за дейности покриващи предмета на поръчката.

## 10. Изисквания за опит на изпълнителя

Изпълнителят да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни (под сходни дейности да се разбира: изработване на кабинни за охрана и монтаж на съоръжения за наблюдение с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата и да представи като доказателство за това - удостоверения за добро изпълнение.

## 11. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техните подизпълнители.

## 12. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния изпълнител

Всички изисквания, поставени по-горе, трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на



работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

**Приложение:**

1. Ел.схема на табла вишка БПС и Реней 5 – запълнение – 1бр.


Ръководител управление "Сигурност": .....

**Тодор Георгиев**

# Ел.схема на табла вишка БПС и Реней 5 - запълнение

## Приложение 1

Пакетен превключвател, 20 А, двупозиционен, изнесен на фасадата на таблото

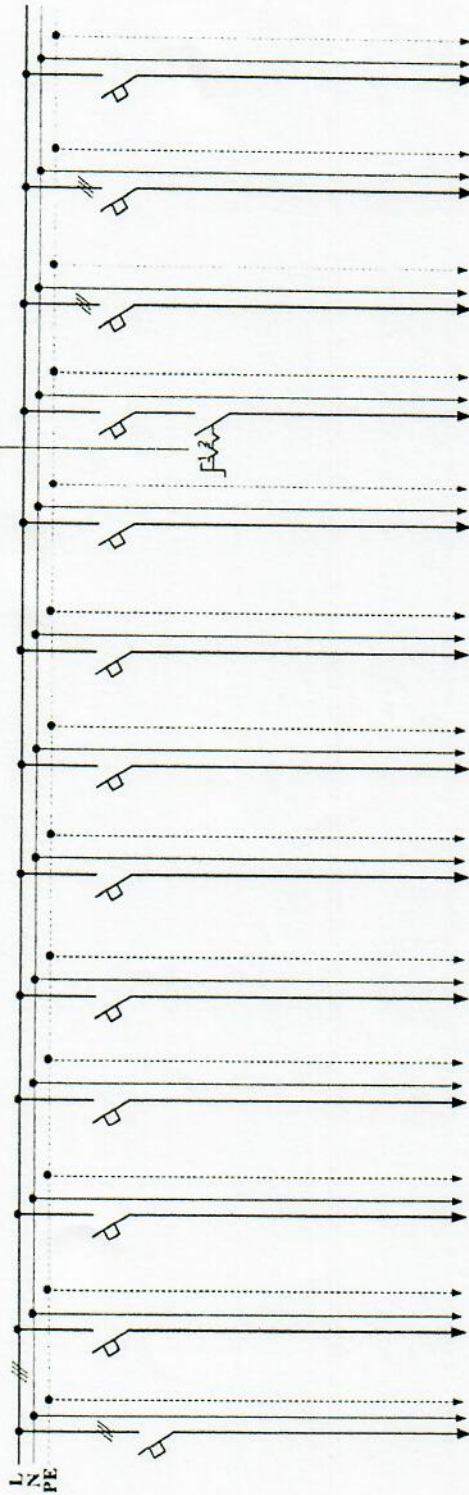

Извод	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Контакти	бр.	1	1	1	1	4	4	4					
Мощност	kW	2	2	2	0,5	2	2	2	0,2	1	0,2		
Авт.прекъсвач	А/тип	C60N Ip-20 A	C60N Ip-16 A	C60N Ip-16 A	C60N Ip-10 A	C60N Ip-16 A	C60N Ip-16 A	C60N Ip-16 A	C60N Ip-6 A	C60N Ip-20 A	C60N Ip-6 A	C60N 3p-25 A	C60N Ip-25 A
Разпределение по фази		L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L1/L2/L3	L2
Кабел-сеч.	mm <sup>2</sup>	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x2,5	3x1,5		
Консуматор		Климатик	Радиатор 1	Радиатор 2	Хладилник	Контакти Стена Ляво	Контакти Стена Дясно	Контакти Стена Център	Осветление вътре	Осветление Външен прожектор	Осветление LED отвън	Резерв	Резерв

Ел.табло – метално, ориентируемите размери 400/400/180 мм, за вътрешен стенен монтаж, цвят RAL7032, Заключващо;

Контактите на стените могат да бъдат по 4 единични или по 2 двойни, тип "Шуко";

Обикновени ключове за управление на външно и вътрешно осветление (т.к.8 и т.к.10);

Двупозиционен пакетен превключвател монтиран на фасадата на таблото за управление на външен халогенен прожектор (т.к.9).



Обект : "Реконструкция на наблюдателни съоръжения за БПС и Реней - 5"  
 т. 9.213.1 от ИП

Част: Архитектурна, СК

### КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
	<b>Наблюдателно съоръжение при "Реней - 5"</b>				
1	Изкоп на ями 2-10 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви	м3	30,00		
2	Прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонтално	м3	30,00		
3	Повърхностно уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви	м2	20,00		
4	Доставка и полагане на полиетиленово фолио	м2	20,00		
5	Кофраж за машинни фундаменти с проста форма	м2	4,00		
6	Монтаж на анкерни пръти Ø14x1000 мм в предварително пробити в същ. ф-ти отвори Ø18 и дълбочина 350 мм и епоксиден състав MAREFIX EP	бр.	16,00		
7	Изработка и монтаж на армировка – обикн. и средна сложност Ø6-12 мм	кг	100,00		
8	Изработка и монтаж на армировка – обикн. и средна сложност Ø14-50 мм	кг	260,00		
9	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 (С25/30) за основи и фундаментни плочи	м3	4,00		
10	Демонтаж на съществуваща кабина натоварване на транспорт и превоз до склад на възложителя на 1 км.	бр	1,00		
11	Демонтаж на съществуваща настилка от рифелова ламарина	кг	540,00		
12	Демонтаж на повредени участъци от стоманени профили	кг	55,00		
13	Заготовка и монтаж на конзоли, подпори и подобни до 5 кг. ръчно на височина до 15 м	кг	65,00		
14	Направа и монтаж на неподвижна хоризонтална настилка от рифелова ламарина	кг	540,00		
15	Проверка и натягане на съществуващи болтове	бр.	64,00		
16	Механично почистване на стоманени повърхности до метален блясък	м2	60,00		
17	Грундиране по стоманени повърхности (цинково-епоксиден грунд 2 пласта)	м2	60,00		
18	Акрилен емайл-лак по стоманени повърхности двукратно	м2	60,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
19	Монтаж на нова кабина	бр.	1,00		
20	Ръчно натоварване на демонтирани материали на транспорт и превоз до склад на възложителя на 1 км.	кг.	600,00		
<b>Наблюдателно съоръжение при БПС</b>					
21	Демонтаж на съществуваща кабина натоварване на транспорт и превоз до склад на възложителя на 1 км.	бр	1,00		
22	Демонтаж на съществуваща настилка от рифелова ламарина	кг	430,00		
23	Демонтаж на повредени участъци от стоманени профили	кг	50,00		
24	Заготовка и монтаж на конзоли, подпори и подобни до 5 кг. ръчно на височина до 15 м	кг	80,00		
25	Направа и монтаж на неподвижна хоризонтална настилка от рифелова ламарина	кг	430,00		
26	Доставка и монтаж на анкерни болтове HSL3 M12/25. HILTI	бр	4,00		
27	Механично почистване на стоманени повърхности до метален блясък	м2	45,00		
28	Грундиране по стоманени повърхности (цинково-епоксиден грунд 2 пласта)	м2	45,00		
29	Акрилен емайл-лак по стоманени повърхности двукратно	м2	45,00		
30	Монтаж на нова кабина	бр.	1,00		
31	Ръчно натоварване на демонтирани материали на транспорт и превоз до склад на възложителя на 1 км.	кг	480,00		
Общо :					
Непредвидени 10%					
Стойност:					



## УКАЗАНИЯ за подготовка на офертата

### 1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му.
- 1.2. Участник в обществената поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
- 1.3. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо), техническо и ценово предложение.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
- 1.7. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
- 1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в един и същ конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка.
- 1.9. Всички образци на документи са публикувани на профила на Купувача.
- 1.10. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.11. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие.
- 1.12. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.
- 1.13. Офертата на участника съдържа: “Документи и информация”, “Техническо предложение” и “Ценово предложение”.

### 2. Изисквания към офертата

**2.1. Офертата** се изготвя по образца, приложен към обявлението и съдържа опис на представените документи.

**2.2. Документи и информация** относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):

**2.2.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя**, включваща:

2.2.1.1. Информация, относно вписване на изпълнителя в ЦПРС за изпълнение на строежи III група, III категория;

2.2.1.2. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

2.2.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност/образование, длъжност, квалификационна група ПБР-НУ/ на лицата.

2.2.1.4. Информация, относно притежавани сертификати за акредитацията на органа за контрол от вида С (А) по БДС EN ISO 17020 за дейностите по необходимите ПНР на оборудването, покриващи предмета на поръчката.

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

**2.2.2. Информационен лист**, съдържащ данни за участника (по образец на Възложителя).

**2.2.3 Когато участник е обединение**, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

2.2.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.2.3.2. разпределението на отговорностите между членовете на обединението;

2.2.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

**2.2.4. При участие на обединения**, които не са юридически лица, съответствието с условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо) се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

**2.2.5. Участниците, включително обединение от физически и/или юридически лица** могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

**2.2.6. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица**, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

**2.2.7. Третите лица трябва да отговарят** на съответните условия, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

**2.2.8.** В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката, участникът представя в офертата си, както следва:

2.2.8.1. Декларация за подизпълнители, в която указва подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и допълнително представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

2.2.8.2. Информационен лист - за всеки от подизпълнителите.

2.2.8.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

Изискванията за оформяне и представяне на документите са същите, както за основния изпълнител.

**2.3. Техническото предложение** трябва да съдържа документите по т. II от образеца на офертата.

2.3.1. Линейният график за изпълнение на поръчката, се изготвя въз основа на изискванията на Количествената сметка.

2.3.2. Декларацията по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва се от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

**2.4. Ценовото предложение** трябва да съдържа документите по т. III от образеца на офертата.

2.4.1. Участниците трябва да попълнят единична и обща цена (в лв. без ДДС) на всяка позиция от **Количествено-стойностната сметка** на Възложителя, приложена към Обявлението.

2.4.2. Показателите за ценообразуване да се систематизират по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията.

2.4.3. Източниците на разходните норми могат да бъдат: УСН, ТНС и ЕТНС). В случай че, дадена разходна норма се взема с допълнително уточнение същото се посочва под формата на забележка по количествената сметка. При липса на стандартизирана норма участникът посочва своя норма. Всички евентуални претенции за утежнени условия, които биха възникнали по време на изпълнение на работите да се включват в офертата (коефициент за условия на труд и др.), тъй като няма да се разглеждат допълнително.

2.4.4. В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката, участникът представя разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с



конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката.

2.4.5. Позиции, от количествената сметка на Възложителя, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествената сметка.

2.4.6. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участника.

2.4.7. При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие в цената, изписана цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

### **3. Изисквания към оформянето**

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на документ за упълномощаване.

3.3. Офертата се подава на български език на хартиен носител. Когато документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите да бъдат подредени в папка.

### **4. Окомплектоване и подаване на офертата**

4.1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На опаковката се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти с предмет: **“Реконструкция на наблюдателни съоръжения на БПС и Реней 5”**, за конкурс № 39453.

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

### **5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката**

5.1. Комисия, назначена със заповед на Възложителя ще разгледа офертите.

5.2. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците обстоятелства относно съответствието им с условията, поставени от Възложителя.

5.3. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.4. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.

### **6. Други условия**

6.1. За осигуряването на физическата защита на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни средства в

съответствие с вътрешни правила. На основание чл.4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителят трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от ППЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите са за сметка на Изпълнителя.

б.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия и от датата на Протокол за даване на фронт за работа.

**7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.**



---

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

До  
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
гр. Козлодуй

## О Ф Е Р Т А

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: **“Реконструкция на наблюдателни съоръжения на БПС и Реней 5”**

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци към Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на възложителя.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите, предмет на настоящата поръчка при следните условия:

Обща предлагана цена - ..... лв. /словом: ..... / без ДДС, която включва:  
III.1. 1.1. Цена за изпълнени СМР, съгласно Количествено- стойностна сметка, приложение от нашата оферта, в размер на .....лв. /словом: ...../ без ДДС;  
1.2. Стойност на непредвидените разходи (до 10% от стойността по т. 1.1) в размер на ..... лв. /словом ...../ без ДДС.  
1.3. Цена за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2/два/ броя нови кабин за охрана и съответните системи за наблюдение и комуникация в размер на .....лв. /Словом ..... / без ДДС;

2. Начин на плащане: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД заплаща цената по следния начин:

2.1. 90% (деветдесет процента) от стойността по т. 1.1, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

2.2. Останалите 10% (десет процента) от стойността по т. 1.1 на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора.

2.3. Стойността по т. 1.3 на база Протоколи за извършените изпитания и пусково-наладъчни работи.

3. Общият срок за изпълнение на поръчката е до .....

4. Гаранционните срокове, за изпълнените СМР са както следва:

..... (Описание на вида дейности и предлагания за тях гаранционен срок)

(Предложените гаранционни срокове не може да бъдат по-малки от определените минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

5. Гаранционен срок на оборудването .....

6. При възникнал по време на гаранционния срок дефект, в срок от ..... часа ще изпратим свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативен протокол.

7. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Валидността на нашата оферта е ..... календарни дни от датата на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготовянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:

I. **Документи и информация**, относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):

I.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя, с включени:

I.1.1. Информация относно вписване на участника в ЦПРС за строежи III група, III категория;

I.1.2. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

I.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата и квалификационната група по ПБР-НУ;

I.1.4. Информация относно притежаван сертификат за акредитация на органа за контрол от вида С (А) по БДС EN ISO 17020 за дейностите по необходимите ПНР на оборудването, покриващи предмета на поръчката

I.2. Декларация за подизпълнители, в която се указват подизпълнителите, вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения;

I.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите (в случай, че се използва/т подизпълнител/и);

I.3. Информационен лист, съдържащ данни за участника;

I.4. Информационен лист, съдържащ данни за подизпълнителя/ите (за всеки по отделно, в случай, че се използва/т подизпълнител/и).

II. **Техническо предложение:**

II.1. Подобен линеен график за изпълнение на обществената поръчка.

II.2. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. "д" от ППЗОП.



**III. Ценово предложение:**

III.1. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР;

III.2. Основни показатели за ценообразуване;

III.3. Предлагана цена на оборудването.

III.4. Разделителна ведомост (в случай, че участникът ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката) с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ**

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**“Реконструкция на наблюдателни съоръжения на БПС и Реней 5”**

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа – лева	
Вид работа ..... Ч.С.=..... <sup>1</sup> бр х ..... <sup>2</sup> /166.00	.....ЛВ.
Вид работа ..... Ч.С.=..... бр х ...../166.00	.....ЛВ.
Вид работа ..... Ч.С.=..... бр х ...../166.00	.....ЛВ.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда	.....% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията	.....%
Цени на машиносмените по видове механизация: Вид механизация ..... единична цена на машиносмяна	.....ЛВ.
Доставно-складови разходи – в % от стойността на материалите	.....%
Печалба - % върху стойността на СМР	.....%
Разходните норми са съгласно .....	

Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват<sup>3</sup>

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

<sup>1</sup> Попълва се брой мин. Работни заплати

<sup>2</sup> Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

<sup>3</sup> Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват



## ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие с условията за участие

от Участник в обществена поръчка с предмет:

**“Реконструкция на наблюдателни съоръжения на БПС и Реней 5”**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участникът, когото представлявам е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи III група, III категория.

2. Участникът, когото представлявам е изпълнил следните дейности идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години от датата на подаване на офертата, за което разполага с удостоверения за добро изпълнение:

№	Описание	Суми	Дати	Получатели	Доказателство

3. Персоналът<sup>1</sup>, изброен в списъка по долу, е квалифициран за изпълнение на възлаганите дейности и притежава съответната квалификационна група, съгласно посочените правилници за безопасност при работа:

\_\_\_\_\_

№	Служител/ Техническо лице (трите имена)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издания документ, издател)	Професионален опит в областта на ..... (месторабота, период, длъжност, основни функции)	Кв. група по ПБР-НУ	Кв. група по ПБЗР- ЕУ

4. Участникът, който представлявам притежава сертификат за акредитация от орган за контрол от вида С (А) за ПНР на оборудването по БДС EN ISO 17020 за дейности, покриващи предмета на поръчката.

.....  
/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства/

или

.....  
/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени документи/сертификати и други форми на доказателства във връзка с декларираните обстоятелства.

\_\_\_\_\_ г.

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника, съгласно чл.40 от ППЗОП.



**ДЕКЛАРАЦИЯ****по чл. 39, ал. 3, т.1, б “д” от ПЗОП**

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: **“Реконструкция на наблюдателни съоръжения на БПС и Реней 5”**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_, вписано  
в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

\_\_\_\_\_ г.

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които могат да представляват самостоятелно участника .

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

<b>Наименование на Участника:</b>	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
<b>Седалище по регистрация:</b>	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
<b>Точен адрес за кореспонденция</b>	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
<b>Лице за контакти</b>	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
<b>Телефонен номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
<b>Факс номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
<b>Електронен адрес</b>	
<b>Интернет адрес</b>	
<b>Правен статус</b>	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
<b>ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация</b>	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
<b>ИН/ЕИК</b>	
<b>Банкови реквизити</b>	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
<b>Предмет на поръчката</b>	<i>“.....”</i>
<b>Номер на конкурса</b>	<i>Посочете номер на конкурса от т.4.1. от Указанията</i>
<b>Дата на изготвяне на офертата</b>	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 30 януари 2018 г.</i>

До:

*(Наименование на Възложителя)***ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)



## ДЕКЛАРАЦИЯ

## за подизпълнители

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: **“Реконструкция на наблюдателни съоръжения на БПС и Реней 5”**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър при \_\_\_\_\_ съд по ф.д. № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.  
ЕИК \_\_\_\_\_ и ИН по ЗДДС \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи\*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:.....  
.....  
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( .....%) на следния подизпълнител: .....  
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:.....  
.....  
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( .....%) на следния подизпълнител: .....  
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:.....  
.....  
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( .....%) на следния подизпълнител: .....  
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

..... Г

Декларатор: .....

\*Невярното се зачертава.

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП