

ДОГОВОР

№ 162000078

Днес, 13.12.2016 год., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

“Спартак-В” ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831646518, представлявано от Владимир Маринов Вушев – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № 3635/11.11.2016г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Доставка на 18 бр. шлейфове за СВРК, ТК и СГИУ на блокове 5 и 6” се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на 18 бр. шлейфове за СВРК, ТК и СГИУ на блокове 5 и 6, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 - Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 200 600 лв. /двеста хиляди и шестстотин лева/ без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2015.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ и специализиран входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: УниКредит Булбанк" АД, гр. София;

IBAN: BG49UNCR96601005734210

BIC: UNCRBGSF

3

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1 Доставка на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 120 календарни дни, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К".

3.2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :

Декларация/сертификат за съответствие	1 екз;
Декларация за произход и съответните лицензи/разрешения от произв.	1 екз;
Сертификати на използваните основни материали при производството	1 екз;
Протоколи от проведените от производителя изпитания и проверки	1 екз;
Ръководство за експлоатация	1 екз;

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език/с превод на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

4.8. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5 или некомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.9. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.10. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.11. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/ сертификат за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен специализиран входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, по начин и в обем, определен от производителя на стоката, който е отразен в ръководството по експлоатация. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва специализирания входящ контрол в срок до 15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на доставка /датата на подписване на приемо-предавателния протокол/. При констатиране на дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.4. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 12 /дванадесет/ месеца от влягането им в експлоатация, но не повече от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на доставка.

5.5. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.6. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 120 /сто и двадесет/ календарни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.4.

5.7. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.4./.

5.8. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на изпълнителя за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

6.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 - Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 - Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 - Предлагана цена.

6.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Пламен Петков – Р-л група „СУЗ“, СУЗ и РК, ЕП-2, тел.: 0973/73342.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Владимир Вушев - Управител, тел. 02 9712495, моб. тел. 0888 224114.

6.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Спартак-В” ООД
гр. София
ул. Манастирска №41, вх. А, офис 1
тел/факс: 02/9712495; 9712089
E-mail: office@spartak-v.bg
ЕИК: 831646518
ИН по ЗДДС: BG 831646518

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ **СПАРТАК - В ООД**
ВЛАДИМИР ВУШЕВ
ЕИК 2194154042

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ

Съгласували:


Зам Изп. Директор: 
01 . 12 . 2016 г. /Ц. Бачийски/

Директор “И и Ф”: 
30 . 11 . 2016 г. /Г. Кирков/

Р-л У-ние “Правно”: 
30 . 11 . 2016 г. /Ив. Иванов/

Р-л У-ние “Търговско”: 
30 . 11 . 2016 г. /М. Латева/

Р-л група СУЗ, СУЗ и РК, ЕП-2: 
25 . 11 . 2016 г. /Пл. Петков/

Ст. Юрисконсулт, У-ние “П”: 
28 . 11 . 2016 г. /Р. Арсенова/

Н-к отдел “ОП”: 
22 . 11 . 2016 г. /С. Брешкова/

Изготвил:

Експерт “ОП”, У-ние “Т”: 
22 . 11 . 2016 г. /М. Стефанова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	5
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	8
13.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
14.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ.....	9
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	9
16.	НЕУСТОЙКИ	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	10
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	10
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	11
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	11
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприменими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно

законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, № УС.ФЗ.ИН.015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН.015 и №ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл.40, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качеството и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122, ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкцията № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция Бик на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна

безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ДОД.ПБ.ПБ.307.

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя

сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

13.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

14. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

14.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иниципирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

14.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет процента) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от Общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Спартак-В” ООД
гр. София
ул. Манастирска №41, вх. А, офис 1
тел/факс: 02/9712495; 9712089
E-mail: office@spartak-v.bg
ЕИК: 831646518
ИН по ЗДДС: BG 831646518

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ВЛАДИМИР ВУШЕВ

СПАРТАК - В ООД
ЕФН 2194154042

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: 5,6

Системи: СВРК, СГИУ

Подразделение: СУЗ и РК, цех СКУ

УТВЪРЖДАВАМ

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2:

..... 2016 г. / А. Атанасов

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2016.30.АСУ ЕП.707.1325

за доставка на 18бр. шлейфове за СВРК, ТК и СГИУ на реактора на блокове 5 и 6

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване и/или материали

Шлейфовете тип ШГТ-1 са предназначени за предаване на електрическите сигнали от:

- СВРД КНИТУ по две линии: за СВРК и за система за контрол на нивото на топлоносителя (СКНТ) в реактора (тип 3);

- от датчици за положение на ОР СУЗ и за осигуряване на електрозахранване на електромагнитите на ОР СУЗ (тип 6);

- от устройствата за термоконтрол УК, ТП или съединителни кутии КС (тип 2),

до електрически съединители на бетонната стена на шахтата на реактора.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Шлейф ШГТ-1 тип 2, 3 и 6 има класификационно обозначение 2П по Общи положения за обезпечаване безопасността на атомни централи, ОПБ-88/97, Москва, 1997, ИИ-001-15, (ИНА) Г-01-011-97).

Шлейфът се отнася към оборудване 1 категория на сеизмоустойчивост, съгласно Норми за проектиране на сеизмоустойчиви атомни централи, ИИ-031-01, Москва, 2001, и запазва работоспособността си при сеизмично въздействие, включително до максимално разчетно земетресение.

Климатическо изпълнение -- В4 по ГОСТ 15150-69.

По характера на използване на АЕЦ, шлейфът се отнася към апаратура с непрекъснато използване по ГОСТ 25804.1-83, а по условия на експлоатация към група 2.1 по ГОСТ 25804.3-83.

По способ на защита от поражение, шлейфът се отнася към клас III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Шлейфът трябва да отговаря на изискванията за пожарна безопасност по ГОСТ 12.1.004-91.

2.2. Квалификация на оборудването

Шлейфът трябва да е устойчив към въздействието на околната среда в херметичната защитна оболочка, характеризираща се с параметрите, посочени в таблица 1.

Таблица 1

Наименование на параметъра	ВЕЛИЧИНА			
	при нормални условия на експлоатация	при нарушаване на топлоотвеждането от херметичната оболочка	при малък теч (Ду<100)	при голям теч (до Ду 850)
1 Температура, °С, не повече от	60	90	115	150
2 налягане абсолютно, МПа, в граници	0,085-0,103	0,05-0,12	до 0,17	до 0,5
3 Относителна влажност, %, не повече от	90	100	парогазова смес	парогазова смес
5 Мощност на погълнатата доза, Гр/ч, не повече от	1,0	1,0	1,0	1,5. 10 ³
6 Време за съществуване на режима, ч, не повече от	-	15	5	24
7 Честота на възникване на режима	-	един път в годината	един път на две години	един път за срока на експл.
8 Следаварийна температура, °С, в граници	-	-	15-60	15-60
9 Следаварийно налягане, абсолютно, МПа, в граници	-	-	0,05-0,120	0,05-0,120
10 Време на съществуване на следаварийните параметри, денонощия, не повече от	-	-	30	30

В режимите на малък и голям теч шлейфа се подлага на интензивно оросяване с разтвор на борна киселина. Качеството на разтвора, впрыскван в оболочката в първите часове на работа на спринклерната система, съответства на следните контролни нива на показателите:

- концентрация на борна киселина, в граници – 16 - 20 г/дм³;
- концентрация на калиеви йони, в граници – 1 - 1,5 г/дм³.
- концентрация на хидразин, в граници – 100 - 150 мг/дм³;

Температура на разтвора в режими на малък и голям теч – в граници, съответно, от 20 до 90 °С и от 20 до 150 °С.

Шлейфът трябва да запазва работоспособността си при нарушаване на топло отвеждането от херметичната оболочка и при аварийна ситуация на малък теч.

Шлейфът трябва да е сеизмоустойчив в съответствие с изискванията на ГОСТ 17516.1-90 (група на механическо изпълнение М38), при сеизмични въздействия с интензивност 9 бала по MSK-64 и да запазва работоспособността си в състава на БЕР и при максимално разчетни сеизмични въздействия включително.

Радиус на огъване на шлейфа не по-малко от стойността указана в приложение Б.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Размерите на шлейфа са съгласно – “ШЛЕЙФ ШТ-1, Технически условия на поставку, ШПИС.685611.001 ТУ/П” Приложение Б, Таблица Б.1.

Дължините L_1 и L_2 на шлейф ШТ-1, тип 3, исп. 24 трябва да бъдат 17м; дължината L на шлейфове ШТ-1, тип 6, исп. 50 и 51 трябва да бъдат 12,2м; дължината L на шлейф ШТ-1, тип 2, трябва да бъде 20м.

2.4. Технически характеристики

Основни параметри на шлейфовете:

- адреса на външните връзки чрез съединители СНЦЗМ – 24/30Р-6, трябва да съответства на електрическата схема приведена в Приложение 1 за ШЛЕЙФ ШТ-1 тип 2;
- електрическото съпротивление на тоководещите жила на шлейфа при нормални климатически условия трябва да бъде не повече от 0,2 Ω /м;
- електрическото съпротивление на изолация между тоководещите контакти на електрическите съединители и корпуса (металоръкава) на шлейфа и между електрически не свързаните контакти трябва да бъде не по-малко от $10^9 \Omega$ при нормални климатични условия и $5 \cdot 10^7 \Omega$ при нормални условия на експлоатация.
- адреса на външните връзки чрез съединители Х35 – РС32АТВ; Х36 – СНЦ22-50/27В-13-В; Х37 – 2РМДТ33К32Г5А1 трябва да съответства на електрическата схема приведена в Приложение 2 за ШЛЕЙФ ШТ-1 тип 3, исп. 24;
- електрическото съпротивление на тоководещите жила на шлейфа при нормални климатически условия трябва да бъде не повече от 0,2 Ω /м;
- електрическото съпротивление на изолация между тоководещите контакти на електрическите съединители и корпуса (металоръкава) на шлейфа и между електрически не свързаните контакти трябва да бъде не по-малко от $10^9 \Omega$ при нормални климатични условия и $5 \cdot 10^7 \Omega$ при нормални условия на експлоатация.

- адреса на външните връзки чрез съединител СН-38-24А/30-2, трябва да съответства на електрическата схема приведена в Приложение 3 за ШЛЕЙФ ШТ-1 тип 6, исп. 50;

- електрическото съпротивление на тоководещите жила на шлейфа при нормални климатически условия трябва да бъде не повече от $0,04 \Omega/\text{м}$;

- електрическото съпротивление на изолация между тоководещите контакти на електрическите съединители и корпуса (металоръкава) на шлейфа и между електрически не свързаните контакти трябва да бъде не по-малко от $10^9 \Omega$ при нормални климатични условия и $5 \cdot 10^7 \Omega$ при нормални условия на експлоатация.

- адреса на външните връзки чрез съединител СН-38-7А/30-2, трябва да съответства на електрическата схема приведена в Приложение 4 за ШЛЕЙФ ШТ-1 тип 6, исп. 51;

- електрическото съпротивление на тоководещите жила на шлейфа при нормални климатически условия трябва да бъде не повече от $0,005 \Omega/\text{м}$;

- електрическото съпротивление на изолация между тоководещите контакти на електрическите съединители и корпуса (металоръкава) на шлейфа и между електрически не свързаните контакти трябва да бъде не по-малко от $2 \cdot 10^8 \Omega$ при нормални климатични условия и $1 \cdot 10^6 \Omega$ при нормални условия на експлоатация.

2.5. Нормативно-технически документи

1 Общи положения за обезпечаване безопасността на атомни централи. ОПБ-88/97, ПНАЭ Г-01-011-97, Москва, 1997.

2 Норми за проектиране на сеизмоустойчиви атомни централи. НП-031-01, Москва, 2001.

3. Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования. ГОСТ 29075-91.

4. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Общие конструктивно-технические требования. ГОСТ 25804.1-83.

5. Изискване към устойчивост, здравина и стабилност спрямо външни въздействащи фактори. ГОСТ 25804.3-83.

5. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.007.0-75.

6. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. ГОСТ 17516.1-90.

7. Пожарная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.004-91.

8. Условия на съхранение. ГОСТ 15150-69.

2.6. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Шлейфа се отнася към категорията на невъзстановяеми и неремонтируеми изделия.

Вероятността за безотказна работа на шлейфа в течение на 40000 часа трябва да бъде не по-малка от 0,8.

Средният срок на служба на шлейфове тип 2 и 3 трябва да бъде не по-малко от 15 год., а за тип 6 не по-малко от 35 год.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Шлейфовете, в опаковка на предприятието-производител, да допускат транспортиране с всички видове транспорт в закрити транспортни средства, в съответствие с изискванията на действащите правила за превозване на товари, определени за използваните видове транспорт.

Условията за транспортиране трябва да съответстват:

- в частта въздействие на механични фактори - на условия Ж по ГОСТ 23170-78;
- в частта въздействие на климатични фактори – условия за съхранение 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Опаковката на шлейфа трябва да съответства на изискванията на ГОСТ 29075-91.

Маркировката на шлейфа да е изпълнена съгласно ШПИС.685611.001 ТУ/П, т.2.8.

Консервацията и опаковката на шлейфа да се извършва съгласно инструкцията по консервация и транспорт ШПИС.680209.007 И1.

3.2. Условия за съхранение

Възложителят съхранява шлейфа, до монтажа, в опаковка на предприятието-производител и, периодически, но не по-рядко от един път на 1 година, контролира състоянието на опаковката и при необходимост, я възстановява в съответствие с ШПИС.680209.007 И1.

Съхранението на шлейфовете трябва да съответства на условия 2(С) по ГОСТ 15150-69.

4. Входящ контрол

На доставените шлейфове да се извърши общ и специализиран входящ контрол, съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ "Козлодуй", №ДОД.КД.ИК.112.

Специализираният контрол да се извърши по начин и в обем определен от производителя, който да е отразен в ръководството по експлоатация.

Изпитанията се извършват в нормални климатични условия в съответствие с ГОСТ 15150-69.

При външен оглед се проверява:

- съответствие на шлейфовете с ИШИС.685611.001 ТУ/П. т.2.2 и 2.7.;
- състояние на повърхността;
- липса на замърсявания и повреди на механичните и електротехнически елементи;
- състояние на уплътнителните повърхности.

4.1. Документи, които се изискват при доставка.

Доставените шлейфове да бъдат съпроводени със следните документи:

- Декларация/ Сертификат за съответствие;
- Декларация за произход и съответните Лицензи/ разрешения на Производителя;
- Сертификати на използваните основни материали при производството;
- Протоколи от проведените от Производителя изпитания и проверки;
- Ръководство за експлоатация.

4.2. Приемане на доставката

Приемането на доставката се извършва за преминалите приемателен контрол датчини, при наличие на всички изисквани документи и успешно проведен входящ контрол в АЕЦ съгласно установения ред.

Програма за финансиране:

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ИПП, РИ и др.)	№ на мярка от програма - код на мероприятие МПС Ваан
РИ	20000210

Изготвил:

Р-л сектор СУЗ и РК:
/Здравко Давидов/

Съставували:

Р-л направление "Р":
/Васил Занков/

Р-л сектор "ОК":
/Корнелия Монева/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

ЧЗМ № 2016 30. АЧУ 00 907 1305


за доставка на шлейфове за термоконтрола на реактора на блокове 5 и 6

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1.	122089	Шлейф ШПТ-1, тип 2	1 Дължина на шлейфа 20м. 2 Шлейфа трябва да има устройство за херметизация на електрическите съединители при съчленяване с УК и разъема на бетонната стена 3 Електрическите съединители на шлейфа да са тип СИЦЗМ-24 30P-6 от двете страни	Бр.	4	ШПНС.685611.001 ТУ П	
2.	122090	Шлейф ШПТ-1, тип 3, пил.24	1 Дължините L1 и L2 на шлейфа трябва да са по 17м. 2 Шлейфа трябва да има устройство за херметизация на електрическите съединители при съчленяване с УК и разъема на бетонната стена 3 Електрическите съединители на шлейфа да са тип РСЗЗАТВ -- за общия край, тип СИЦ22-50 27В-13-В за клон СВРК и тип 2РМД133К321 5А1 за клон СКНГ.	Бр.	2	ШПНС.685611.001 ТУ П	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
3.	122091	Шлейф ШТ-1, тип 6, изп.50	1 Дължина на шлейфа е 12,2м. 2 Шлейфа трябва да има устройство за херметизация на електрическите съединители при съчленяване с УК и разъёма на бетонната стена 3 Електрическите съединители на шлейфа да са тип СН-38-24А/30-2 от двете страни	Бр.	6	ШПИС.685611.001 ТУ/П	
4	122092	Шлейф ШТ-1, тип 6, изп.51	1 Дължина на шлейфа е 12,2м. 2 Шлейфа трябва да има устройство за херметизация на електрическите съединители при съчленяване с УК и разъёма на бетонната стена 3 Електрическите съединители на шлейфа да са тип СН-38-7А/30-2 от двете страни	Бр.	6	ШПИС.685611.001 ТУ/П	


Шлейф ШТ-1 тип 2


Приложение 1

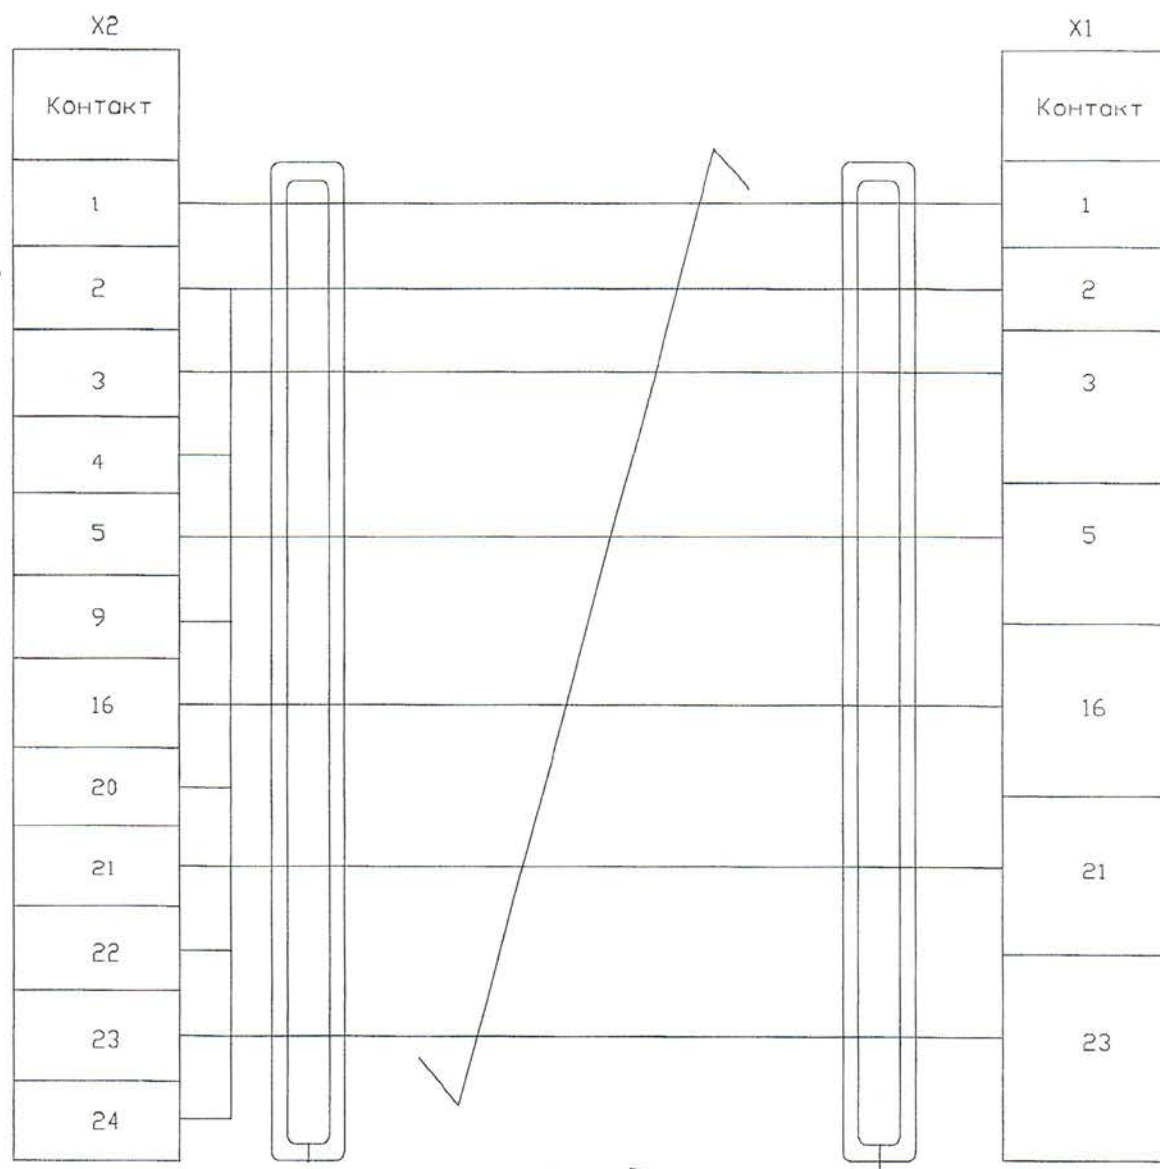

X2 - розетка
CHЦЗМ-24/30P-6


X1 - розетка
CHЦЗМ-24/30P-6

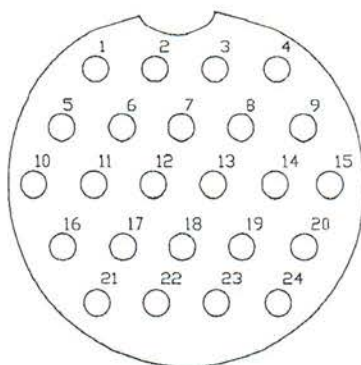

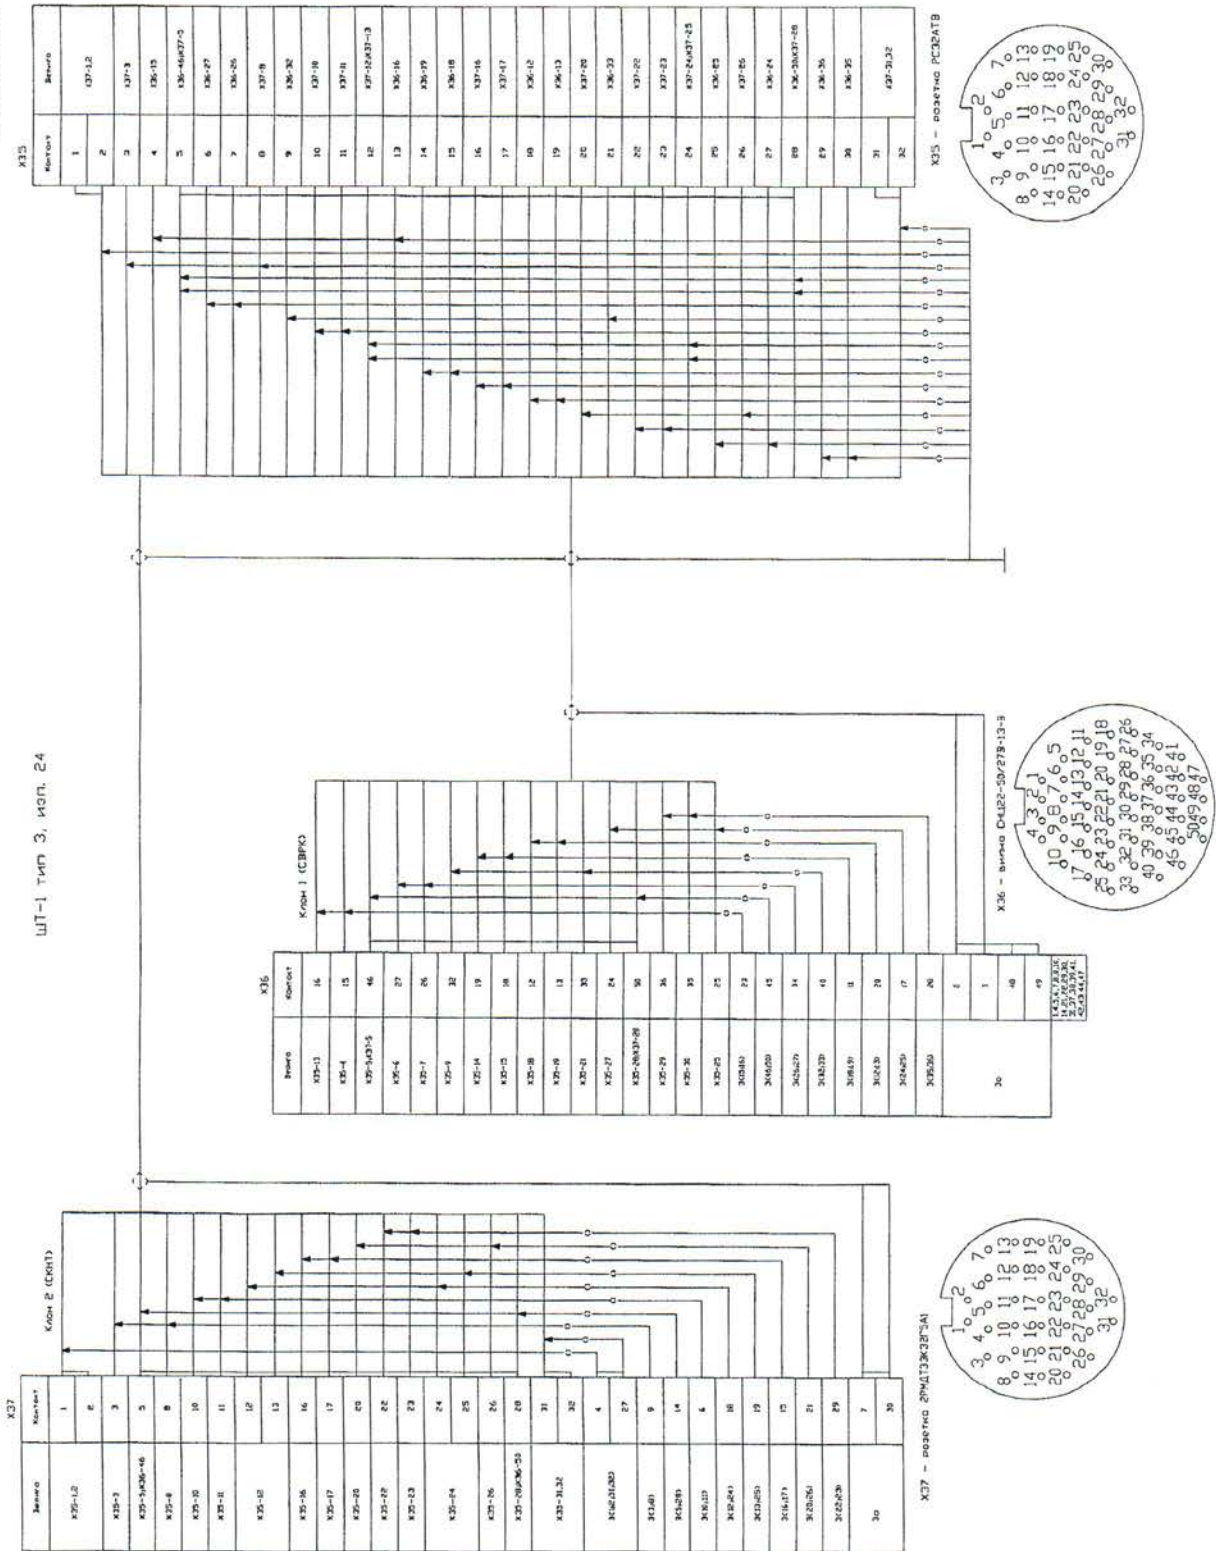


Шлейф ШТ-1 тип 6, изп.50
Конструкция на шлейфа на ДПШ

Приложение 3

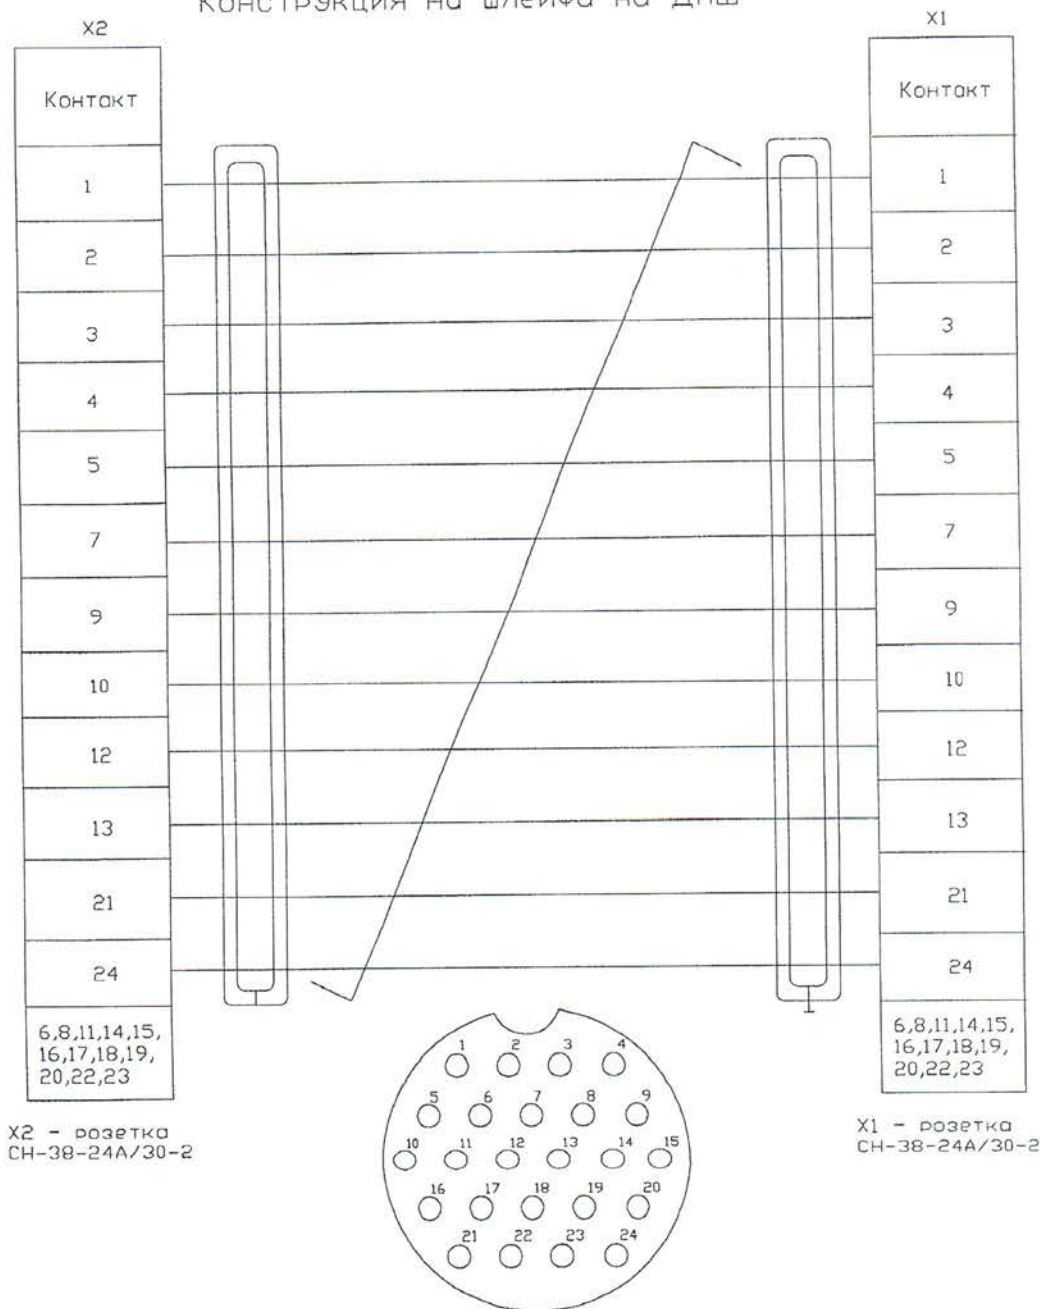

Шлейф ШТ-1 тип 6, изп.51
Конструкция на шлейфа на електромагнитите

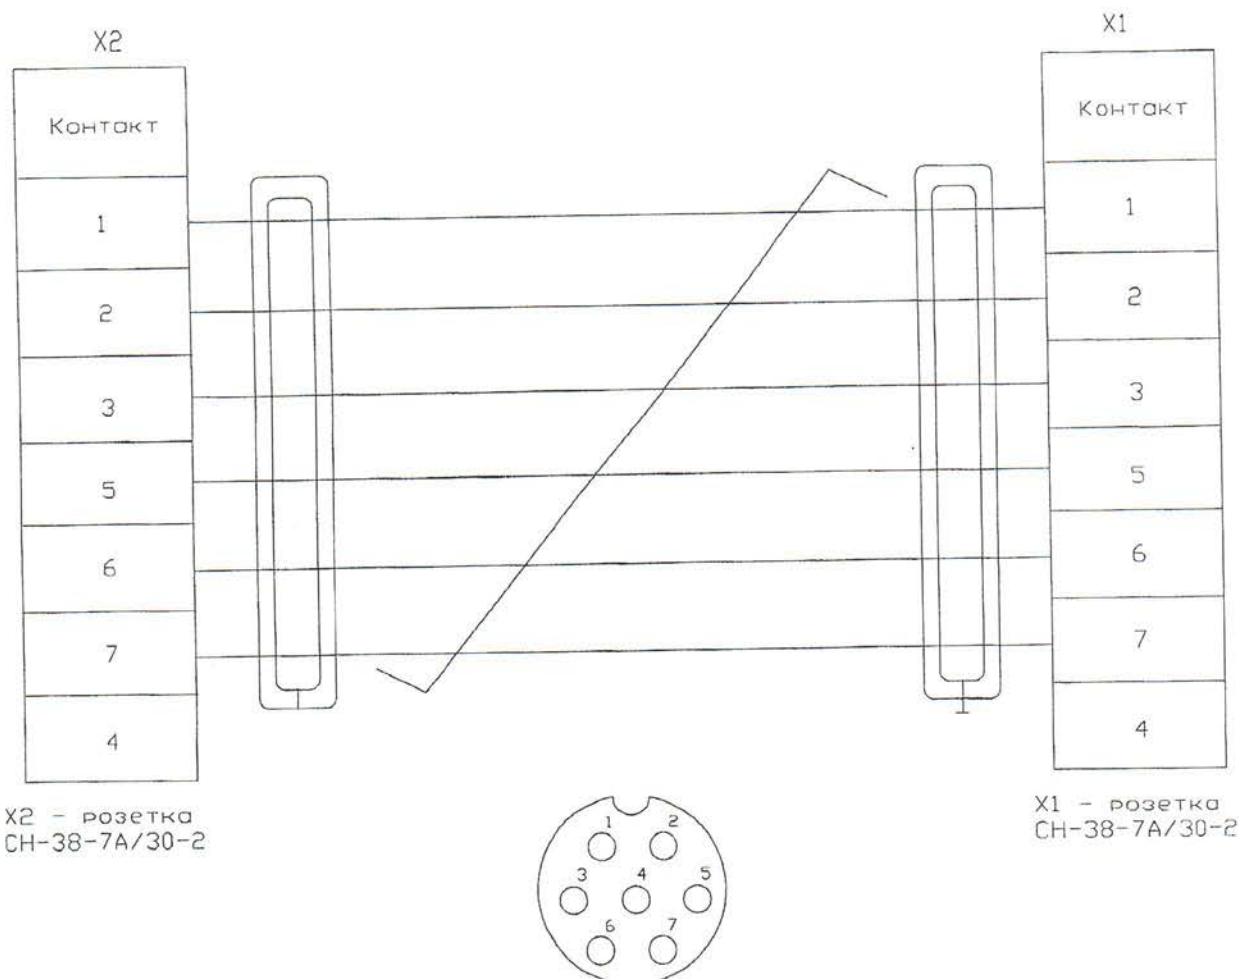

Програма за специализиран входящ контрол на шлейфове тип ШТ-1

1. Проверката се извършва съгласно Шлейф ШТ-1, Ръководство за експлоатация ШПИС.685611.001 РЪ, раздел „Входящ контрол“.

2. Последователност:

- Проверка на целостта на опаковката;
- Комплектност на доставката по документи;
- Проверка на цялост по пломби и маркировка в съответствие с записите в паспорта на изделието;
- Проверяват се габаритните, присъединителните и монтажни размери в съответствие с посочените в приложение А;
- Проверява се разпояването на изводите и цялостта на електрическите вериги с помощта на мултиметър по скала Ω в съответствие със схемата представена в приложение Б. Проверката се извършва с указаната в Ръководството последователност и критерии.

3. Резултатите от проверките се оформят в протокол със заключение за пригодност.

Използвани други референтни документи:

1. Шлейф ШТ-1, Технически условия на поставку, ШПИС 685611.001 ТУ/П;
2. Шлейф ШТ-1 тип2, Ръководство по експлоатация ШПИС.685611.001-17 РЪ;
3. Шлейф ШТ-1 тип3, Ръководство по експлоатация ШПИС.685611.001-24 РЪ;
4. Шлейф ШТ-1 тип6, Ръководство по експлоатация ШПИС.685611.001- 01 РЪ;
5. Шлейф ШТ-1, Ръководство по експлоатация ШПИС.685611.001-06 РЪ;
6. Жгут, Ръководство по проведению проверки и монтажу ШПИС.685625.010 РМ.

РС СУЗ и РК:.....

/Здравко Павлов/

Ан



Intertek

СПАРТАК-В ООД

Адрес: гр. София, 1111,
ул. Манастирска № 41, вход А, офис 1
ЕИК: 831646518 ИН по ДДС: BG831646518

Тел.: (02) 9712495
(02) 8739655
Факс: (02) 9712089

e-mail: office@spartak-v.bg
spartak@inbox.contact.bg
website: www.spartak-v.bg

Дата: 17.11.2016 г.
Изх. № 3-125-0006

До: „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
гр. Козлодуй, 3321

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в процедура на пряко договаряне с предмет:
„Доставка на 18 бр. шлейфове за СВРК, ТК и СГИУ на блокове 5 и 6“

№	Наименование	Характеристики съгласно т.2.1., т.2.2., т.2.3. и т.2.4. от Техническа спецификация № 2016.30.АСУ.00.ТСП.1325	Кол-во	Един. мярка	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител, страна на произход на стоката, година на производство	Срок на доставка	Гаранционен срок
1	Шлейф ШТ-1, тип 5, L=20 м, ШПИС.685611.001 ТУ/П	- Дължина (L): 20 м; - Ел. съединители: СНЦЗМ-24/30Р-6 от двете страни; - Ел. схема: съгл. Прил. 1 към Тех. спецификация; - Ел. съпротивление на тоководещите жила при норм. климатични условия: не повече от 0,2 Ω/м; - Ел. съпротивление на изолация м/у тоководещите контакти на ел. съединителите и корпуса, и между електрически несвързаните контакти: не по-малко от 1·10⁸ Ω при норм. климатични условия, не по-малко от 5·10⁷ Ω при норм. условия на експлоатация; - Клас на безопасност: 2Н по НП-001-15, НП-001-97 (ОПБ 88/97); - Категория по сеизмоустойчивост: I по НП-031-01; - Устойчивост и работоспособност: при всички режими указани в Таблица 1 от Тех. спецификация и Таблица 2.1 от ШПИС.685611.001 ТУ/П; - Други характеристики: съгл. ШПИС.685611.001 ТУ/П	4	бр.	ШПИС.685611.001 ТУ/П, НП-001-15, НП-001-97 (ОПБ 88/97), НП-031-01, ОТТ 08042462, ГОСТ 24789-81, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 26291-84, ГОСТ 16962.2-90, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 29075-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91, РД-03-36-2002, ГОСТ 25804.1-83, ГОСТ 25804.3-83	ООО „ПОЗИТ“, Руска Федерация, 2017 г.	до 120 календарни дни от датата на уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К“	12 месеца от влягането в експлоатация, но не повече от 24 месеца от датата на доставка

№	Наименование	Характеристики съгласно т.2.1., т.2.2., т.2.3. и т.2.4. от Техническа спецификация № 2016.30.АСУ.00.ТСП.1325	Кол-во	Един. мярка	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител, страна на произход на стоката, година на производство	Срок на доставка	Гаранционен срок
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Шлейф ШТ-1, тип 3, изп. 24, L=17 м, L ₁ =17 м, ШПИС.685611.001 ТУ/П	- Дължина (L, L₁): 17 м; - Ел. съединители: РС32АТВ (за общия край), СНЦ22-50/27В-13-В (за клон СВРК), 2РМДТ33К32Г5А1 (за клон СКНТ); - Ел. схема: съгл. Прил. 2 към Тех. спецификация; - Ел. съпротивление на тоководещите жила при норм. климатични условия: не повече от 0,2 Ω/м; - Ел. съпротивление на изолация м/у тоководещите контакти на ел. съединителите и корпуса, и между електрически несвързаните контакти: не по-малко от 1·10⁹ Ω при норм. климатични условия, не по-малко от 5·10⁷ Ω при норм. условия на експлоатация; - Клас на безопасност: 2Н по НП-001-15, НП-001-97 (ОПБ 88/97); - Категория по сеизмоустойчивост: I по НП-031-01; - Устойчивост и работоспособност: при всички режими указани в Таблица 1 от Тех. спецификация и Таблица 2.1 от ШПИС.685611.001 ТУ/П; - Други характеристики: съгл. ШПИС.685611.001 ТУ/П	2	бр.	ШПИС.685611.001 ТУ/П, НП-001-15, НП-001-97 (ОПБ 88/97), НП-031-01, ОТТ 08042462, ГОСТ 24789-81, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 26291-84, ГОСТ 16962.2-90, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 29075-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91, РД-03-36-2002, ГОСТ 25804.1-83, ГОСТ 25804.3-83	ООО „ЛОЗИТ“, Руска Федерация, 2017 г.	до 120 календарни дни от датата на уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К“	12 месеца от влягането в експлоатация, но не повече от 24 месеца от датата на доставка

23

№	Наименование	Характеристики съгласно т.2.1., т.2.2., т.2.3. и т.2.4. от Техническа спецификация № 2016.30.ACY.00.TCP.1325	Кол-во	Един. мярка	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител, страна на произход на стоката, година на производство	Срок на доставка	Гаранционен срок
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Шлейф ШТ-1, тип 6, изп. 50, L=12,2 м, ШПИС.685611.001 ТУ/П	- Дължина (L): 12,2 м; - Ел. съединители: СН-38-24А/30-2 от двете страни; - Ел. схема: съгл. Прил. 3 към Тех. спецификация; - Ел. съпротивление на тоководещите жила при норм. климатични условия: не повече от 0,04 Ω/м; - Ел. съпротивление на изолация м/у тоководещите контакти на ел. съединителите и корпуса, и между електрически несвързаните контакти: - не по-малко от $1 \cdot 10^8 \Omega$ при норм. климатични условия, не по-малко от $5 \cdot 10^7 \Omega$ при норм. условия на експлоатация; - Клас на безопасност: 2НУ - по НП-001-15, НП-001-97 (ОПБ 88/97); - Категория по сеизмоустойчивост: I по НП-031-01; - Устойчивост и работоспособност: при всички режими указани в Таблица 1 от Тех. спецификация и Таблица 2.1 от ШПИС.685611.001 ТУ/П; - Други характеристики: съгл. ШПИС.685611.001 ТУ/П	6	бр.	ШПИС.685611.001 ТУ/П, НП-001-15, НП-001-97 (ОПБ 88/97), НП-031-01, ОТТ 08042462, ГОСТ 24789-81, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 26291-84, ГОСТ 16962.2-90, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 29075-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91, РД-03-36-2002, ГОСТ 25804.1-83, ГОСТ 25804.3-83	ООО „ПОЗИТ“, Руска Федерация, 2017 г.	до 120 календарни дни от датата на уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К“	12 месеца от влягането в експлоатация, но не повече от 24 месеца от датата на доставка

№	Наименование	Характеристики съгласно т.2.1., т.2.2., т.2.3. и т.2.4. от Техническа спецификация № 2016.30.ACY.00.TCP.1325	Кол-во	Един. мярка	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител, страна на произход на стоката, година на производство	Срок на доставка	Гаранционен срок
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Шлейф ШТ-1, тип 6, изп. 51, L=12,2 м, ШПИС.685611.001 ТУ/П	- Дължина (L): 12,2 м; - Ел. съединители: СН-38-7А/30-2 от двете страни; - Ел. схема: съгл. Прил. 4 към Тех. спецификация; - Ел. съпротивление на тоководещите жиля при норм. климатични условия: не повече от 0,005 Ω/м; - Ел. съпротивление на изолация м/у тоководещите контакти на ел. съединителите и корпуса, и между електрически несвързаните контакти: - не по-малко от 2·10⁸ Ω при норм. климатични условия, не по-малко от 1·10⁶ Ω при норм. условия на експлоатация; - Клас на безопасност: 2НУ по НП-001-15, НП-001-97 (ОПБ 88/97); - Категория по сеизмоустойчивост: I по НП-031-01; - Устойчивост и работоспособност: при всички режими указани в Таблица 1 от Тех. спецификация и Таблица 2.1 от ШПИС.685611.001 ТУ/П; - Други характеристики: съгл. ШПИС.685611.001 ТУ/П	6	бр.	ШПИС.685611.001 ТУ/П, НП-001-15, НП-001-97 (ОПБ 88/97), НП-031-01, ОТТ 08042462, ГОСТ 24789-81, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 26291-84, ГОСТ 16962.2-90, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 29075-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91, РД-03-36-2002, ГОСТ 25804.1-83, ГОСТ 25804.3-83	ООО „ПОЗИТ“, Руска Федерация, 2017 г.	до 120 календарни дни от датата на уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К“	12 месеца от влягането в експлоатация, но не повече от 24 месеца от датата на доставка

Гаранционни условия:

1. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 12 (дванадесет) месеца от влягането им в експлоатация, но не повече от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка.
2. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 30 (тридесет) дни от датата на писмената рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нови стоки за своя сметка в срок от 120 (сто и двадесет) дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.1.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

к.т.н. инж. Владимир Вушев

17.11.2016 г.

Управител

„СПАРТАК-В“ ООД

СПАРТАК - В ООД
ЕФН 21941540/2

Адрес: гр. София, 1111,
ул. Манастирска № 41, вход А, офис 1
ЕИК: 831646518 ИН по ДДС: BG831646518

Тел.: (02) 9712495
(02) 8739655
Факс: (02) 9712089

e-mail: office@spartak-v.bg
spartak@mbox.contact.bg
website: www.spartak-v.bg

Дата: 17.11.2016 г.
Изм. № 3-125-0007

До: „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
гр. Козлодуй, 3321

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в процедура на пряко договаряне с предмет:
„Доставка на 18 бр. шлейфове за СВРК, ТК и СГИУ на блокове 5 и 6“

№	Наименование	Един. мярка	Кол-во	Един. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Шлейф ШТ-1, тип 5, L=20 м, ШПИС.685611.001 ТУ/П	бр.	4	10,045.00	40,180.00
2	Шлейф ШТ-1, тип 3, изп. 24, L=17 м, L ₁ =17 м, ШПИС.685611.001 ТУ/П	бр.	2	16,850.00	33,700.00
3	Шлейф ШТ-1, тип 6, изп. 50, L=12,2 м, ШПИС.685611.001 ТУ/П	бр.	6	10,560.00	63,360.00
4	Шлейф ШТ-1, тип 6, изп. 51, L=12,2 м, ШПИС.685611.001 ТУ/П	бр.	6	10,560.00	63,360.00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лева без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй съгласно Incoterms 2015: словом: Двеста хиляди и шестстотин					200,600.00

Начин на плащане: банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ и специализиран входящ контрол без забележки.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

к.т.н. инж. Владимир Вушев
17.11.2016 г.
Управител
„СПАРТАК-В“ ООД

