

Фасада

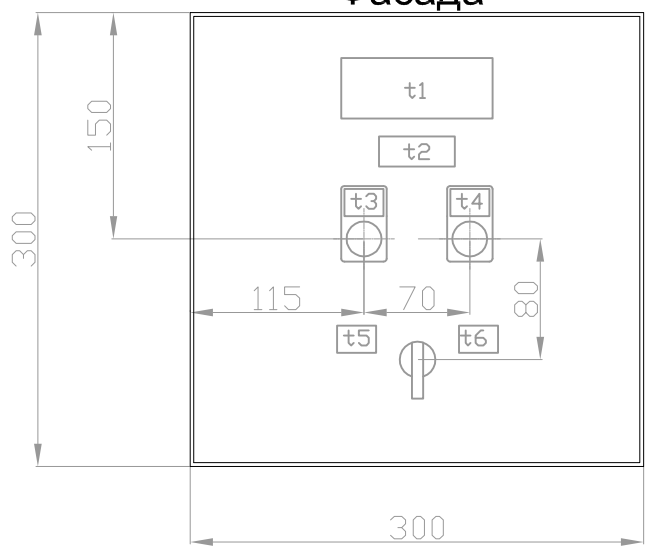

Поглед отдолу

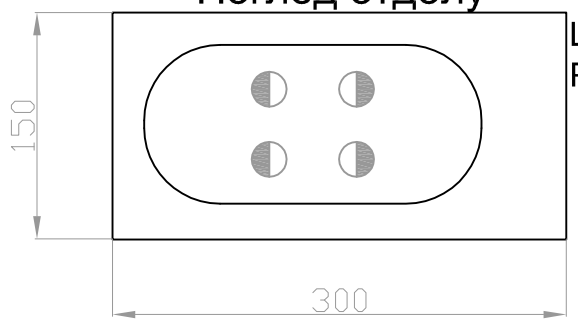


Щуцери PA, IP68
Pg 16 - 4бр.

Табелки

No	Надпис
t1	6HK50R01
t2	6UL16D01
t3	Стоп
t4	Пуск
t5	Автоматично
t6	Ръчно

Компановка

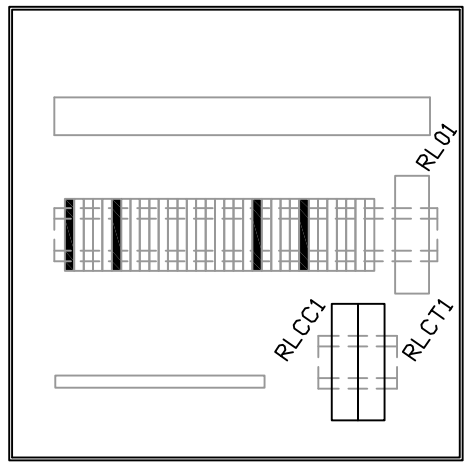

Обурудването, показано в сиво на чертежа е съществуващо.
Обурудването, показано в черно се добавя допълнително.

Ревизия 4


Апаратура монтирана в табло 6HK50R01

№	Означение по схема	Производител	Тип	Технически характеристики	Брой
Релета					
1	RL01	Schneider electric	RM4LA32M	Захранване: 220...240 V AC 50/60 Hz, 2 контакто C/O, 8A	1
2	RLCC1, RLCT1	Schneider electric	RE88 865303	Захранване: 220...240 V AC 50/60 Hz, 2 контакта C/O, 8A, функция B - единичен импулс с настройваема продължителност.	2
Бутони					
1	PBC-3	Schneider electric	XB4BW33M5+ ZBY6102	Светещ, зелен LED, 230V~, ø22, IP66, контакти NO+NC , държач за легенда 30x50, празна бяла легенда	1
2	PBO-3	Schneider electric	XB4BW34M5+ ZBY6102	Светещ, червен LED, 230V~, ø22, IP66, контакти NO+NC, държач за легенда 30x50, празна бяла легенда	1
Превключватели					
1	SA2	Schneider electric	K10D012UCH	ø22, 2 позиции без позиция "0", IP65, 440V	1

Апаратура монтирана извън табло 6HK50R01

№	Означение по схема	Производител	Тип	Технически характеристики	Брой
Апаратура за ниво					
1	6UL16L01B1, 6UL16L01B2, 6UL16L01B3	Schneider electric	RM79696043	с кабел 2.5 м, защитен кожух PVC, електрод - неръждаема стомана, max температура до 100 C	3

Детайл за монтаж на табло

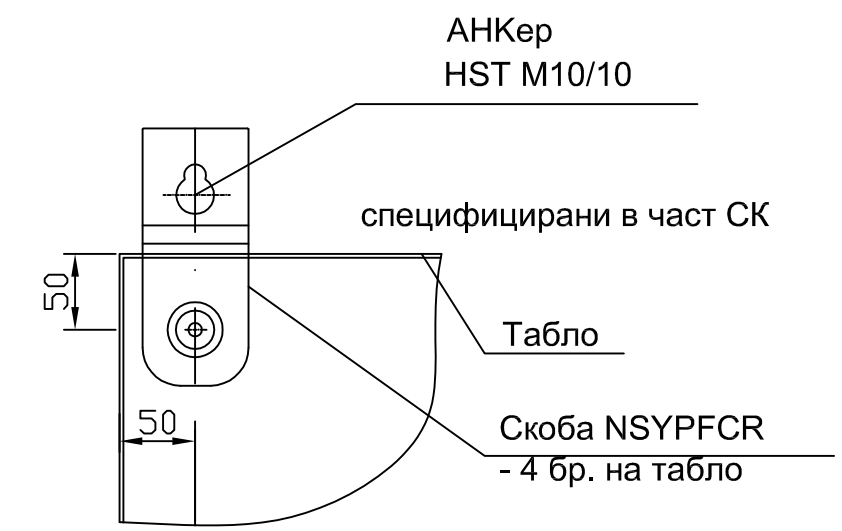

Забележка: След монтажа на новото оборудване в таблото е необходимо да се подмени мнемосхемата на клемореда и запълнението от вътрешната страна на таблото.

Инд.	Дата	Описание	Проектант	Проверил	Одобрил
4	10.2016	Въведено импулсно управление на помпи	инж.Георгиева	инж.П.Манев	инж.П.Спасов
3	12.2015	ЕКЗЕКУТИВ	инж.Георгиева	инж.П.Манев	инж.П.Спасов
2	03.2011	ТРЕТО ИЗДАНИЕ	инж.Георгиева	инж.П.Манев	инж.П.Спасов
1	02.2011	ВТОРО ИЗДАНИЕ	инж.Георгиева	инж.П.Манев	инж.П.Спасов
0	12.2010	ПЪРВО ИЗДАНИЕ	инж.Георгиева	инж.П.Манев	инж.П.Спасов

Длъжност	Име	Подпис	Дата
Проектант	инж. А. Георгиева		11.2016
Начертал:	инж. А. Георгиева		11.2016
Проверил:	инж. П. Манев		11.2016
Одобрил:	инж. П. Спасов		11.2016

СЪГЛАСУВАЛИ: Част	Име	Подпис	Дата

БЛОК: 5 & 6
АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

EQE BULGARIA
ИКЮИ БЪЛГАРИЯ

Заглавие:
Реконструкция на система 5(6)UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота −4,20 в чиста зона на РО

Блок 6. РЕАКТОРНО ОТДЕЛЕНИЕ
Дренажна помпа в помещение 6A004A/1.
Табло 6HK50R01. Фасада.
Спецификация на елементите.

Чертеж No.: EQEB-11001-R02-E-D08	
Част: E и СКУ	Мащаб: 1:5
Фаза: РП	Лист/Общо: 1/2
Изд.: 4	Формат: A3