

Фасада

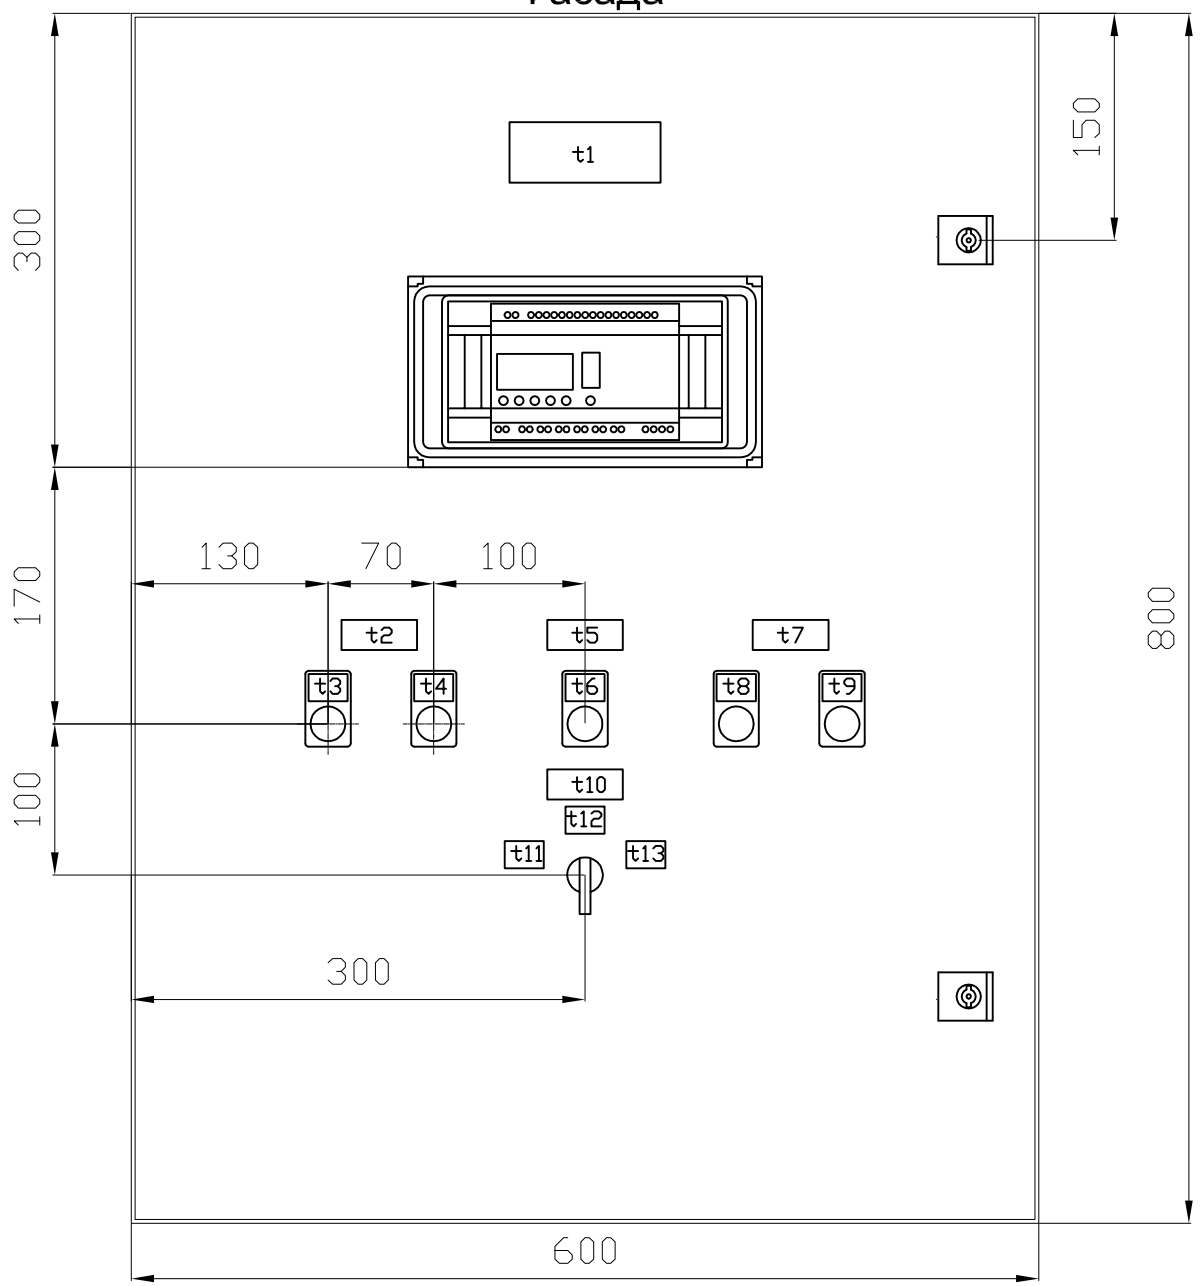

Поглед отдолу

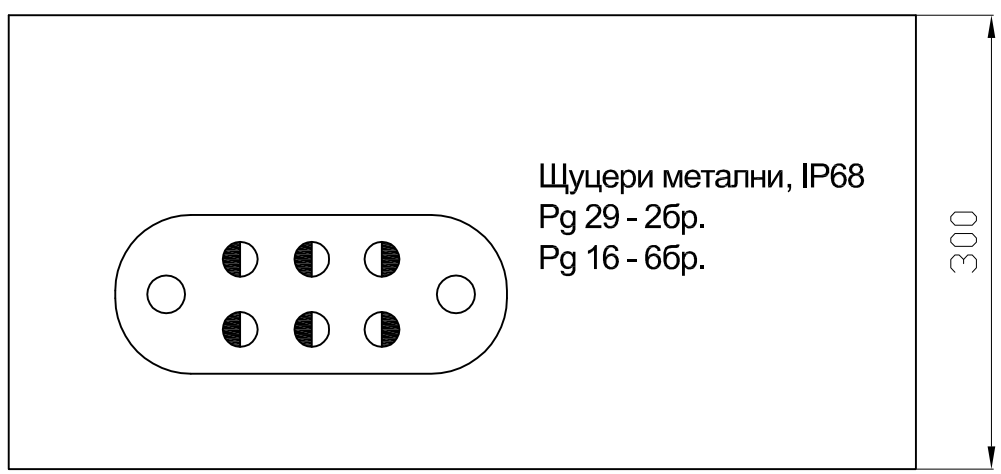


Табелки

No	Надпис
t1	6НК51
t2	6UL15D03
t3	Стоп
t4	Пуск
t5	Сработил АВР
t6	Натисни за изчистване
t7	6UL15D04
t8	Стоп
t9	Пуск
t10	Избор на помпа
t11	6UL15D03 работна
t12	Изведена автоматика
t13	6UL15D04 работна

Забележки:

1. Всички елементи са за монтаж на релса 35 мм
2. Не са показани кабелни канали и клемореД. Положението на кабелните канали и клемореда да се определи от производителя на таблото.
3. Мястото на заземителната клема на таблото да се определи след съгласуване с клиента (в близост до фундамента или на покрива на таблото)
4. Таблото е за стенен монтаж с размери 600/800/300 мм, Schneider Electric.
5. Степен на защита на таблото като цяло: IP55.
6. Разположението на елементите е съобразено с технологичната схема. Дадените разстояния са препоръчителни.

Детайл за монтаж на табло

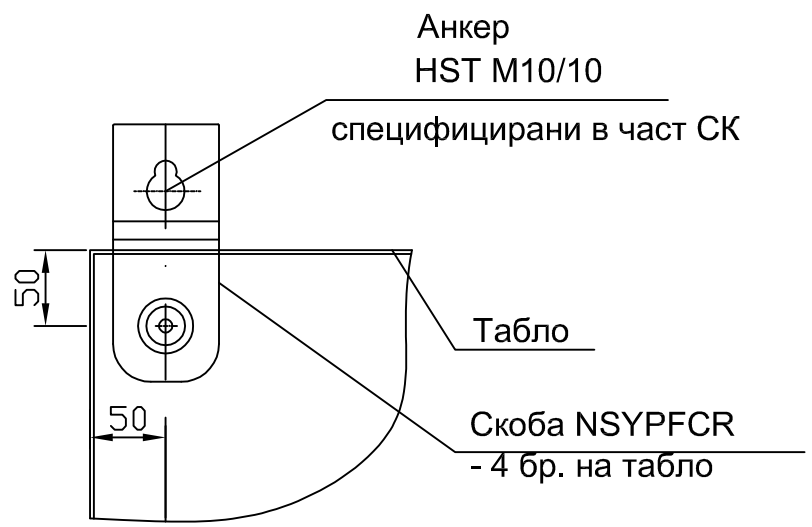

Инд.	Дата	Описание	Проектант	Проверил	Одобрил
1	02.2011	ВТОРО ИЗДАНИЕ	инж.Георгиева	инж.П.Манев	инж.П.Спасов
0	12.2010	ПЪРВО ИЗДАНИЕ	инж.Георгиева	инж.П.Манев	инж.П.Спасов

Длъжност	Име	Подпис	Дата
Проектант	инж. А. Георгиева		02.2011
Начертал:	инж. А. Георгиева		02.2011
Проверил:	инж. П. Манев		02.2011
Одобрил:	инж. П. Спасов		02.2011

СЪГЛАСУВАЛИ:			
Част	Име	Подпис	Дата

БЛОК: 5 & 6
АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

EQE BULGARIA
ИКЮИ БЪЛГАРИЯ

Заглавие:
Реконструкция на система 5(6)UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота –4,20 в чиста зона на РО

Блок 6. РЕАКТОРНО ОТДЕЛЕНИЕ
Дренажни помпи в помещение 6А004/2.
Фасада на табло 6НК51

Чертеж No.:	
EQEB–11001–R02–E–D13	
Част: E uCKУ	Мащаб: 1:5
Фаза: РП	Лист/Общо: 1/1
Изд.: 1	Формат: А3