

Детайл за монтаж на радарен нивомер FMR 244

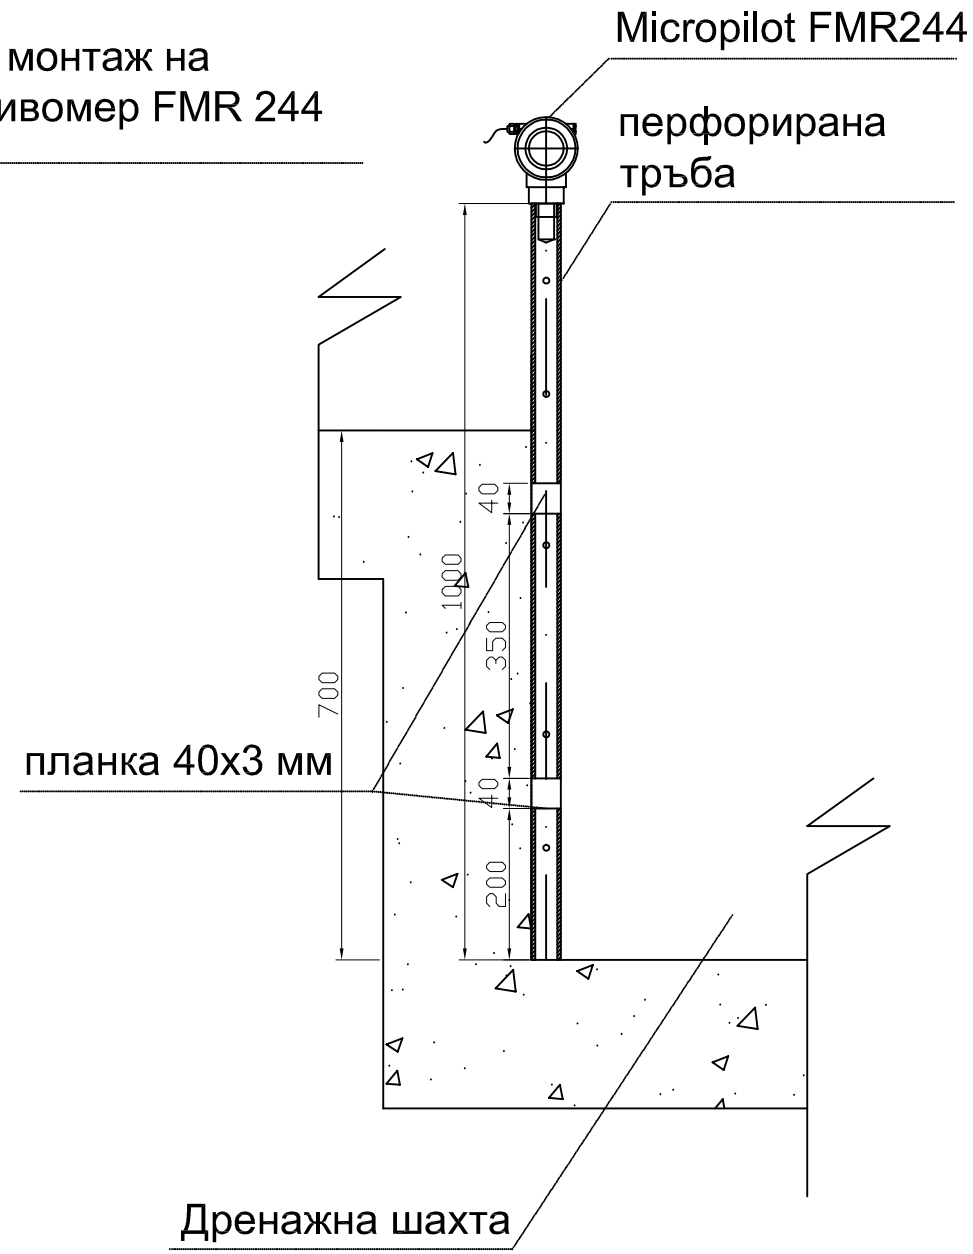

Детайл за монтаж на сонди RM79696043 - 3бр.

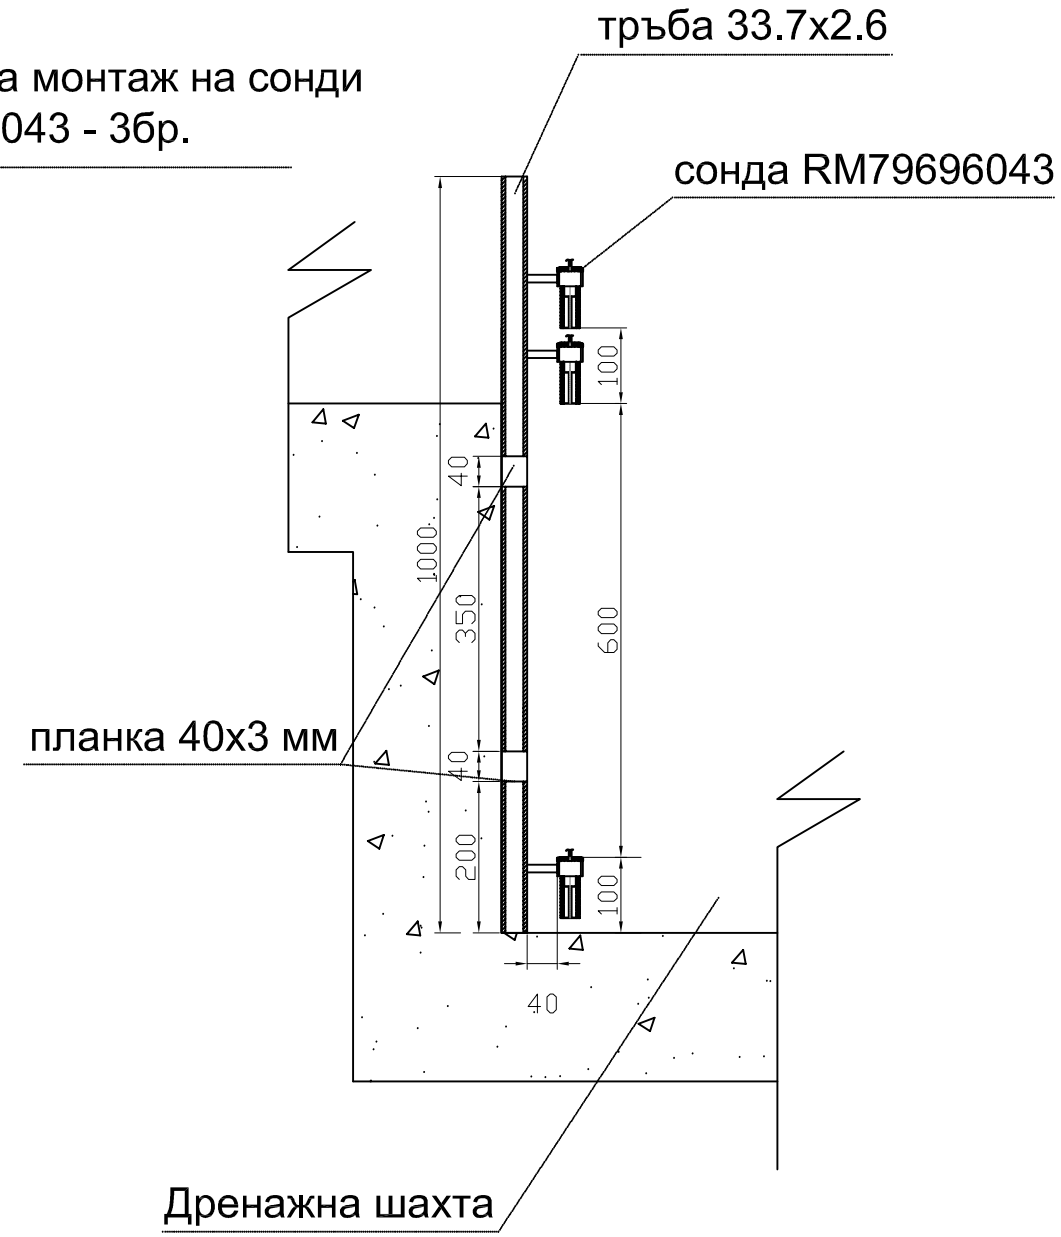

Забележки:

1. Точното местоположение на датчика за ниво FMR244 и сондите да се уточни на място след монтаж на тръбопроводите по част МТ. Разположението на датчиците да се гледа на чертеж EQEB-11001-R02-E-D17 и чертеж EQEB-11001-R02-E-D18.
2. За опорната конструкция виж част СК.

Инд.	Дата	Описание	Проектант	Проверил	Одобрил
0	12.2010	ПЪРВО ИЗДАНИЕ			

	Длъжност	Име	Подпис	Дата
Проектант	инж. А. Георгиева			12.2010
Начертал:	инж. А. Георгиева			12.2010
Проверил:	инж. П. Манев			12.2010
Одобрил:	инж. П. Спасов			12.2010

СЪГЛАСУВАЛИ:	Име	Подпис	Дата
Част			

БЛОК: 5 & 6
АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

EQE BULGARIA
ИКЮИ БЪЛГАРИЯ

Заглавие:
Реконструкция на система 5(6)UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота –4,20 в чиста зона на РО

Блок 6. РЕАКТОРНО ОТДЕЛЕНИЕ
Дренажни помпи в помещение 6А004/1 и 6А004/2.
Детайли за монтаж на нивомери

Чертеж No.:	
EQEB-11001-R02-E-D19	
Част: Е и СКУ	Мащаб: 1:10
Фаза: РП	Лист/Общо: 1/1
Изд.: 0	Формат: А3