

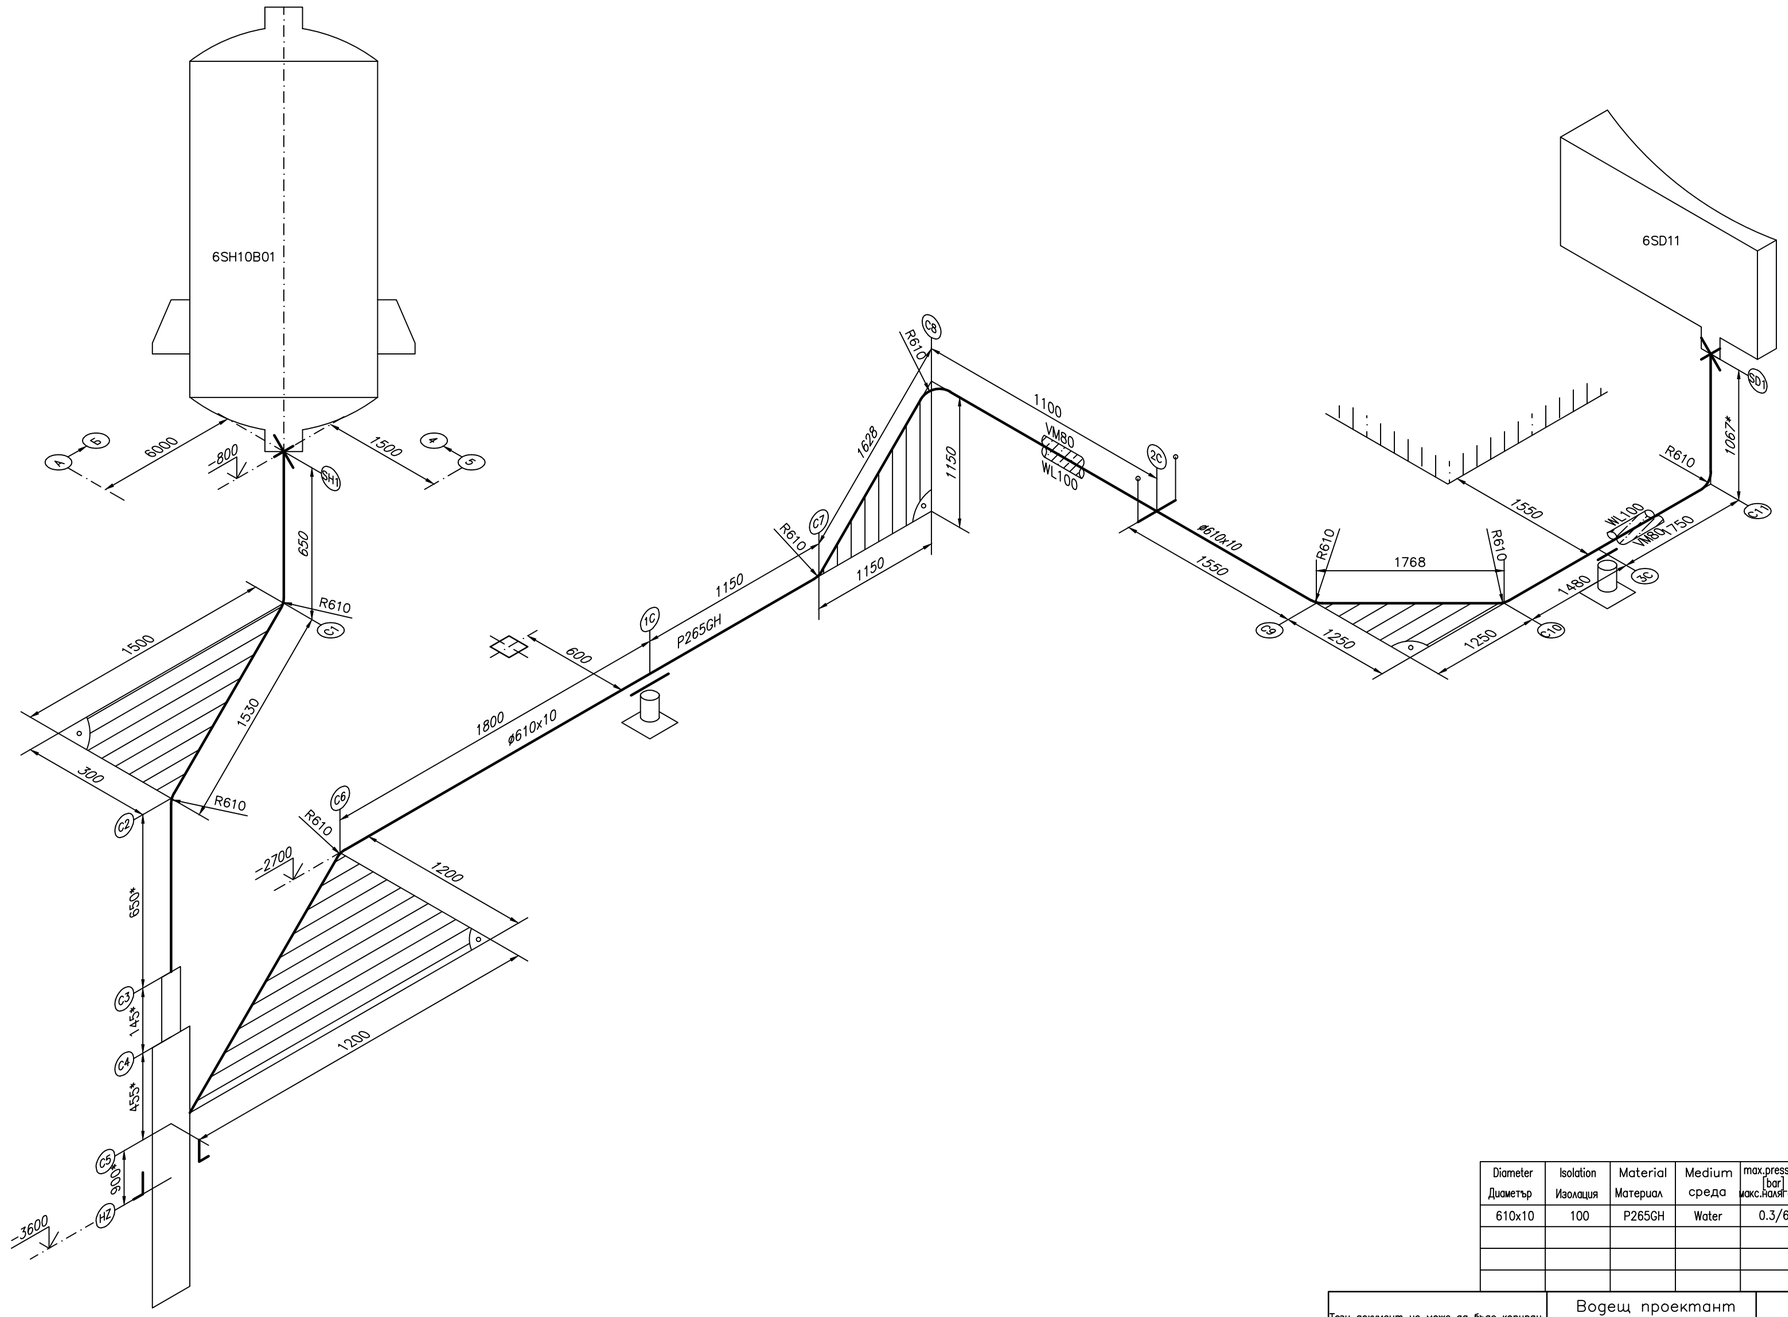

ЛЕГЕНДА

	ГРАНИЦА НА ПРОЕКТИРАНЕ
	ЗАВАРЪЧЕН ШЕВ
	ОПОРА НЕПОДВИЖНА
	ОПОРА НАПРАВЛЯВАЩА
	ОПОРА ПЛЪЗГАЩА
	ОПОРА ПРУЖИННА
	ТВЪРДА ПОДВЕСКА ЕДИНИЧНА
	ТВЪРДА ПОДВЕСКА ДВОЙНА
	ПРЕХОД
	РЪЧНА АРМАТУРА
	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАДВИЖВАНА АРМАТУРА
11	НОМЕР НА ОПОРА
	НОМЕР НА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТОЧКА
1	МЯСТО НА ПРЕКЪСВАНЕ

Diameter Диаметър	Isolation Изолация	Material Материал	Medium среда	max.pressure [bar] макс.налягане	max.temp. [°C] макс.темп.	test pressure [bar] налягане на изп.	fluid grup фл. група	Category Категория	Module Модул
610x10	100	P265GH	Water	0.3/6	80/250	0.5	2	–	–

Този документ не може да бъде копиран, предоставян на или използван от трети лица, без предварително писмено съгласие на ЕНПРО.

Водещ проектант			МТ	РП	–	Формат A2	10.2017
Име		Подпис					

Обект: АЕЦ Козлодуй
Подобект: Блок 6. МЗ

ТАБЛИЦА ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА

Ред	Изменения	Дата	Име

	Дата	Име
Чертал	10.2017	Ц.Виденов
Разработил	10.2017	С.Данаилов
Проверил	10.2017	С.Данаилов

Тръбопровод DN600 за дрениране на 6SH10B01 към 5SD11

Изчислителна схема

ЕН ПРО КОНСУЛТ

No6SH-100-004-01

Лист 1
Вс. листа 1

Файл: 6SH-100-004-01.dwg