



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Пазарна консултация по реда на основание на чл. 44 от ЗОП с предмет „Доставка на един брой манипулатор за вихровотоков контрол на парогенератори ПГВ-1000М”

Уважаеми дами и господа,


Във връзка със зададен въпрос от участник в горесцитираната обществена поръчка, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че поради допълнителни пояснения удължава срока за набиране на оферти **до 16.00 ч. на 07.11.2019 г.** и отговаря на следния въпрос:

Въпрос:

Във връзка с проведена пазарна консултация «42054-Пазарна консултация на основание чл.44 от ЗОП» моля за разяснение. В каква част на парогенератор се намира сварной швъ 35/Z ? Възможно ли предоставяне на чертеж на който това е отражено.

Отговор:

**СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАВАРЕНО СЪЕДИНЕНИЕ 35/Z НА
ФЛАНЕЦА КЪМ КОЛЕКТОРА НА ПГВ 1000М**

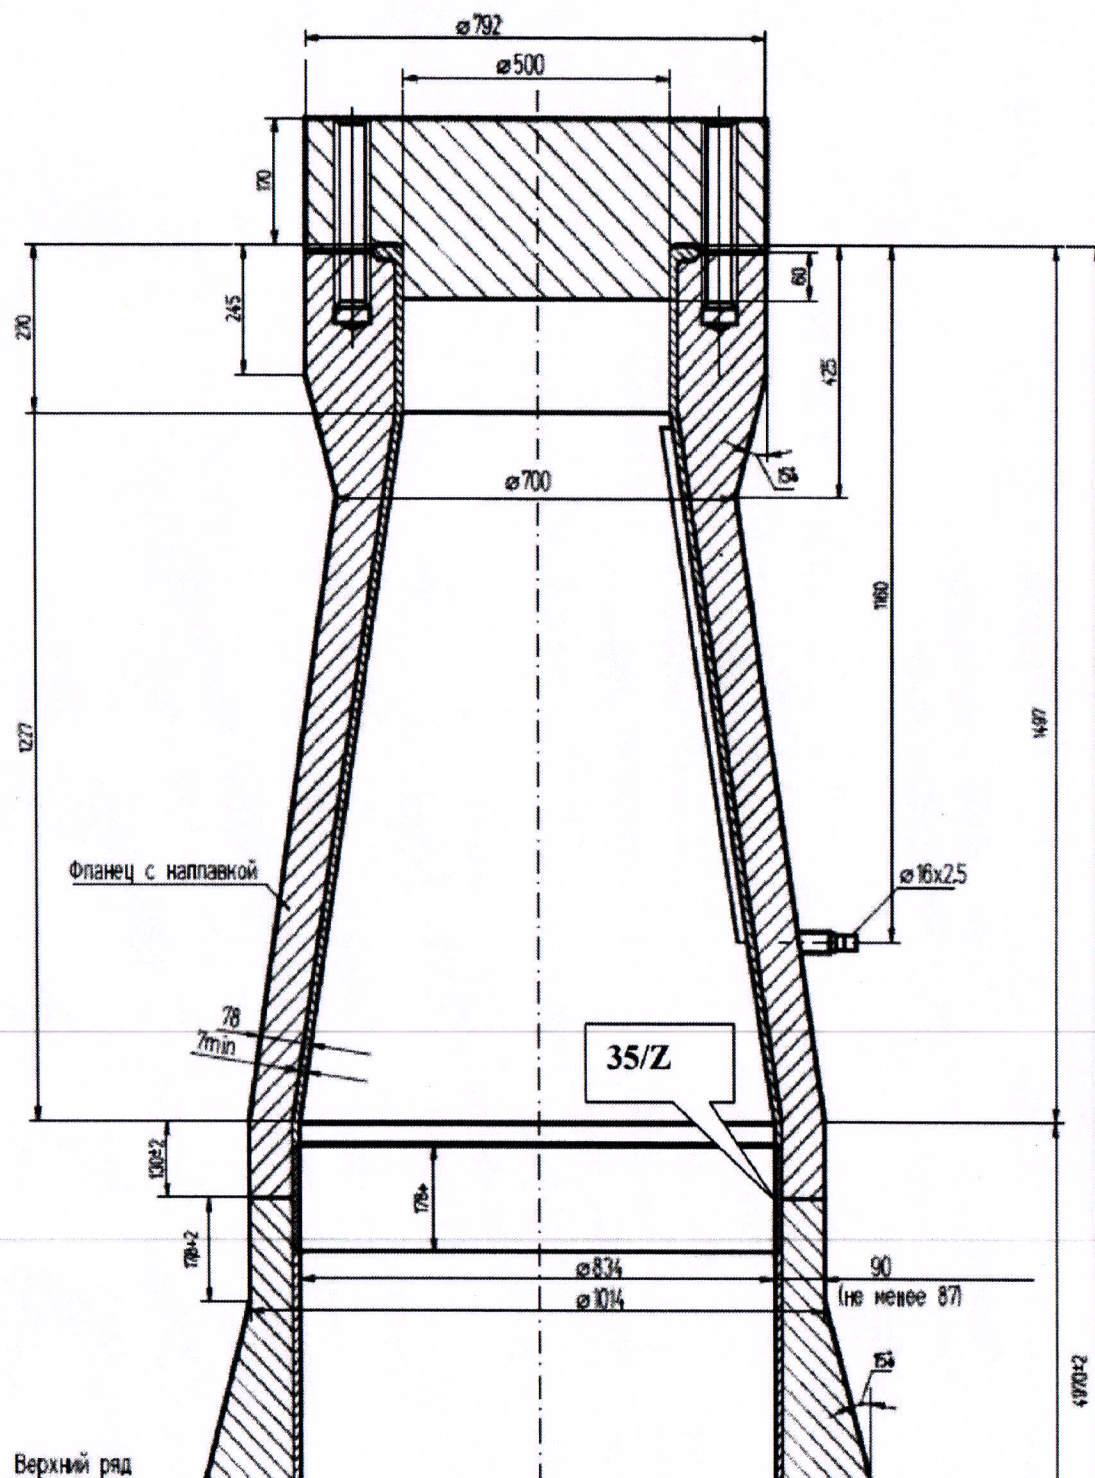

Разстояние от разъема на колектора 1627 ± 2 mm