
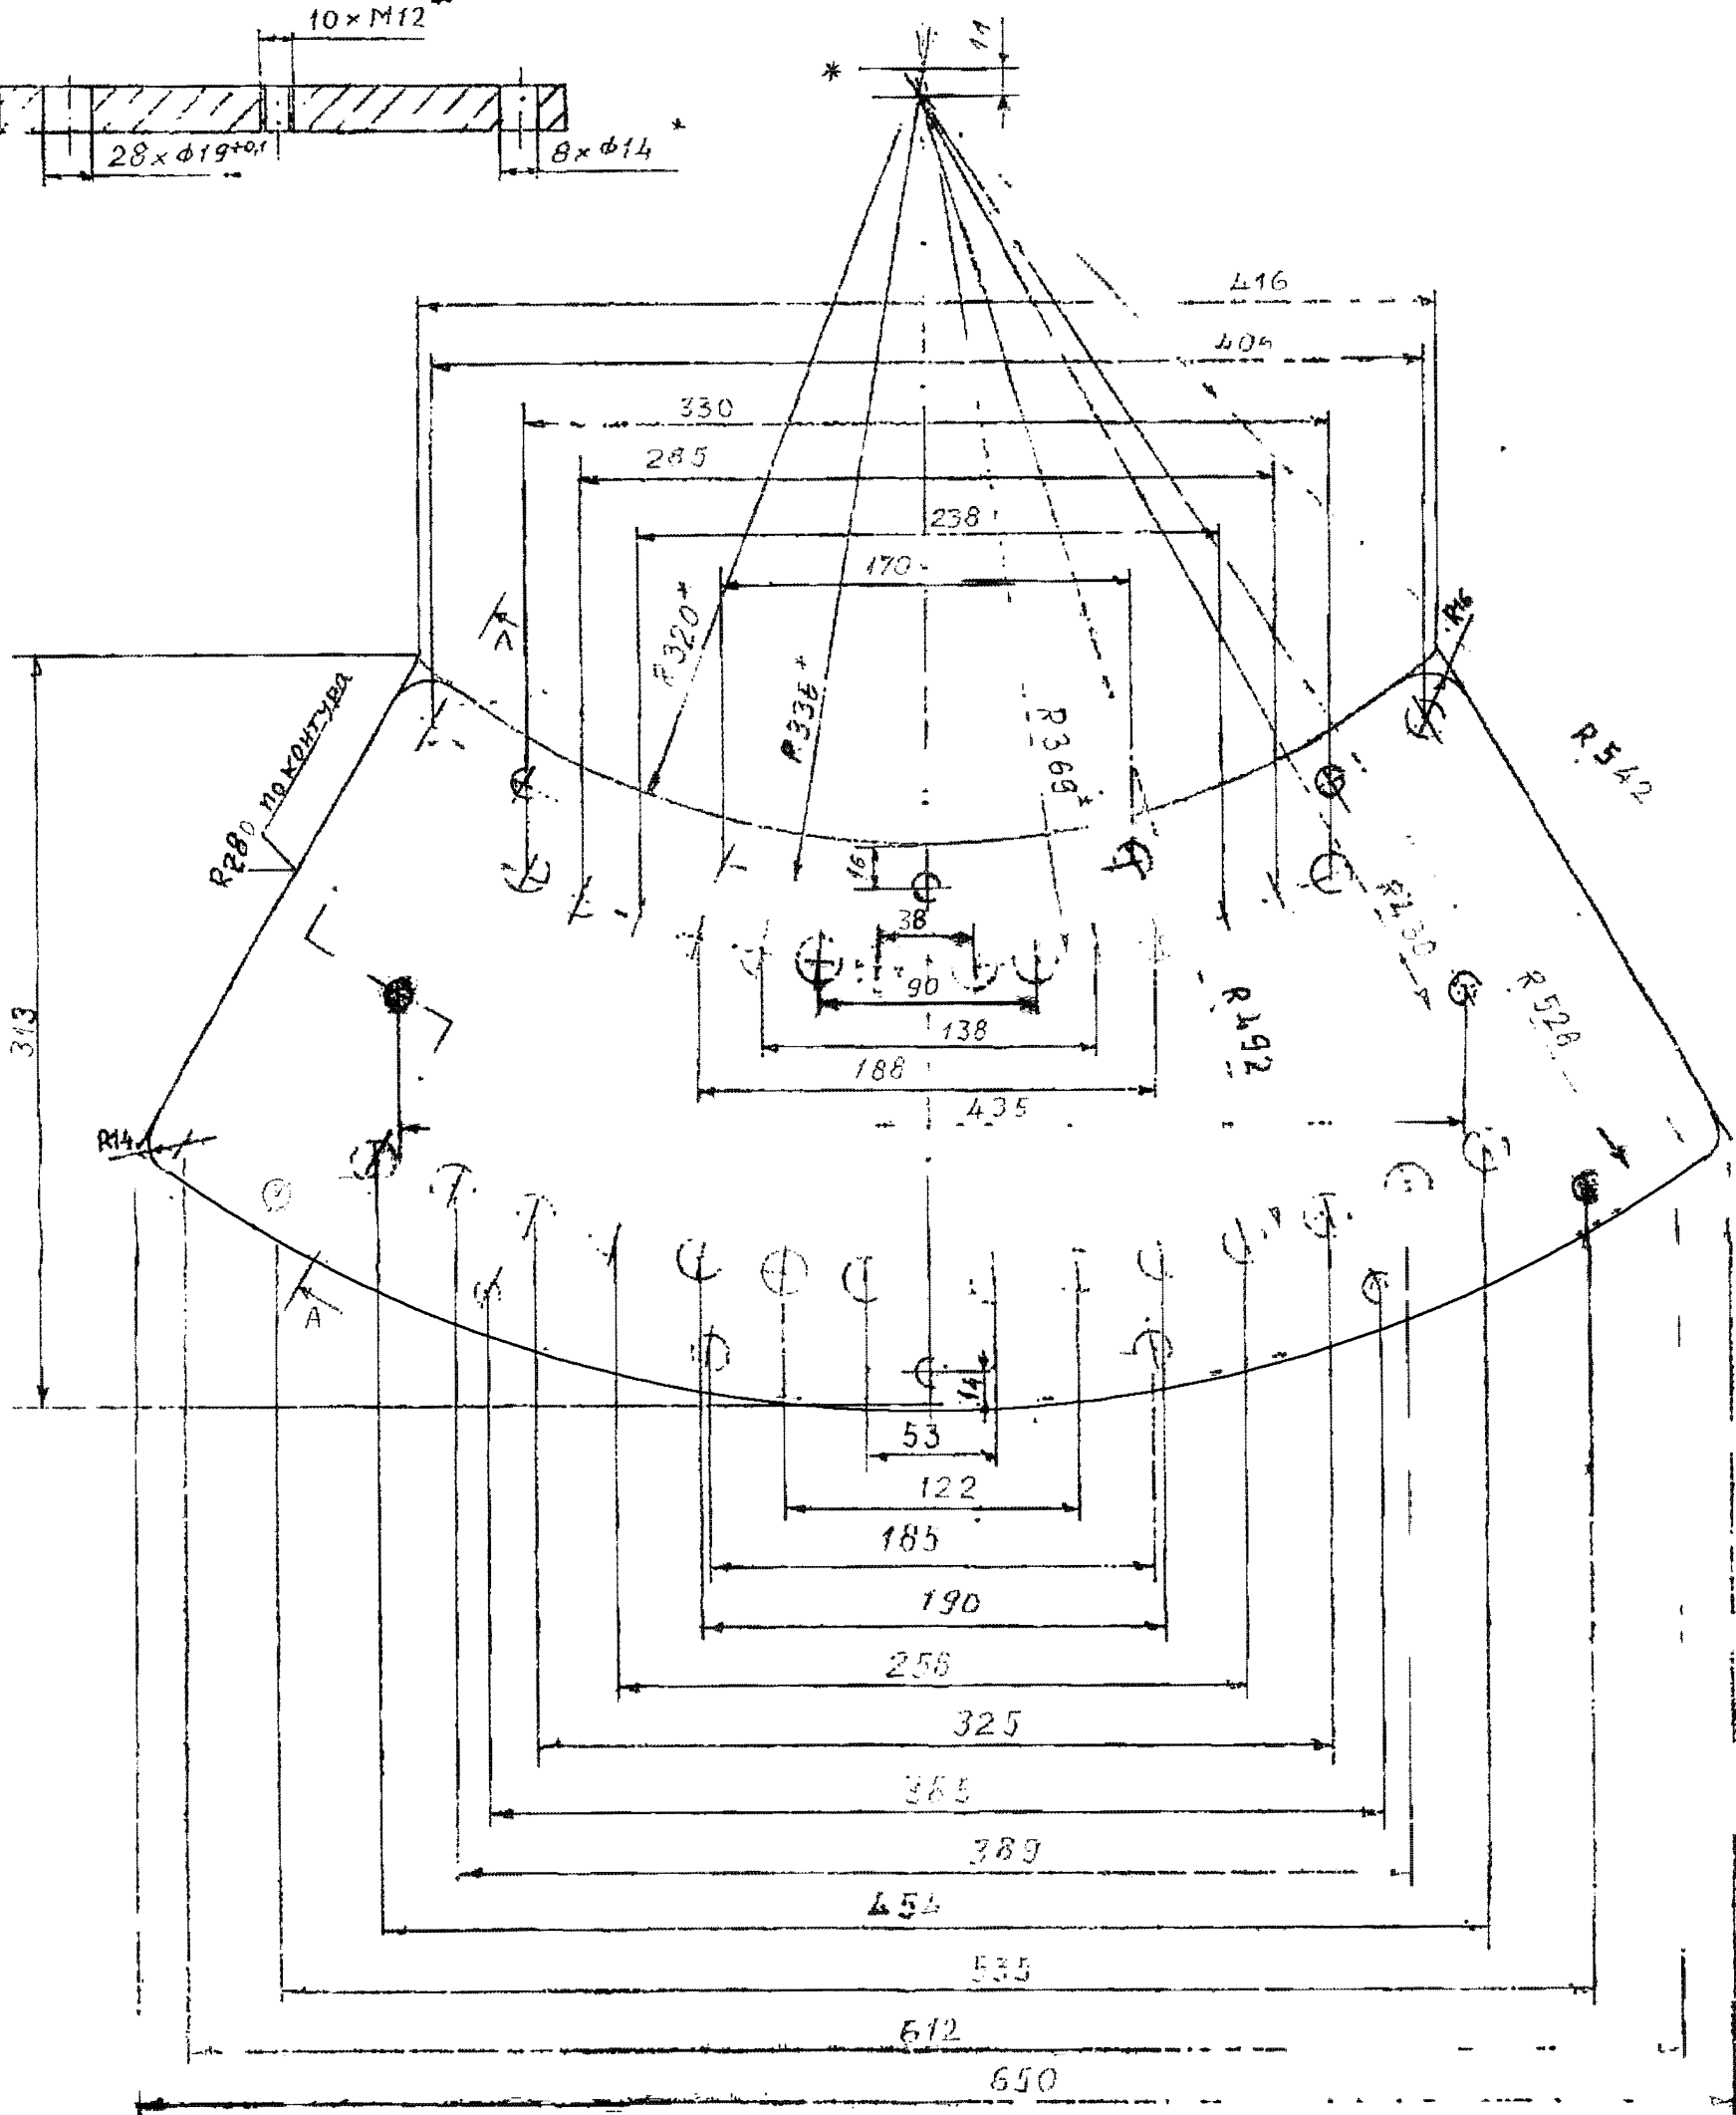


Rz 4.0

A-A

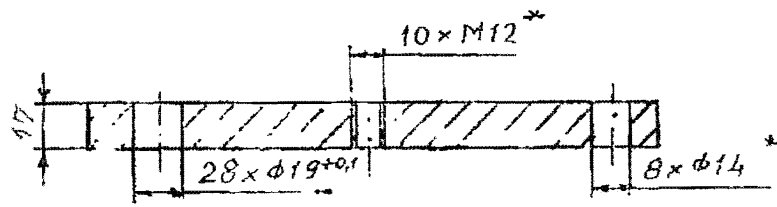

**Забел:** Отвори M12\* и φ14\* да се използват при монтажа на съответните присъединителни отвори на вентилатора

Съгласувал: [Signature] /Ст. Стефанов/  
 Гл. м-к'ОП к-р: [Signature] /Б. Чорбаджиев/

Изм.	Опис	Подпис	Дата
Черт.	Димитър Стоянов	[Signature]	02.24

Мащаб	1:3	Маса	δ=20; CuZn38S1 (месинг) (CuZn40; по 62-1; по 90-1)
Лист		Тръбна дъска за охладител ГМ на помпи 5,6VC11,12D01,02	
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		23.30.Т0.УС.РПР.5773.01.03.01/01	