
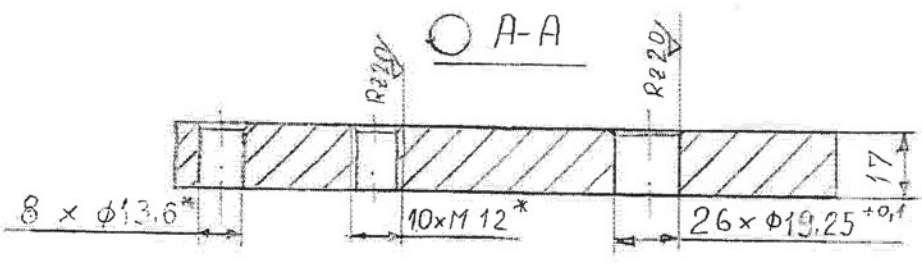


Rz 80 / V

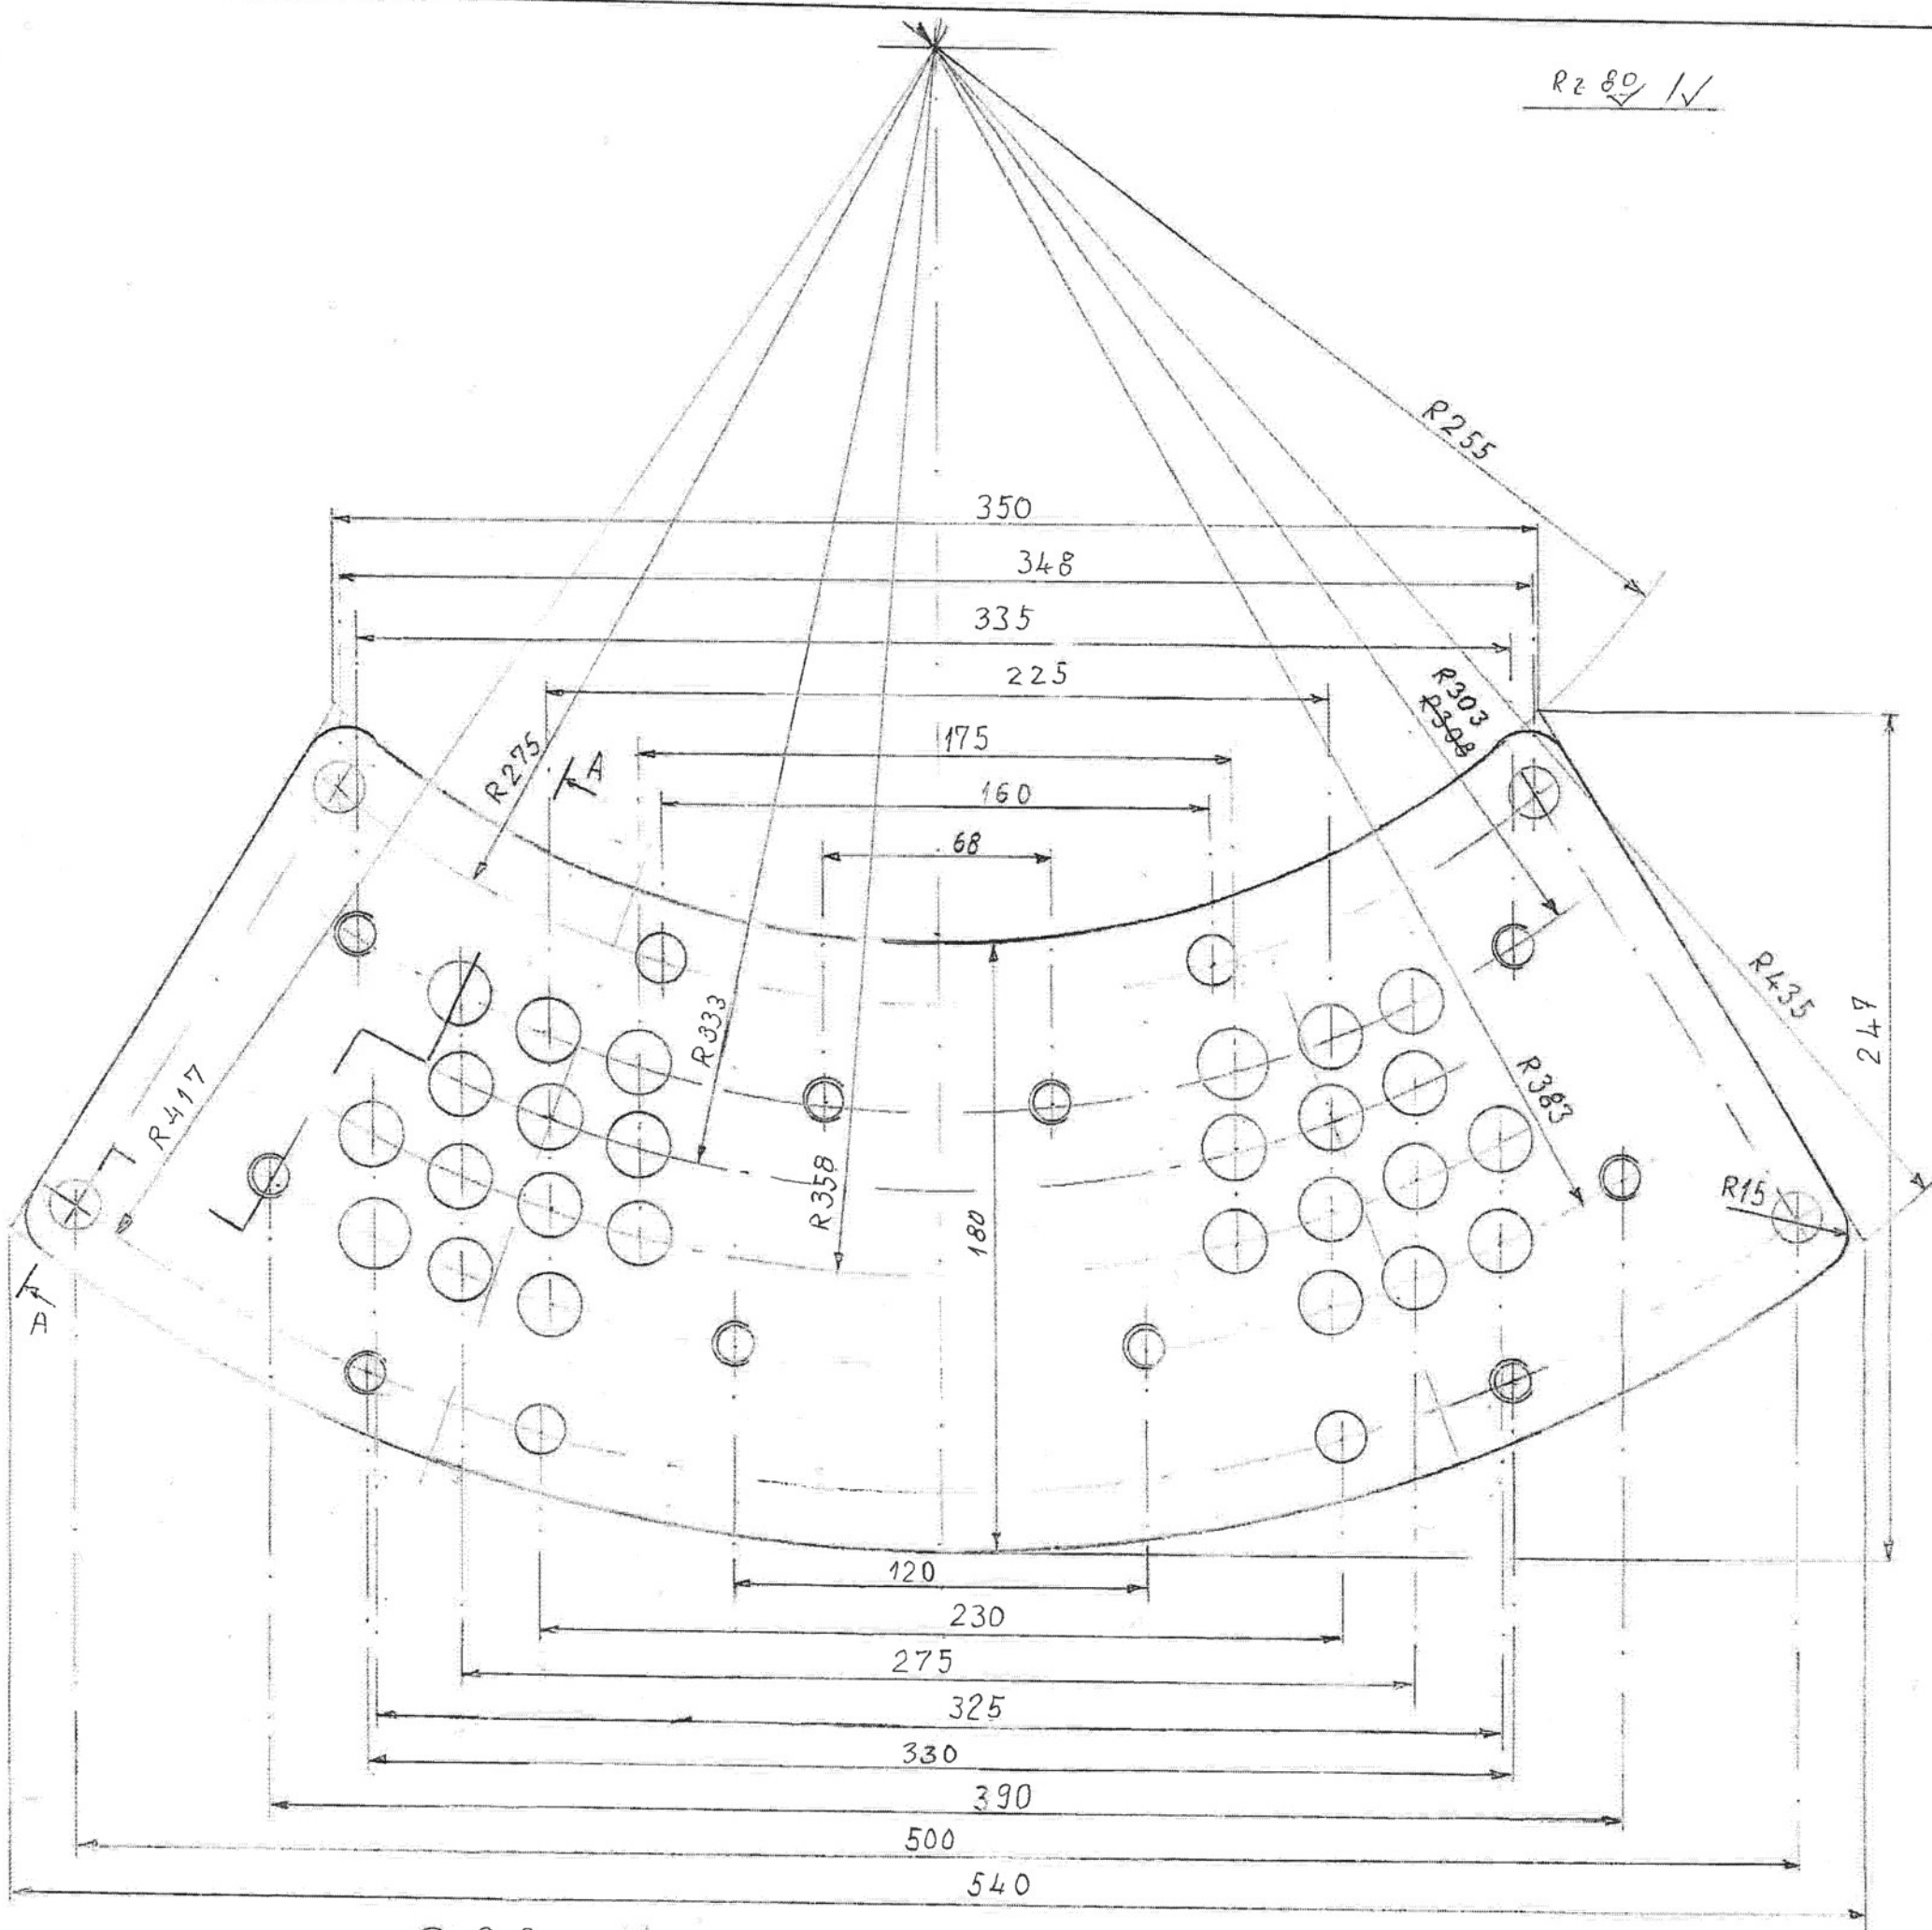

Забел: Отворите $\phi 13,6^*$ и $M12^*$ се пробиват при монтажа, след снемане на съответните присъединителни размери от корпуса

Съгласувал: *[Signature]*
Гл. м-к "ОИ" к-р. *[Signature]*
/Б. Чорбаджиев/

Съгласувал: *[Signature]*
Р-л гр. "ТВ": *[Signature]*
/Ст. Стефанов/

Изм.	Опис	Подпис	Дата	Мащаб	Маса	 $\delta=20$; CuZn38S1 (месинг) (CuZn 40; ЛО 62-1; ЛО 90-1)
Черт.	Димитър Стоянов	<i>[Signature]</i>	02.24	1:2		
				Лист	Тръбна дъска за охладител ГМ на помпи 5QF11,21,31D01,02	
				"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		23.35.Т0.ОФ.РПР.5776.02.00.01/01