

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

“Реконструкция на напорен въздуховод на вентсистема 5,6TL50D01,D02 в помещение 5,6AB633, с цел подобряване на аеродинамичните характеристики на системата”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение 1 - Техническо задание № 2011.30.BKO.TL.T3.933 – 6 стр. и Спецификация към ТЗ – 15 стр.
2.	Количество или обем:	Съгласно Приложение 1 - Техническо задание № 2011.30.BKO.TL.T3.933 – 6 стр. и Спецификация към ТЗ – 15 стр.
3.	Срок за изпълнение:	В работни дни
4.	Условие за изпълнение:	След осигуряване входни данни на Изпълнителя
5.	Предлагана цена:	Участникът посочва месечна ставка и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
6.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за приемане на проекта от Технически Съвет на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД без забележки и оригинална фактура.

7.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата
8.	Критерий за оценка на офертите:	<p>Икономически най-изгодна оферта съгласно стандартизирана методика за оценка при следните показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обхват и съдържание на Работната програма Кт=0,40 - Срок за изпълнение Кт=0,20 - Цена Кт=0,40
9.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ. 2. Удостоверения за пълна проектантска правоспособност на лицата, които ще изпълняват обекта на поръчката. 3. Работна програма за изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията на Техническото задание. 4. Обща цена без ДДС. 5. Месечна ставка. 6. Условие на плащане – след извършване на услугата. 7. Валидност на офертата. 8. Референции. 9. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, Факс и лице за контакти. 10. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 11. Документи, удостоверяващи образоването и професионалната квалификация на лицата, отговарящи за изпълнението на услугата. 12. Копие от сертификат, удостоверяващ, че кандидата притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001.
10.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД</p> <p>Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти № 20051 с предмет: “Реконструкция на напорен въздушовод на вентсистема 5,6TL50D01,D02 в помещение 5,6AB633, с цел подобряване на аеродинамичните характеристики на системата” с име, адрес, телефон на участника и лице за контакт.</p>

11.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 15.07.2011г.
12.	Лице за контакт и допълнителна информация	Валентина Кръстева Специалист “Договори” тел: +359 973 73251 факс: +359 973 76027 <u>e-mail: VIKrasteva@npp.bg</u>

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

Сийка Пенкова
Директор Дирекция “Икономика и финанси”

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5,6

УТВЪРЖДАВАМ

Система: 5,6TL50

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Подразделение: с-р "Е-ВКОС"

..... *08.06.11* 2011 г. / А. Николов /

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б и К": *М. Янков*
..... *08.06.11* (М. Янков)

ДИРЕКТОР
"ПРОИЗВОДСТВО":
..... *08.06.11* (Е. Едрев)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ № 2011.30. ВКО. TL. ТЗ. 933

за проектиране

Фаза на проектиране: Работен проект

ТЕМА:

Реконструкция на напорен въздуховод на вентсистема 5,6TL50D01,D02 в помещение 5,6AB633, с цел подобряване на аеродинамичните характеристики на системата.

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация и пълно описание на обекта на поръчката съгласно Закона за обществените поръчки

1. Кратко описание на техническото задание

1.1. Основание за разработване на проекта

Вентилационна система 5,6TL50D01,D02 е разположена в КЗ на кота 19,40 в пом.5,6AB633/1, като обслужва хермопроходки ТГ-11, ТГ12, ТГ21÷ТГ29, чрез продухването им с въздух. Системата включва два вентилационни агрегата всеки с производителност $Q=1900\text{m}^3/\text{h}$. Напорните въздуховоди се включват в събирателния колектор под ъгъл 90° , което води до загуба на налягане и намаляване на ефективността на системата.

Вентилаторите са оборудвани с по един клапан 5,6TL50S01,S02 на напорна страна свободно падащ тип, представляващи правоъгълна ламаринена плоскост с ексцентрично разположена ос. Клапаните от този тип са трудно обслужваеми. Често засядат и не отварят напълно.

Класификация на системите:

- Вентилационна система 5,6TL50 – пом. 5,6 АВ 633/1 - Клас по безопасност 3-H,
Категория по сейзмоустойчивост - 2; Клас по качество – SV;

Температура на обслужваните проходки 5,6ТГ-11, ТГ-12, ТГ-21, ТГ22, ТГ-23, 5ТГ-24,
ТГ-25, ТГ-26, ТГ-27, ТГ-28, ТГ-29 $T < 85^{\circ}\text{C}$.

1.2. Обект на разработката е:

Да се извърши изследване (анализ) на съществуващата въздуховодна мрежа на
напорна страна на вентилационна система 5,6TL50 в рамките на пом. 5,6AB633/1 и се
отчетат всички местни аеродинамични съпротивления.

Въз основа на заключенията от направения анализ да се разработи проект за
подобряване на аеродинамичните характеристики на система 5,6TL50.

Да се предложи вариант(и) за реконструкция и подобряване на въздухопроводната
мрежа в рамките на пом.5,6AB633/1 и подмяна на свободно падащи клапаните на напорна
страница на 5,6TL50 с електрически управляем тип(или свободно падащи нов тип).

1.3. Основни функции на проекта.

Да се направи аеродинамичното измерване на системата в режим на работа.

Оглед на съществуващата напорна въздуховодна мрежа и събирателния колектор на
система 5,6TL50 в пом.5,6AB633/1.

Да се направи проверка на свободно падащите напорни клапани от система 5,6TL50,
тяхната функционалност и възможността им за подмяна.

На базата на получените резултати от измервания да се предложат мероприятия за
подобряване работата на вентилационна системи 5,6TL50.

2. Описание на изискванията към отделните части на проекта

2.1. Част "Машинно-технологична"

Да се реконструират свободно падащите клапани на вентилационна система
5,6TL50D01,D02 за да не се получава връщане на въздуха към неработещия вентилатор, като
се предвидят клапани с електрическо управление или свободно падащи нов тип.

2.2. Част "Електрическа"

Да се проектират нови трасета на захранването на ново монтирани електрически
клапани(при избор на такива) към система 5,6TL50.

2.3. Част "КИП и А"

При избор на електрически клапани:

- Да се проетира управление на ново монтирани електрически клапани към
система 5,6TL50 и съответните блокировки (при включване на съответен агрегат отваря
новомонтирания към него ел. клапан, при спиране на агрегата клапана затваря).

- Да се предвиди светлинна сигнализация за положението на клапаните
отворено/затворено. Сигнал неизправност при неотваряне/незатваряне.

При избор на свободно падащи клапани:

- Да се предвиди светлинна сигнализация за положението на клапаните отворено/затворено. Сигнал неизправност при неотваряне/незатваряне.

2.4. Част "ТОВК"(Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация).

Проектиране на нови участъци от въздушоводната мрежа на напорна страна към вентилационна система 5,6TL50D01,02 в рамките на пом.5,6AB633/1.

Да се предвиди претрасиране на общия въздушовод след събирателния колектор на система 5,6TL50D01,D02, в рамките на пом. 633/1 при необходимост.

2.5. Част "Архитектурна" *зобедицисла*

Да се предвидят строителни работи след реконструкцията за възстановяване и освежаване на помещения 5,6AB633/1.

2.6. Част "Конструктивна"

Проектиране на опорни конструкции за въздушоводи и отклонения.

Да се посочат начините за укрепване на ново проектирани въздушоводи, като се спазват изискванията за оборудване и конструкции със **сейзмична категория 2** съгласно приложената спецификация- Сп.ХТС-6/2011.

Да се докаже запазване на структурната цялост и функционалност на проекта съгласно спектрите на реагиране.

Да съдържа обем за демонтажни работи по съществуващите въздушоводи и/или където ще се наложи подмяна на укрепващата опоро-подвесна система.

В проекта да се укаже точното място на опорните конструкции.

2.7. Част "ПБЗ" (План за безопасност и здраве)

Да се изготви в съответствие с Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР.

Да се състави график за реализиране на проекта в условията на спрян блок за ПГР, като сроковете за реализиране се съобразят с периода на извеждане за ремонт на системата за безопасност за всеки блок.

След приключване на монтажните дейности е необходимо да се предвиди технологично време за проверка на вентилационната система за доказване на проектните и характеристики.

2.8. Част "КС"

Да се изготвят количественни сметки за СМР по всички части на проекта с шифри с програмата ВМ.

2.9. Част "Противопожарна безопасност"

Да се спазват изискванията на Наредба Йз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3. Изисквания към съдържанието на разделите на проекта

За всяка от частите на проекта в точки от 2.1 до 2.6 Изпълнителят трябва да представи:

3.1 Обяснителна записка (Описание на проектното решение)

3.1.1 Към съответните части да се разработи обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към което се цитират използвани във връзка с проектирането документи и изходните данни;

3.1.2 Изчисления, обосноваващи проектните решения - описват се приетите проектни решения и функциите на отделната част от проекта, компоновъчни решения и т.н.

3.2. Взаимовръзки със съществуващия проект – Описват се границите на проектиране. Те трябва да са ясно определени чрез конкретен списък от елементи, до които се включва проекта. Границите на проектиране трябва да са определени към действителното състояние на системите.

3.3. Изчислителна записка и пресмятания – Съгласно нормите и правилниците по съответните части на проекта, включващи: товарни състояния; изчислителен модел на въздухопровода; аеродинамични изчисления на новата въздухопроводна мрежа в помещение 5,6AB633/1; оразмеряване на конструктивните елементи и др.

3.4. Чертежи, схеми и графични материали – Да се разработят необходимите графични изображения на приетите проектни решения, по които могат да се изпълняват СМР, технологични планове и схеми, разрези и аксонометрични схеми, 3D модел.

3.5. Списък на норми и стандарти

В разработения проект да бъдат посочени всички използвани от проектантът норми и стандарти.

4. Входни данни

4.1. Изпълнителят да подготви и предостави списък на необходимите му входни данни за изпълнение на дейностите по настоящето техническо задание.

4.2. Възложителят, след проверка и оценка на списъка ще предостави исканите входни данни на Изпълнителя.

4.3. Входните данни, необходими за изпълнение на дейностите по настоящето техническо задание, ще бъдат предавани на Изпълнителя във вида и формата, в която са налични в “АЕЦ Козлодуй”.

4.4. Входните данни се предават на Изпълнителя след сключване на договор.

В зависимост от пълнотата на входните данни и изискванията на възложителя за окомплектовка на проекта, Изпълнителя сам преценя какъв тип измерване и заснемане да направи. Да се използват съвременни методи за измерване и заснемане, за да може да постигне необходимото качество и детайлност на заснемането.

5. Изходни документи, резултат от договора

5.1. Работен проект по всички части, съдържащи обяснителна записка, изчислителна записка и работни чертежи с детайли и със съответните спецификации на материалите.

6. Осигуряване на качеството

6.1. Да се изготви План за осигуряване на качеството за изпълнение на проекта до един месец след подписване на договора. Планът служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. Планът подлежи на съгласуване от АЕЦ. Планът трябва да бъде изгotten на основание на:

- техническото задание и договора;
- системата за управление на качество на Изпълнителя;
- съдържанието на плана трябва да отговаря на т.5 от ISO 10005 "Планове по качество";
- други стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване на качеството в зависимост от вида на работата;

6.2. Използваните програмни продукти и модели за пресмятания или анализи трябва да бъдат верифицирани и валидириани и това да бъде доказано с документи. В проекта трябва да бъде описана приложимостта на тези програмни продукти и модели, ограниченията при използването им и доказана приложимостта им за изпълнение на конкретната задача.

Изпълнителят трябва да представи документация, доказваща закупуването на използваните програмни продукти.

6.3. Изготвеният проект трябва да премине независима проверка от персонал на проектанта, не участвувал в изготвянето му.

6.4. Изготвеният проект трябва да бъде разгледан и приет на Експертно-технически съвет в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Приемането на проекта от АЕЦ не освобождава проектанта от отговорност, а служи само за определяне на целесъобразност и приемливост на представените проектни решения.

6.5. По време на реализацията на проекта се осигурява авторски надзор и предаване на коригирани актуализирани проектни схеми и чертежи, отразяващи направените изменения в проекта по време на монтажа, подпечатани на всяка страница с червен мокър печат "Екзекутив".

6.6. Специфични изисквания по отношение на осигуряване на качеството:

- обозначаването на оборудването в проекта трябва да се извършва по правилата за присвояване на технологични обозначения;

- обозначаването на документите, изгответи от Изпълнителя трябва да съдържат индекса на ТЗ или номера на договора. Всеки отделен документ трябва да има един уникален индекс, поставен от разработчика/проектанта и номер на редакция, съгласно "Правила за идентификация на проектна и конструктивна документация", Приложение 3 на "Инструкция по качество. Управление на разработване на проекти" – 30.ОУ.ОК.ИК.14. Корекциите, приети в проектната документация, се въвеждат чрез издаване на нова редакция.

- дейностите, обект на заданието да се изпълняват от персонал, притежаващ пълна проектанска правоспособност и съответната квалификация.

6.7. Проектът да съдържа списък на всички документи, които са изгответи в резултат на проектирането с наименование, индекс, дата на утвърждаване и последна редакция към момента на предаването му – на съответния етап или окончателно.

6.8. Документите, изгответи в резултат на проектирането се предават на Възложителя на хартиен носител в един екземпляр на оригиналния език и в седем (7) екземпляра на български език.

6.9 Документите се предават на магнитен носител в оригиналния формат на изготвяне (с изключение на отчетните документи), .doc формат за текстовите документи и триизмерни модели в .dwg (AutoCAD 2004) формат за чертежи и схеми. За онаглеждане на сложни трасировки през много помещения и коти, тръбопроводи, въздуховоди да се представят и 3D модел.

6.10. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД има право да извършва одит от втора страна при решение на ръководството на централата – представители на "АЕЦ Козлодуй" извършват.

7. Организационни изисквания

Дейностите по проектиране се считат приключени след преглед и приемане от страна на АЕЦ.

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, провеждани на площадката на АЕЦ, имащи отношение към изготвяния проект.

ГЛ. ИНЖЕНЕР ЕП-2:
/ Я.Янков / 06.06.11

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС BaaN
ИП	2.236.1

Изготвили:

Технolog BK:
/Р. Асенов/

P-л сектор "E-BKOC":
/Кр. Крущев/

Съгласували:

P-л направление "E":
/ А. Атанасов /

P-л направление "ИО":
/ В. Петров /

P-л направление "P":
/ Ив. Калев /

P-л сектор "OK":
/ К. Монева /

P-л сектор "КПД":
19.04.2011 / Кр. Мариинов /

P-л У-ние "Експлоатация":
/ Ц. Бачийски /

P-л У-ние "Търговско":
05.05.2011 / Б. Димитров /

P-л У-ние "Качество":
05.05.2011 / М. Манолов /

P-л У-ние "Безопасност":
/ Н. Василев /

P-л У-ние "Инвестиции":
/ Ат. Койчев /

(Само за Технически задания за точки по ИП)



“А Е Ц К О З Л О Д У Й” ЕАД , гр. Козлодуй

Цех “ХТС и СК”

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

Сп.ХТС-6/2011

на изисквания за сейзмоустойчивост на оборудване
по Заявка № 6/2.05.2011 г.

Относно: Напорен въздушовод на вентилационна система 5,6TL50D01,02; ЕП2.

1. Сейзмоустойчивостта на конструкциите и оборудването да бъде доказана при спазване на съветите от “Ръководство за сейзмична преоценка на ядрените съоръжения - Методика за сейзмична квалификация на АЕЦ “Козлодуй”, Април 2002 г. и в съответствие с действащите нормативни документи на РБългария и/или (след обосновка) други приложими такива като еврокодове, издания на МААЕ и др. като **сейзмична категория 2**. За конструкции и оборудване сейзмична категория 2 е необходимо да се докаже запазване на структурна целост и функционалност след земетресение с ниво ПЗ.

2. Спекtri на реагиране:

2.1. Приложение 1 (6 стр.) за кота 19.20; пом. АВ633/1; РО; 5 и 6 блок

Спектър на реагиране за ускорение за възел 6134 /графичен и табличен вид/, съгласно отчет MK-DTT-SIE-0332a “Окончателни спекtri на реагиране за реакторно отделение”, SIEMENS, 15.11.1999г., App. A-стр.34, 35 и 36, Приложение В-стр. B34, B35 и B36.

2.2. Приложение 2 (6 стр.) за кота 24.60; РО; 5 и 6 блок

Спектър на реагиране за ускорение за възел 7202 /графичен и табличен вид/, съгласно отчет MK-DTT-SIE-0332a “Окончателни спекtri на реагиране за реакторно отделение”, SIEMENS, 15.11.1999г., App. A-стр.52, 53 и 54, Приложение В-стр. B52, B53 и B54.

3. Кратка обосновка и препоръки:

3.1. Приложените спекtri са за **МРЗ** за строителната конструкция.

3.2. При необходимост от една хоризонтална съставяща, то тя се получава чрез корен квадратен от сумата на квадратите на спектрите на реагиране за двете хоризонтални съставящи.

3.3. Стойностите на спектрите за **ПЗ** се получават като стойностите на спектрите за **МРЗ** се редуцират два пъти.

3.4. Оборудването, което се квалифицира трябва да има документ, доказващ сейзмоустойчивостта му чрез анализ, тест или комбинация от двете (според цитираните нормативни документи) за конкретните **спектри на реагиране** за мястото на монтиране или за изчислено сейзмично въздействие. Да се отчита и реакцията на междинни конструкции, разположени между основните коти, за които се отнасят приложените спекtri или е изчислено сейзмичното въздействие и основното оборудване (например, опорни метални конструкции, фундаменти, панели, стойки, монтиране на стена на определена височина, реакция на тръбопровод и т.н.).

3.5. При анализа на въздуховодите да се отчита и взаимното преместване на опорите. Въздуховодите и опорните конструкции да се оценяват и проектират по съвместими нормативни документи – например ASME code.

3.6. Стойностите за затихването и коефициент на редукция (F_μ) да се определят в съответствие с “Ръководство за сейзмична преоценка на ядрените съоръжения - Методика за сейзмична квалификация на АЕЦ “Козлодуй”, Април 2002 г. и/или използвания нормативен документ.

3.7. За площадка АЕЦ “Козлодуй” максималното ускорение при нулев период на спектъра на реагиране за свободна повърхност за **МРЗ=0.2g** и за **ПЗ=0.1g**.

3.8. При необходимост от използването на акселерограма, тя трябва да има следните параметри:

- продължителност - 61 сек.
- фаза на нарастване - 4 сек.
- интензивна част - 17 сек.
- фаза на затихване - 40 сек.

3.9. При извършване на динамичен тест, документът за сейзмична квалификация недвусмислено да показва сейзмичната устойчивост и работоспособност по време на и след земетресение на конкретно предложеното за АЕЦ “Козлодуй” оборудване. Този документ да включва:

- Програма и методика за изпитания, съответстваща на един нормативен документ (напр. IEC60980, IEEE344). Тази програма трябва да отразява точно последователността и начина на изпитване - определяне на собствени честоти по отделните оси; определяне на сейзмично въздействие (НСР), отчитайки реакцията на междинните конструкции, разположени между основната кота, за която се отнасят приложените етажни спекtri и оборудването; брой и ниво на въздействие (МРЗ, ПЗ); проверка (мониторинг и регистрация) за функционалност преди, по време на и след всеки тест; изисквания за монтаж и свързване и т.н.;
- Информация за изпитваното оборудване (идентификация, функционалност, начин на монтиране);
- Информация за лабораторията и оборудването, с което се извършва теста - акредитация, сертификати, свидетелства за калибриране;
- Схема на монтиране на оборудването към сейзмичната платформа (отговарящо на монтажа на място в АЕЦ);
- Графики на необходим спектър на реагиране (НСР) и изпитвателен спектър на реагиране (ИСР), акселерограми на движението на платформата и на характерни точки от оборудването;
- Стойности на определените резонансни честоти;

- Брой и последователност на извършваните тестове при нива ПЗ и МРЗ за съответните компоненти;
- Стойности (графики) на следени параметри за функционалност;
- Резултати и заключения за проведената квалификация.

3.10. При наличие на динамични тестове/изчисления за доказване на сейзмоустойчивост, извършвани за други обекти, типови изпитания/изчисления или изпитания/изчисления на подобно оборудване, е необходимо, доставчикът/проектантът да извърши анализ и даде заключение за приложимостта на резултатите от проведените тестове/изчисления за конкретното оборудване за АЕЦ "Козлодуй" за представеното сейзмично въздействие в съответствие с горните точки. Необходимо е да се сравнят изискваните спектър и акселерограма за АЕЦ "Козлодуй" със спектъра и акселерограмата, използвани за теста/изчисленията, както и да се докаже подобието на оборудването чрез изчисления.

4. Използвани съкращения:

МРЗ – максимално разчетно земетресение;

ПЗ – проектно земетресение;

РО – реакторно отделение;

Н-к цех "ХТС и СК":

03.05.2011

/Л. Маринов/

Р-л група "Сейзмичен контрол":

03.05.2011

/К. Славчева/


Получил документа:

Анна Коркович, генератор-кичи

/име, фамилия, длъжност, организация, подпись/

NDA2/99/E0607

DAMPING [%]
2.00
3.00
4.00
5.00
7.00
10.00

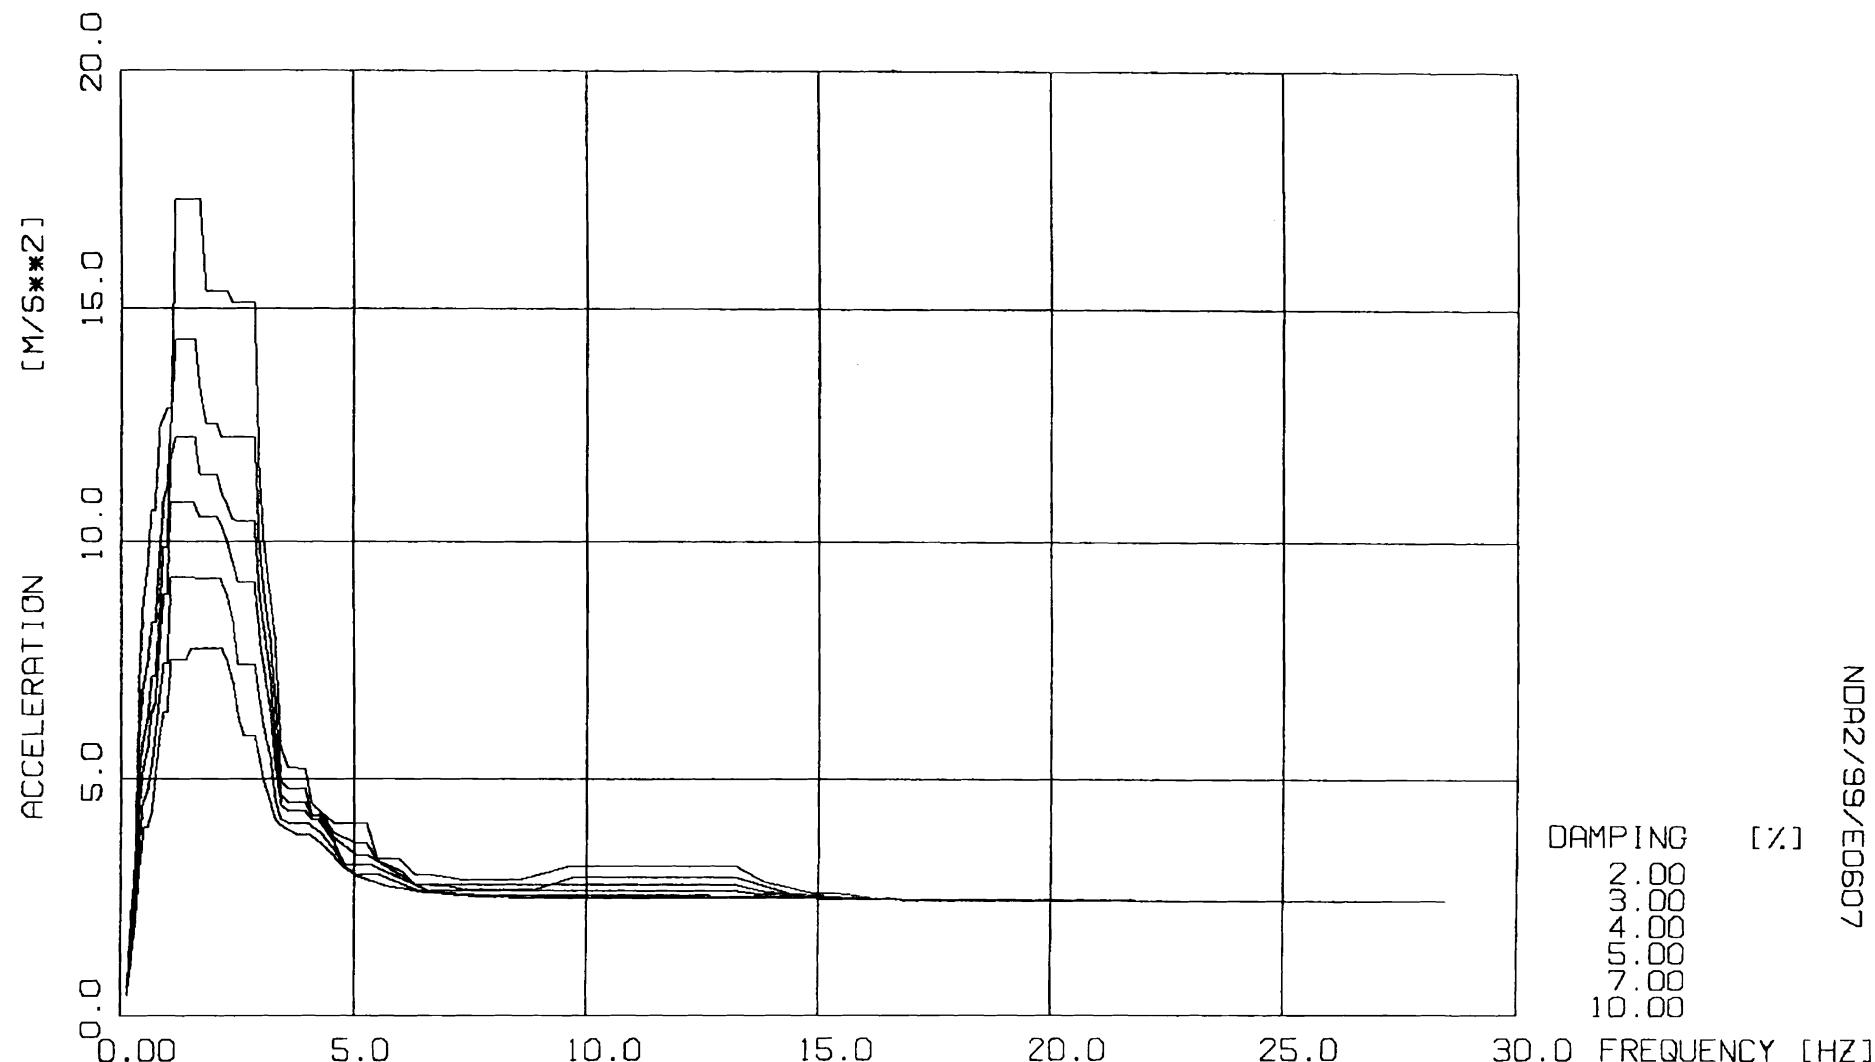


APP. A 34 DESIGN RESPONSE SPECTRA
KOZLODUY - REACTOR BUILDING
ROOM NO. G401,G407/1,G407/2,GA403
ALL OTHER ON THIS LEVEL

NODE	6134	1999/11/03
DIRECTION	1	SIEMENS AG
ELEVATION	19.20 M	DYNRES 3.0-C

NDA2/99/E0607

DAMPING (%)
2.00
3.00
4.00
5.00
7.00
10.00

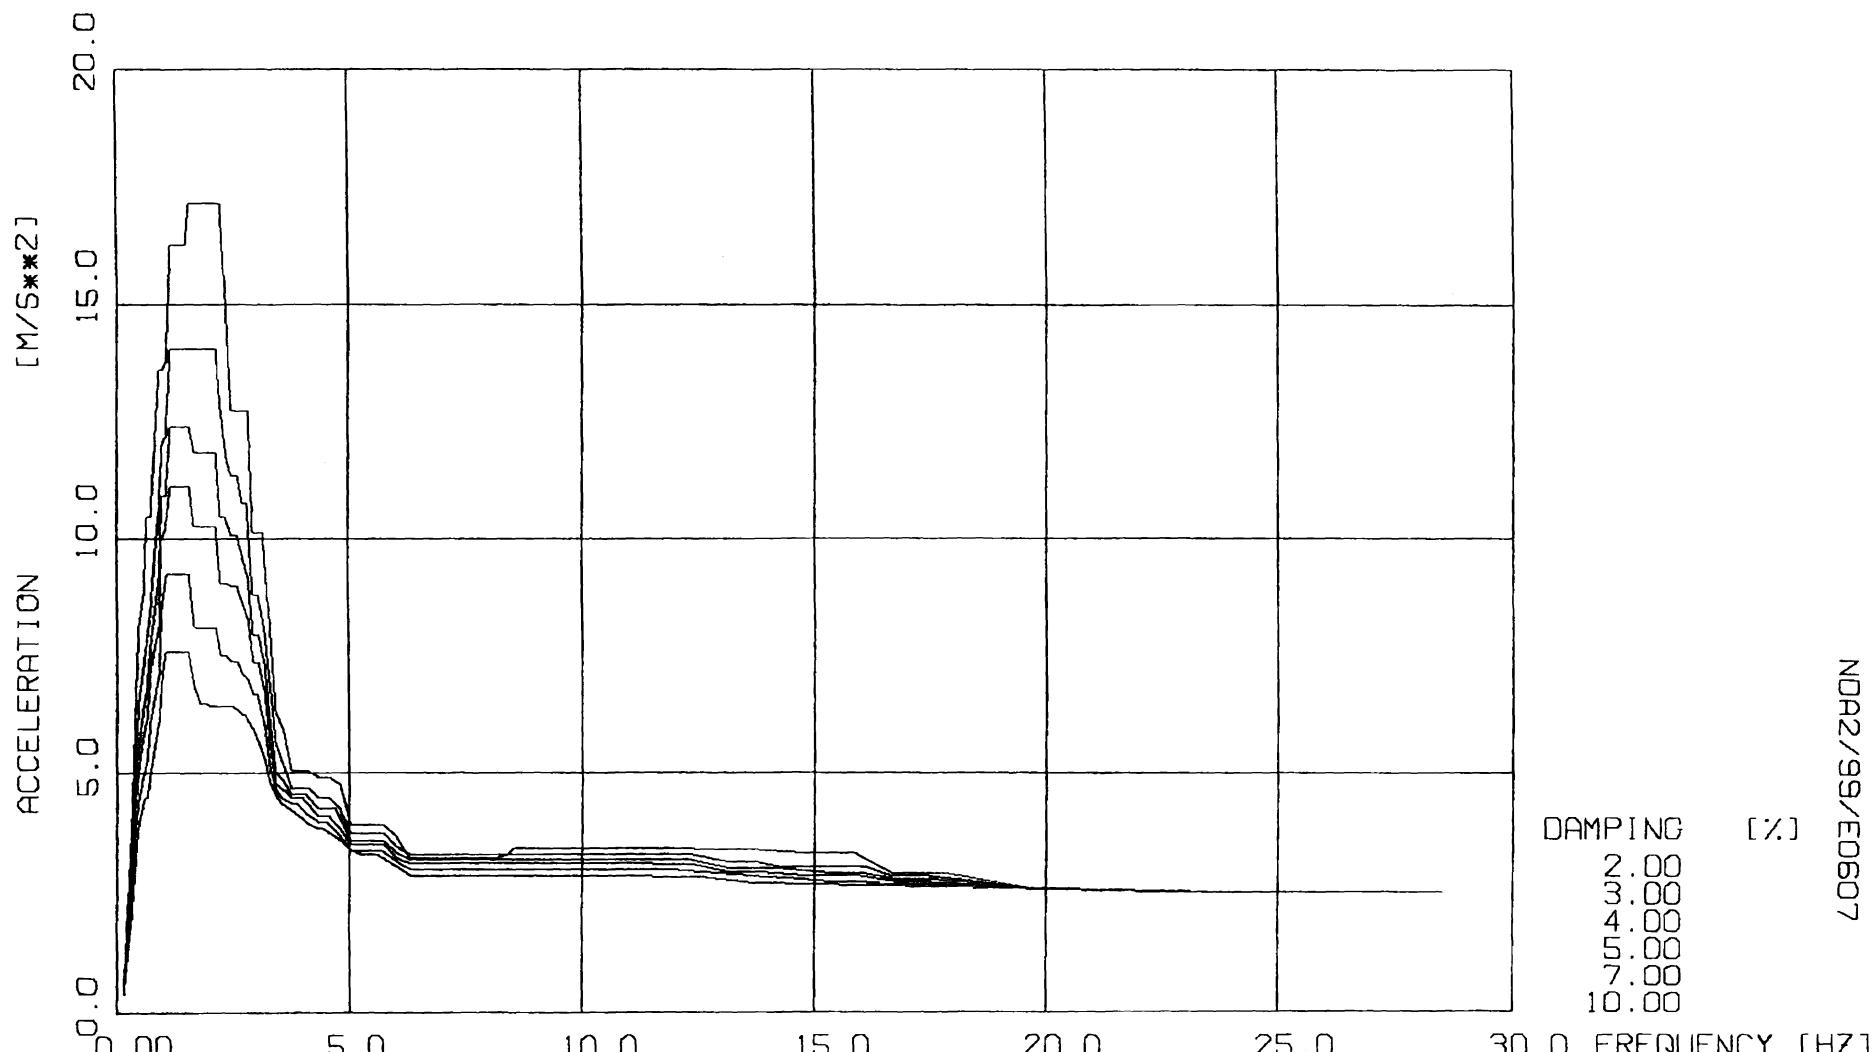

APP. A	35	DESIGN RESPONSE SPECTRA KOZLODUY - REACTOR BUILDING ROOM NO. G401, G407/1, G407/2, GA403 ALL OTHER ON THIS LEVEL	NODE	6134	1999/11/03
--------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------------

DIRECTION	2	SIEMENS AG
ELEVATION	19.20 M	DYNRES 3.0-C


NOA2/99/E0607

[%]

DAMPING
2.00
2.00
3.40
4.00
5.70
10.00

0.00 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 FREQUENCY [HZ]

APP. A	36	DESIGN RESPONSE SPECTRA	NODE	6134	1999/11/03
		KOZLODUY - REACTOR BUILDING	DIRECTION	3	SIEMENS AG
		ROOM NO. G401,G407/1,G407/2,GA403	ELEVATION	19.20 M	
		ALL OTHER ON THIS LEVEL	DYNRES	3.0-C	

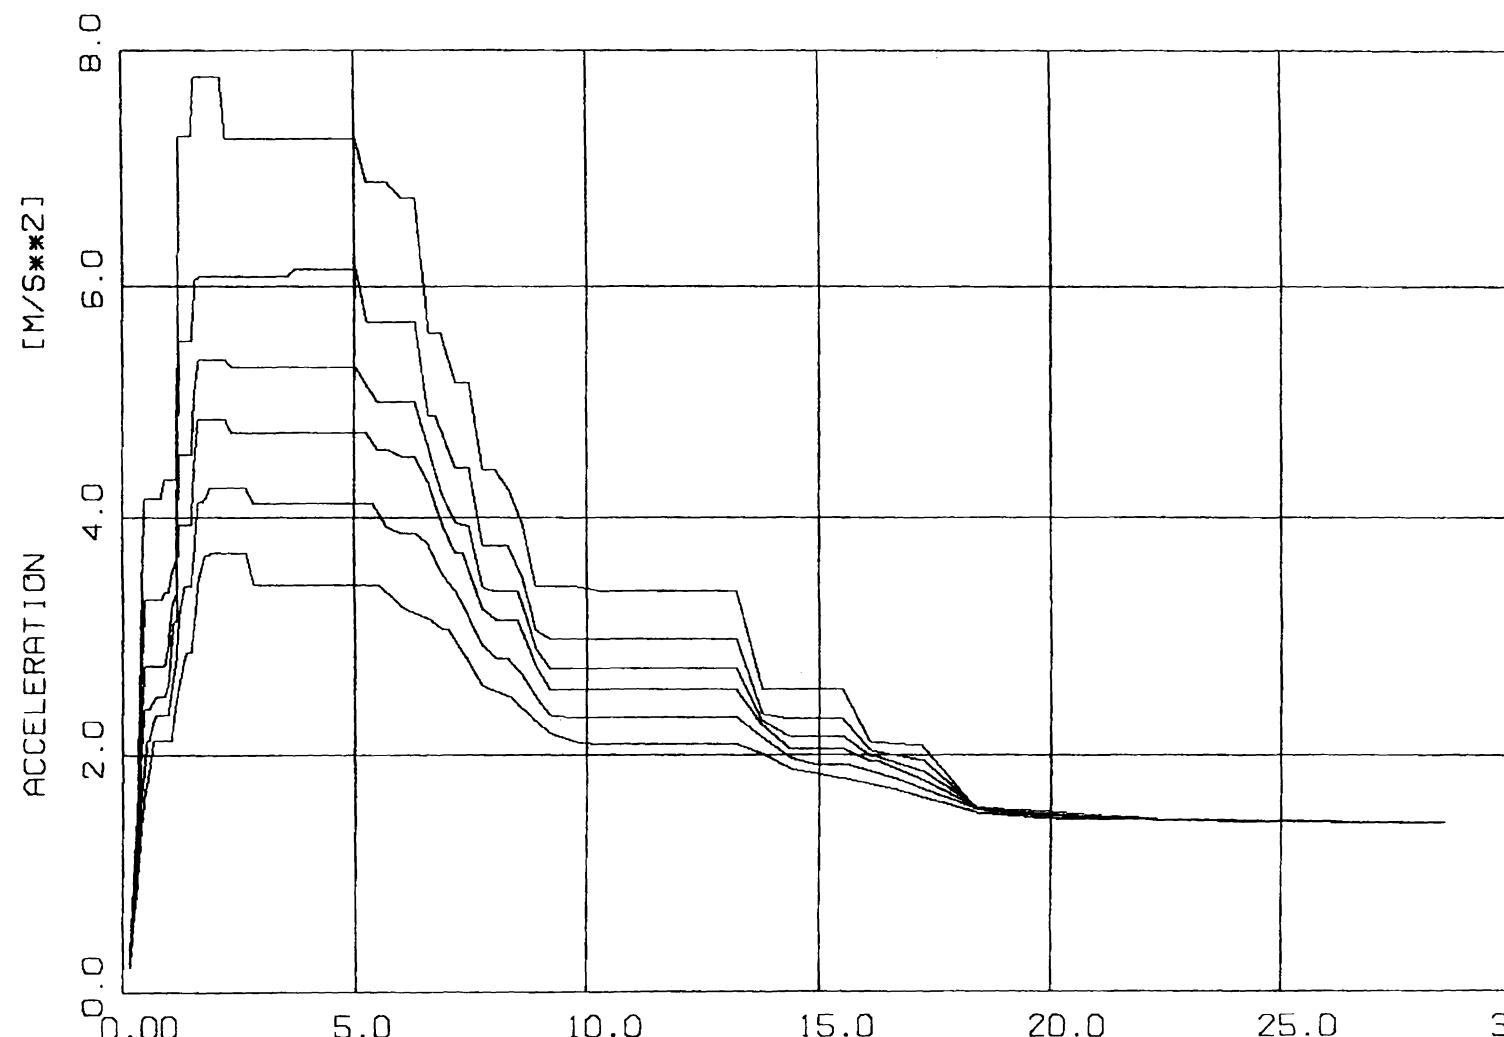

Handling restricted

DESIGN RESPONSE SPECTRA
 KOZLODUY - REACTOR BUILDING
 ROOM NO. G401,G407/1,G407/2,GA403
 ALL OTHER ON THIS LEVEL

NODE 6134
 DIRECTION 1
 ELEVATION 19.20 M

D= 2.00 % FREQ ACCEL	D= 3.00 % FREQ ACCEL	D= 4.00 % FREQ ACCEL	D= 5.00 % FREQ ACCEL	D= 7.00 % FREQ ACCEL	D=10.00 % FREQ ACCEL	
0.17	0.45	0.17	0.43	0.17	0.41	
0.26	2.28	0.26	2.03	0.26	1.65	
0.34	3.51	0.34	3.05	0.34	2.42	
0.43	7.21	0.43	5.88	0.43	4.97	
0.51	8.62	0.51	6.89	0.51	5.79	
0.60	9.46	0.60	7.48	0.60	6.30	
0.68	10.69	0.68	8.28	0.68	7.17	
0.77	10.69	0.77	8.28	0.77	7.17	
0.85	12.50	0.85	9.81	0.85	8.59	
1.02	12.90	0.94	10.89	0.95	9.88	
1.11	12.90	1.02	11.22	1.02	9.88	
1.20	17.29	1.11	12.59	1.11	11.80	
1.73	17.29	1.19	14.34	1.19	12.27	
1.84	15.34	1.61	14.34	1.61	12.27	
2.30	15.34	1.73	13.26	1.73	11.47	
2.42	15.13	1.84	12.54	2.07	11.47	
2.88	15.13	2.07	12.54	2.19	11.07	
2.99	11.59	2.19	12.28	2.30	10.83	
3.11	9.99	2.88	12.28	2.42	10.51	
3.34	7.98	2.99	10.03	2.53	10.44	
3.45	5.69	3.11	8.86	2.88	10.44	
3.62	5.23	3.22	7.92	2.99	8.90	
3.79	5.23	3.34	6.73	3.22	7.08	
3.97	5.21	3.45	4.99	3.34	5.92	
4.14	4.46	3.62	4.79	3.45	4.64	
4.37	4.24	3.97	4.79	3.62	4.52	
4.60	4.06	4.14	4.24	3.97	4.52	
5.29	4.06	4.33	4.24	4.14	4.22	
5.52	3.32	4.60	3.86	4.27	4.22	
6.00	3.32	5.06	3.66	4.60	3.77	
6.32	2.98	5.29	3.66	5.06	3.39	
6.72	2.98	5.52	3.28	5.29	3.39	
7.47	2.87	6.04	3.06	6.04	2.95	
8.50	2.87	6.32	2.79	6.32	2.77	
9.57	3.17	6.61	2.79	13.22	2.77	
13.22	3.17	6.90	2.74	13.80	2.64	
13.80	2.85	7.06	2.74	14.66	2.56	
14.37	2.73	7.47	2.66	15.52	2.52	
14.95	2.59	8.50	2.66	16.43	2.49	
15.49	2.59	8.92	2.71	18.89	2.45	
16.10	2.52	9.68	2.93	28.50	2.43	
17.25	2.47	13.22	2.93	15.52	2.53	
28.50	2.44	14.37	2.59	16.10	2.50	
			16.28	2.50	19.39	2.45
			28.50	2.43	28.50	2.43

Handling restricted

DESIGN RESPONSE SPECTRA
 KOZLODUY - REACTOR BUILDING
 ROOM NO. G401, G407/1, G407/2, GA403
 ALL OTHER ON THIS LEVEL

NODE 6134
 DIRECTION 2
 ELEVATION 19.20 M

D= 2.00 % FREQ ACCEL	D= 3.00 % FREQ ACCEL	D= 4.00 % FREQ ACCEL	D= 5.00 % FREQ ACCEL	D= 7.00 % FREQ ACCEL	D=10.00 % FREQ ACCEL
0.17 0.42	0.17 0.42	0.17 0.41	0.17 0.40	0.17 0.40	0.17 0.39
0.34 4.08	0.26 2.01	0.26 1.85	0.26 1.72	0.26 1.52	0.26 1.32
0.43 6.41	0.34 3.26	0.34 2.77	0.34 2.52	0.34 2.21	0.34 1.95
0.51 8.20	0.43 5.26	0.43 4.71	0.43 4.28	0.43 3.65	0.43 3.07
0.60 8.82	0.51 6.57	0.51 5.57	0.51 5.09	0.51 4.46	0.51 3.89
0.68 10.49	0.60 7.30	0.60 6.41	0.60 5.78	0.60 4.96	0.64 4.48
0.77 10.49	0.77 8.55	0.68 6.86	0.68 6.16	0.68 5.27	0.68 4.48
0.85 12.33	0.85 9.83	0.77 7.79	0.77 7.15	0.77 6.13	0.77 4.98
0.94 13.61	0.94 10.61	0.85 8.60	0.85 7.78	0.85 6.70	0.85 5.66
1.02 13.61	1.02 12.03	0.94 9.17	0.94 8.16	0.94 7.11	0.94 6.10
1.11 13.77	1.11 12.15	1.02 10.92	1.02 9.98	1.02 8.52	1.02 7.00
1.19 16.28	1.19 14.05	1.11 10.92	1.11 10.19	1.13 9.26	1.11 7.59
1.53 16.28	1.53 14.05	1.19 12.40	1.19 11.12	1.61 9.26	1.58 7.59
1.62 17.17	1.62 14.06	1.61 12.40	1.61 11.12	1.73 8.13	1.73 6.88
2.29 17.17	2.19 14.06	1.73 11.86	1.73 10.26	1.84 8.11	1.84 6.48
2.42 14.57	2.30 12.75	2.19 11.86	2.19 10.26	2.19 8.11	1.95 6.48
2.53 12.72	2.42 11.72	2.30 10.48	2.30 9.05	2.30 7.52	2.07 6.42
2.88 12.72	2.53 11.35	2.39 10.48	2.42 9.05	2.42 7.52	2.53 6.42
2.99 10.15	2.65 11.35	2.53 10.09	2.53 8.99	2.53 7.39	2.65 6.36
3.20 10.15	2.76 10.75	2.65 10.09	2.65 8.99	2.65 7.38	2.76 6.25
3.34 8.30	2.86 10.75	2.76 9.65	2.76 8.66	2.76 7.13	2.81 6.25
3.45 6.34	2.99 8.82	2.88 9.21	2.88 8.29	2.88 7.01	2.99 5.94
3.62 5.97	3.11 8.82	2.99 7.97	2.99 7.37	2.99 6.70	3.11 5.68
3.79 5.05	3.22 8.03	3.11 7.97	3.11 7.37	3.07 6.70	3.22 5.28
4.14 5.05	3.34 6.94	3.22 7.31	3.22 6.74	3.22 5.98	3.34 4.80
4.37 4.90	3.45 5.65	3.34 6.14	3.34 5.66	3.34 5.13	3.45 4.55
4.60 4.90	3.62 5.23	3.45 5.04	3.45 4.76	3.45 4.67	3.62 4.34
4.83 4.76	3.79 4.69	3.62 4.85	3.62 4.63	3.62 4.46	3.97 4.08
5.06 3.93	4.14 4.69	3.79 4.55	3.79 4.49	3.79 4.36	4.14 3.93
5.75 3.93	4.37 4.48	4.10 4.55	4.02 4.49	3.86 4.36	4.37 3.85
6.04 3.65	4.60 4.48	4.37 4.25	4.37 4.10	4.14 4.12	4.45 3.85
6.32 3.21	4.83 4.26	4.73 4.25	4.60 4.10	4.37 3.96	4.83 3.57
8.07 3.21	5.06 3.73	5.06 3.59	4.83 3.85	4.54 3.96	5.06 3.38
8.33 3.28	5.75 3.73	5.75 3.59	5.06 3.49	4.83 3.68	5.29 3.30
8.50 3.42	6.04 3.46	6.04 3.32	5.75 3.49	5.06 3.37	5.61 3.30
12.40 3.42	6.32 3.28	6.32 3.19	6.04 3.23	5.71 3.37	6.04 3.04
13.22 3.39	12.38 3.28	12.34 3.19	6.32 3.11	6.04 3.13	6.32 2.86
13.80 3.39	13.22 3.14	13.22 3.01	11.50 3.11	6.32 2.98	6.61 2.85
14.95 3.32	13.80 3.14	14.30 3.01	12.41 3.09	12.06 2.98	11.50 2.85
15.88 3.32	14.37 3.03	15.52 2.92	13.22 2.93	14.52 2.80	12.07 2.83
16.67 2.91	16.10 3.03	16.10 2.92	13.98 2.92	15.52 2.73	12.65 2.82
17.87 2.91	16.67 2.86	16.67 2.81	14.95 2.85	16.10 2.73	12.67 2.82
19.55 2.63	17.46 2.86	17.25 2.77	15.99 2.85	16.67 2.68	13.80 2.71
23.11 2.54	19.55 2.62	17.67 2.77	16.67 2.76	17.72 2.67	14.36 2.71
28.50 2.53	23.11 2.54	19.55 2.62	17.25 2.73	23.11 2.53	15.52 2.66
	28.50 2.52	23.11 2.53	17.52 2.73	28.50 2.52	18.38 2.62
		28.50 2.52	19.55 2.62		23.11 2.53
			23.11 2.53		28.50 2.52
			28.50 2.52		

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved.

Handling restricted

DESIGN RESPONSE SPECTRA
 KOZLODUY - REACTOR BUILDING
 ROOM NO. G401, G407/1, G407/2, GA403
 ALL OTHER ON THIS LEVEL


NODE 6134
 DIRECTION 3
 ELEVATION 19.20 M

D= 2.00 % FREQ ACCEL	D= 3.00 % FREQ ACCEL	D= 4.00 % FREQ ACCEL	D= 5.00 % FREQ ACCEL	D= 7.00 % FREQ ACCEL	D=10.00 % FREQ ACCEL
0.17	0.23	0.17	0.22	0.17	0.21
0.26	1.02	0.26	0.93	0.26	0.85
0.34	1.61	0.34	1.43	0.34	1.28
0.43	3.24	0.43	2.66	0.43	2.25
0.51	4.17	0.51	3.31	0.51	2.76
0.85	4.17	0.85	3.31	0.85	2.76
0.94	4.33	0.94	3.37	0.94	2.78
1.19	4.33	1.02	3.37	1.02	2.94
1.28	7.26	1.11	3.53	1.11	3.26
1.53	7.26	1.19	3.63	1.19	3.35
1.62	7.77	1.28	5.52	1.28	4.55
2.19	7.77	1.53	5.52	1.53	4.55
2.30	7.24	1.62	6.06	1.62	5.12
5.06	7.24	1.70	6.07	1.70	5.37
5.29	6.88	3.57	6.07	2.30	5.37
5.75	6.88	3.74	6.14	2.42	5.31
6.04	6.74	5.06	6.14	5.06	5.31
6.32	6.74	5.29	5.69	5.52	5.02
6.61	5.60	6.32	5.69	5.75	5.02
6.87	5.60	6.61	4.89	6.04	5.01
7.19	5.18	6.78	4.89	6.32	5.01
7.47	5.18	7.19	4.44	6.61	4.61
7.76	4.42	7.47	4.44	6.90	4.21
8.05	4.42	7.76	3.77	7.19	3.97
8.34	4.24	8.32	3.77	7.47	3.94
8.63	3.96	8.63	3.49	7.76	3.41
8.91	3.43	8.91	3.06	8.05	3.38
9.78	3.43	9.20	2.99	8.34	3.38
10.35	3.38	13.22	2.99	8.50	3.38
13.22	3.38	13.80	2.35	8.91	2.92
13.80	2.57	14.37	2.32	9.20	2.74
15.51	2.57	15.52	2.32	13.22	2.74
16.10	2.12	16.10	2.04	13.80	2.30
17.25	2.09	17.25	1.96	14.37	2.16
18.40	1.56	18.40	1.55	15.52	2.16
19.55	1.53	19.55	1.51	16.10	1.99
23.11	1.45	23.11	1.44	16.25	1.99
24.79	1.45	24.29	1.44	17.25	1.87
28.50	1.43	28.50	1.43	18.40	1.56
		19.55	1.50	19.55	1.49
		23.11	1.44	23.11	1.44
		23.94	1.44	23.61	1.44
		28.50	1.42	28.50	1.42
				16.67	1.80
				18.40	1.55
				19.62	1.47
				28.50	1.43

NDA2/99/E0607

DAMPING [%]
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00

APP. A	52	DESIGN RESPONSE SPECTRA	NODE	7202	1999/11/03
KOZLODUY - REACTOR BUILDING			DIRECTION	1	SIEMENS AG
ROOM NO. 734, 732, 739, 738, 725, G502/1, 2, 726/1, 2			ELEVATION	24.60 M	DYNRES 3.0-C
ALL OTHER ON THIS LEVEL					

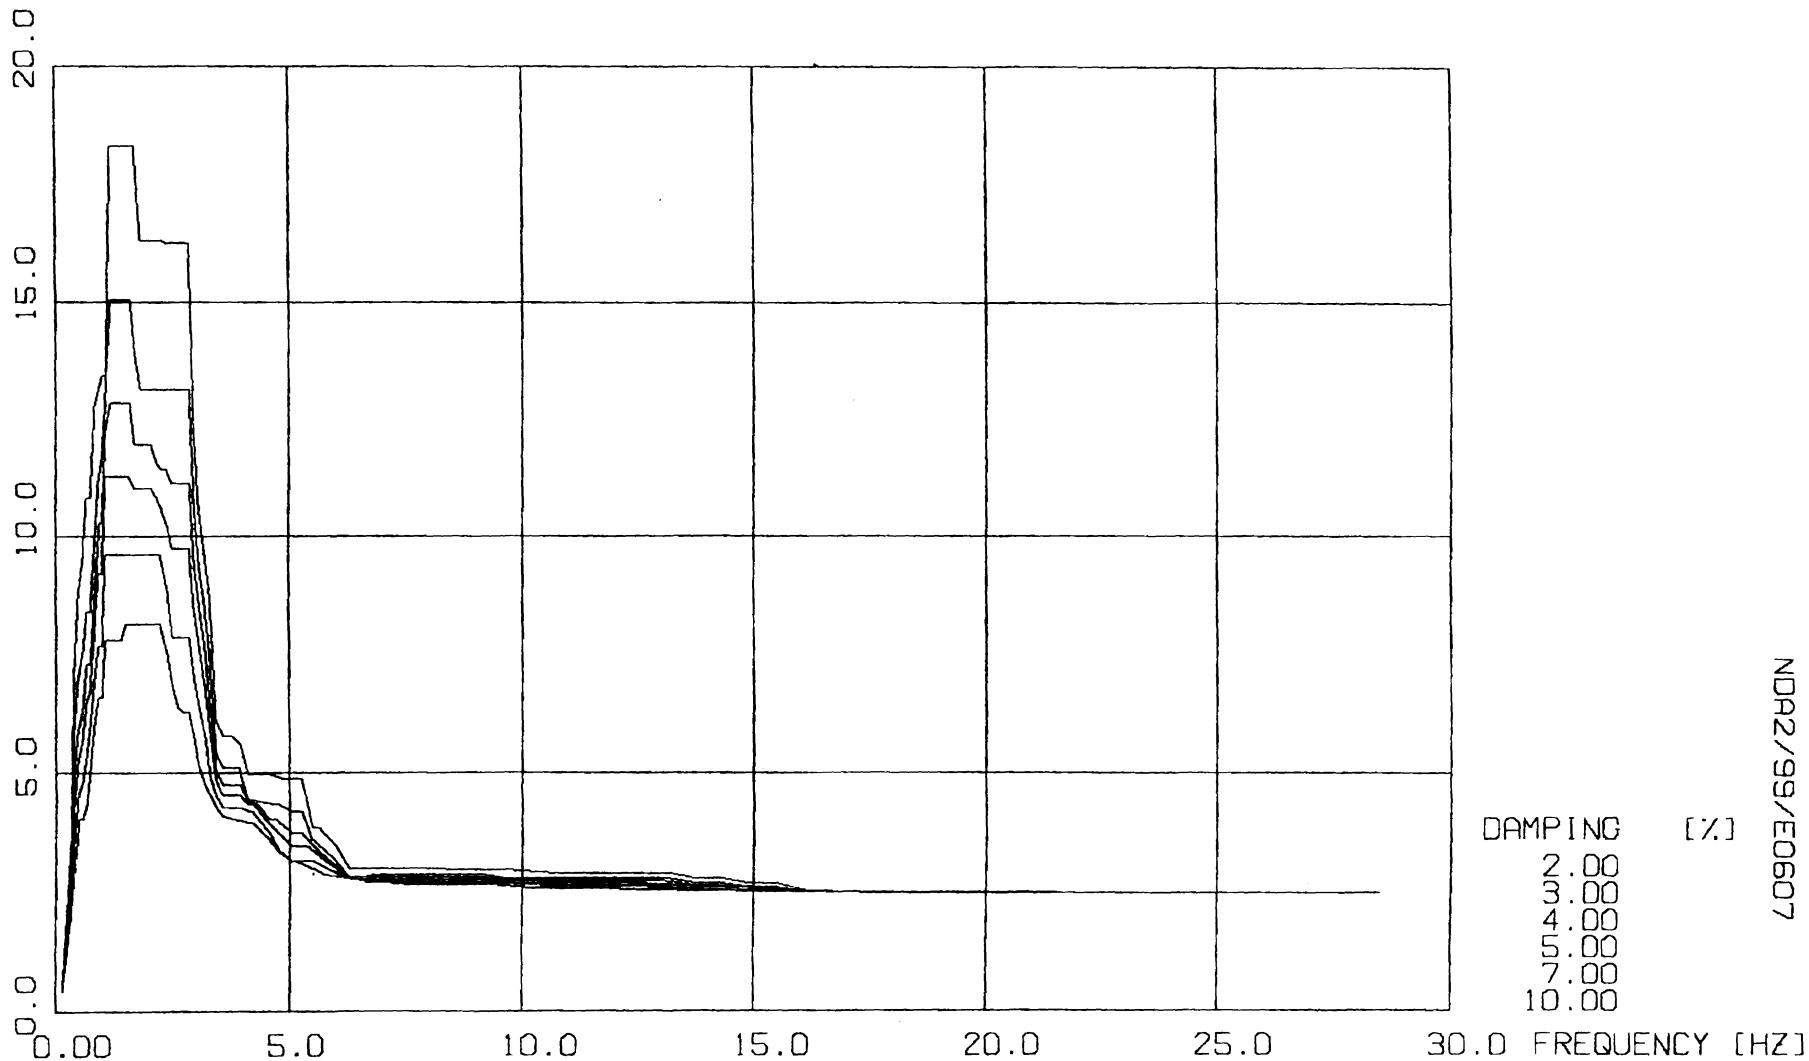


NDA2/99/E0607

[%]

DAMPING
0.00
2.00
3.00
4.00
5.00
7.00

APP. A	53	DESIGN RESPONSE SPECTRA	NODE	7202	1999/11/03
KOZLODUY - REACTOR BUILDING			DIRECTION	2	SIEMENS AG
ROOM NO. 734, 732, 739, 738, 725, G502/1, 2, 726/1, 2			ELEVATION	24.60 M	DYNRES 3.0-C
ALL OTHER ON THIS LEVEL					

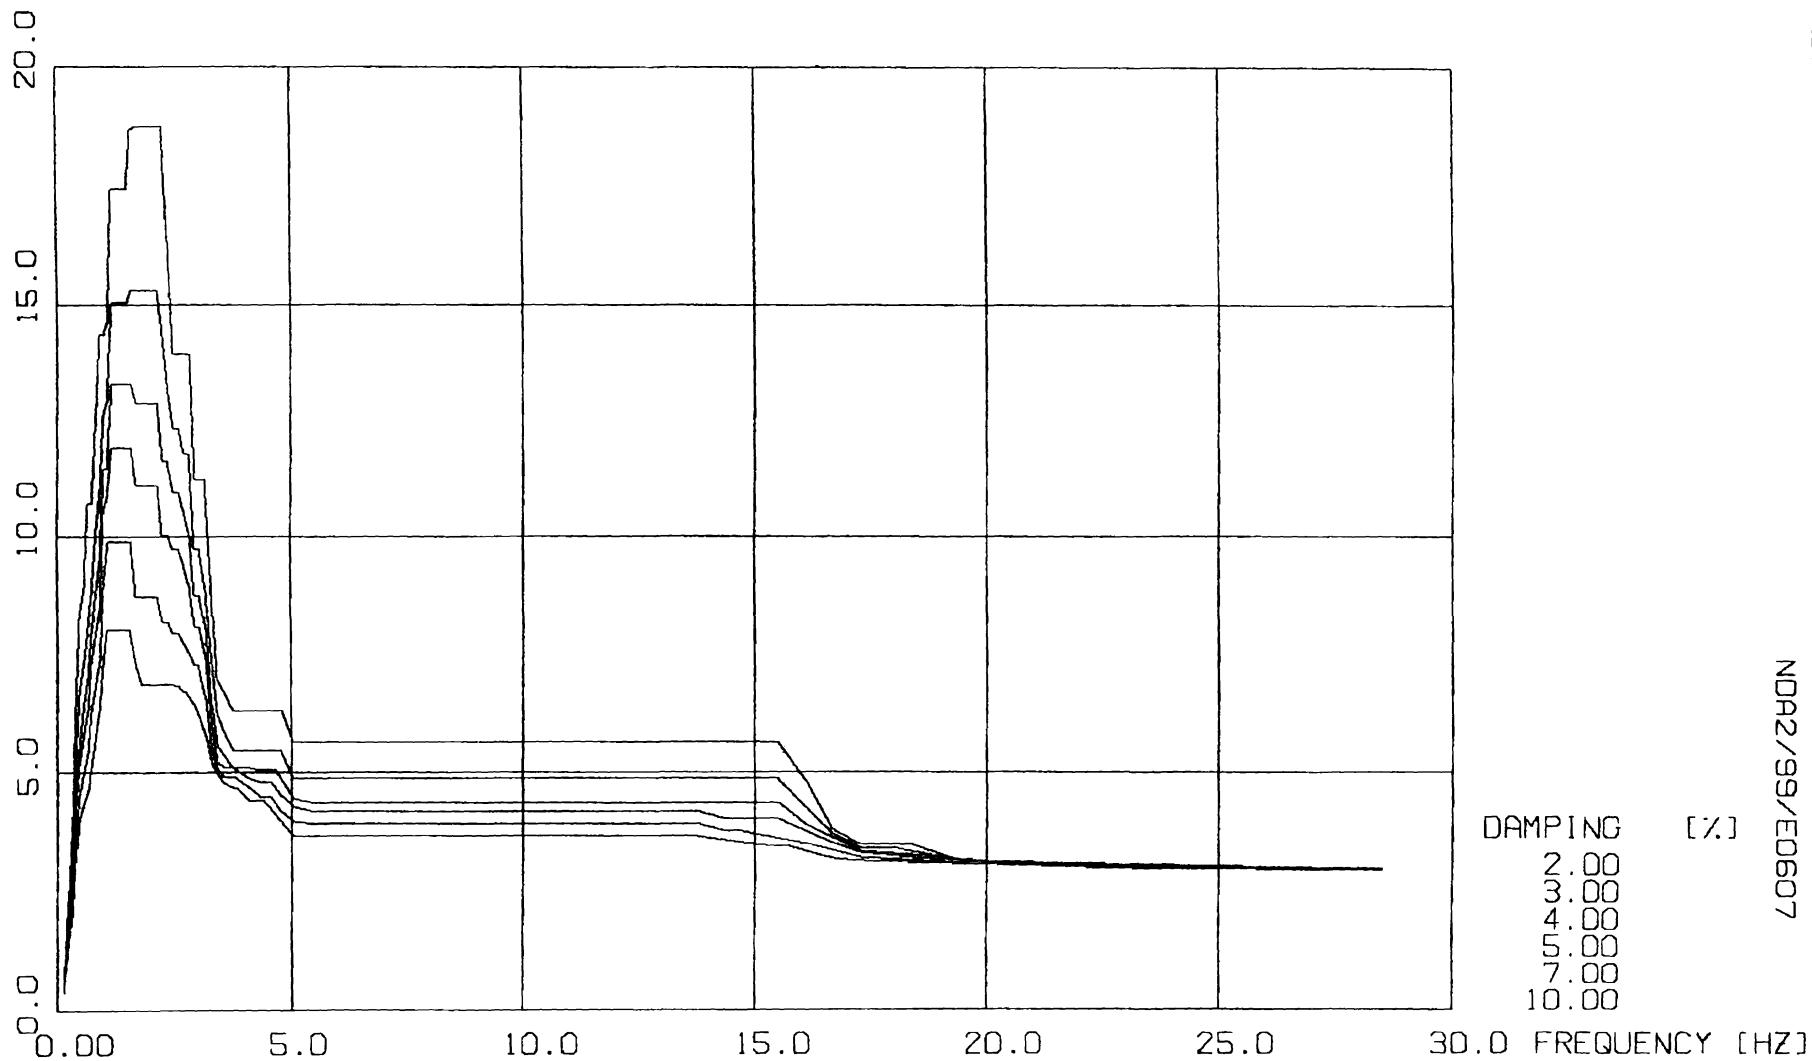


NDA2/99/E0607

DAMPING (%)
 2.00
 3.00
 4.00
 5.00
 6.00
 7.00
 8.00
 9.00
 10.00

FREQUENCY [Hz]

ACCELERATION [M/S**2]

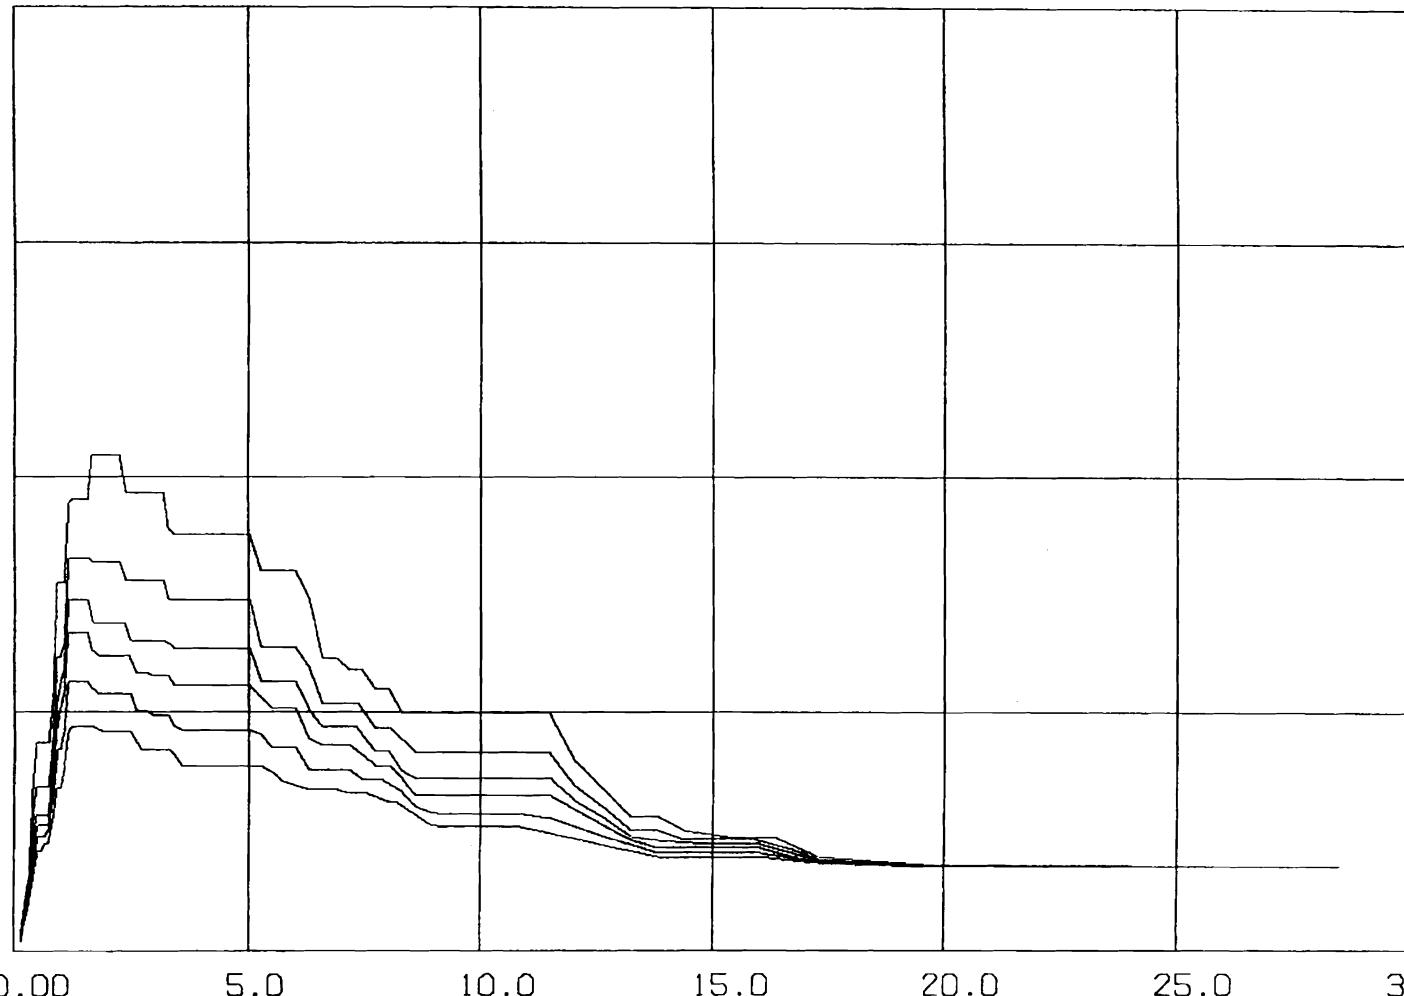

APP. A	54	DESIGN RESPONSE SPECTRA KOZLODUY - REACTOR BUILDING ROOM NO. 734, 732, 739, 738, 725, G502/1, 2, 726/1, 2 ALL OTHER ON THIS LEVEL	NODE DIRECTION ELEVATION 24.60 M	7202 3 24.60 M	1999/11/03 SIEMENS AG DYNRES 3.0-C
--------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------	------------------------------------------

DESIGN RESPONSE SPECTRA
 KOZLODUY - REACTOR BUILDING
 ROOM NO. 734, 732, 739, 738, 725, G502/1, 2, 726/1, 2
 ALL OTHER ON THIS LEVEL

NODE 7202
 DIRECTION 1
 ELEVATION 24.60 M

D= 2.00 % FREQ ACCEL	D= 3.00 % FREQ ACCEL	D= 4.00 % FREQ ACCEL	D= 5.00 % FREQ ACCEL	D= 7.00 % FREQ ACCEL	D=10.00 % FREQ ACCEL
0.17 0.45	0.17 0.44	0.17 0.43	0.17 0.42	0.17 0.41	0.17 0.44
0.26 2.28	0.26 2.04	0.26 1.83	0.26 1.66	0.26 1.39	0.26 1.18
0.34 3.52	0.34 3.06	0.34 2.71	0.34 2.43	0.34 2.11	0.34 1.89
0.43 7.26	0.43 5.93	0.43 5.01	0.43 4.35	0.43 3.54	0.43 2.93
0.51 8.70	0.51 6.96	0.51 5.84	0.51 5.22	0.51 4.51	0.53 4.04
0.60 9.58	0.60 7.57	0.60 6.37	0.60 5.72	0.60 4.83	0.60 4.04
0.68 10.85	0.68 8.40	0.68 7.28	0.68 6.48	0.68 5.35	0.68 4.32
0.77 10.85	0.77 8.40	0.77 7.28	0.77 6.73	0.77 5.99	0.85 6.04
0.85 12.82	0.85 10.06	0.85 8.82	0.85 8.11	0.85 6.99	0.94 6.59
1.02 13.44	0.94 11.23	0.96 10.29	0.95 9.21	0.94 7.68	1.02 6.59
1.11 13.44	1.02 11.70	1.02 10.29	1.02 9.21	1.02 7.68	1.11 7.80
1.20 18.32	1.11 13.11	1.11 12.29	1.11 11.32	1.11 9.61	1.45 7.80
1.73 18.32	1.19 15.05	1.19 12.87	1.59 11.32	1.45 9.61	1.54 8.14
1.84 16.31	1.61 15.05	1.61 12.87	1.73 11.05	1.53 9.62	2.25 8.14
2.30 16.31	1.73 14.00	1.73 11.98	2.07 11.05	2.07 9.62	2.42 7.50
2.42 16.25	1.84 13.14	2.07 11.98	2.19 10.88	2.19 9.61	2.53 6.84
2.88 16.25	2.88 13.14	2.19 11.62	2.30 10.64	2.25 9.61	2.65 6.37
2.99 12.39	2.99 10.72	2.30 11.46	2.42 10.21	2.42 8.83	2.76 6.27
3.11 10.69	3.11 9.46	2.38 11.46	2.53 9.74	2.53 7.86	2.88 6.27
3.34 8.77	3.22 8.53	2.53 11.15	2.88 9.74	2.88 7.86	2.99 5.74
3.45 6.13	3.34 7.35	2.88 11.15	2.99 8.47	2.99 7.04	3.11 5.14
3.62 5.79	3.45 5.44	2.99 9.48	3.11 7.67	3.11 6.40	3.22 4.73
3.79 5.79	3.62 5.10	3.22 7.58	3.22 6.82	3.22 5.75	3.45 4.27
3.97 5.61	3.95 5.10	3.34 6.46	3.34 5.83	3.34 4.95	3.62 4.10
4.14 4.97	4.14 4.47	3.45 5.07	3.45 4.84	3.45 4.50	3.65 4.10
4.60 4.97	4.78 4.37	3.62 4.75	3.62 4.55	3.62 4.28	3.97 4.02
4.83 4.90	5.06 4.22	3.97 4.75	3.97 4.55	3.97 4.28	4.14 3.98
5.06 4.88	5.29 4.22	4.14 4.44	4.14 4.36	4.14 4.19	4.22 3.98
5.29 4.88	5.52 3.61	4.37 4.32	4.26 4.36	4.24 4.19	4.60 3.61
5.52 3.85	6.04 3.16	4.60 4.04	4.60 3.93	4.60 3.76	4.83 3.33
5.68 3.85	6.32 2.84	4.71 4.04	5.06 3.47	4.83 3.36	5.06 3.16
6.04 3.49	6.59 2.83	5.06 3.76	5.40 3.47	5.06 3.16	5.13 3.16
6.32 3.01	6.80 2.89	5.29 3.76	5.75 3.21	5.52 3.16	5.52 3.00
8.35 3.01	9.20 2.89	5.75 3.30	6.32 2.81	5.75 3.06	5.75 2.91
8.91 2.99	9.77 2.80	6.32 2.83	7.32 2.79	6.04 2.91	6.32 2.79
9.78 2.99	13.18 2.80	9.20 2.83	9.20 2.79	6.61 2.75	7.76 2.68
10.92 2.92	13.80 2.71	9.77 2.75	9.77 2.72	7.06 2.73	9.45 2.68
11.50 2.92	14.37 2.71	13.08 2.75	11.50 2.71	9.22 2.73	10.35 2.60
12.65 2.90	14.95 2.63	13.80 2.66	12.65 2.71	10.92 2.64	12.07 2.59
13.22 2.90	15.52 2.63	14.37 2.66	14.37 2.62	12.65 2.64	14.60 2.55
13.80 2.80	16.13 2.55	15.52 2.59	14.95 2.58	14.37 2.58	28.50 2.50
14.37 2.80	17.25 2.52	16.10 2.54	15.52 2.56	20.70 2.49	
14.95 2.69	28.50 2.49	16.28 2.54	17.25 2.52	28.50 2.48	
15.52 2.69		17.25 2.52	28.50 2.49		
16.10 2.56		28.50 2.49			
17.25 2.52					
28.50 2.49					

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved.

DESIGN RESPONSE SPECTRA
 KOZLODUY - REACTOR BUILDING
 ROOM NO. 734, 732, 739, 738, 725, G502/1, 2, 726/1, 2
 ALL OTHER ON THIS LEVEL

NODE 7202
 DIRECTION 2
 ELEVATION 24.60 M

D= 2.00 % FREQ ACCEL	D= 3.00 % FREQ ACCEL	D= 4.00 % FREQ ACCEL	D= 5.00 % FREQ ACCEL	D= 7.00 % FREQ ACCEL	D=10.00 % FREQ ACCEL
0.17	0.42	0.17	0.42	0.17	0.40
0.34	4.11	0.26	2.02	0.26	1.53
0.43	6.46	0.34	3.28	0.34	2.23
0.51	8.33	0.43	5.31	0.43	3.69
0.60	8.98	0.51	6.68	0.51	4.53
0.68	10.71	0.60	7.45	0.60	5.07
0.77	10.71	0.77	8.82	0.68	5.44
0.85	12.77	0.85	10.23	0.77	6.32
0.94	14.33	0.94	11.04	0.85	6.95
1.02	14.33	1.02	12.63	0.94	7.41
1.11	14.60	1.11	12.88	1.02	8.96
1.19	17.46	1.19	15.05	1.19	9.91
1.53	17.46	1.53	15.05	1.61	9.91
1.62	18.69	1.62	15.30	1.73	8.76
1.70	18.75	2.19	15.30	1.73	8.76
2.30	18.75	2.42	13.04	2.30	8.21
2.42	16.34	2.53	12.32	2.40	10.04
2.53	13.93	2.65	12.32	2.53	7.99
2.88	13.93	2.76	11.76	2.65	7.99
2.99	11.23	2.86	11.76	2.65	7.56
3.21	11.23	2.99	9.74	2.88	7.30
3.34	9.21	3.11	9.74	2.88	7.30
3.45	7.03	3.22	8.88	3.07	6.57
3.62	6.76	3.34	7.58	3.22	5.60
3.79	6.33	3.45	6.28	3.34	5.11
4.83	6.33	3.62	5.86	3.62	4.91
5.06	5.66	3.79	5.47	3.83	4.91
15.52	5.66	4.80	5.47	4.14	4.66
16.10	4.83	5.06	4.87	4.37	4.49
16.67	3.80	15.52	4.87	4.14	4.49
17.25	3.47	16.67	3.69	4.80	4.15
18.40	3.47	17.25	3.39	4.83	4.83
19.55	3.13	18.09	3.39	4.49	3.97
20.27	3.13	19.55	3.13	13.80	13.74
28.50	2.98	28.50	2.97	14.37	3.50
				15.52	3.44
				16.10	3.44
				17.25	3.19
				18.40	3.15
				20.70	3.15
				28.50	2.94
				28.50	2.96

DESIGN RESPONSE SPECTRA
 KOZLODUY - REACTOR BUILDING
 ROOM NO. 734, 732, 739, 738, 725, G502/1, 2, 726/1, 2
 ALL OTHER ON THIS LEVEL

D= 2.00 % FREQ ACCEL	D= 3.00 % FREQ ACCEL	D= 4.00 % FREQ ACCEL	D= 5.00 % FREQ ACCEL	D= 7.00 % FREQ ACCEL	D=10.00 % FREQ ACCEL
0.17	0.25	0.17	0.24	0.17	0.23
0.26	1.06	0.26	0.97	0.26	0.83
0.34	1.56	0.34	1.40	0.34	1.26
0.43	3.40	0.43	2.76	0.43	2.31
0.51	4.35	0.51	3.42	0.51	2.82
0.77	4.35	0.77	3.42	0.77	2.82
0.85	5.42	0.85	4.50	0.85	3.93
0.94	7.75	0.94	6.17	0.94	5.23
1.11	7.75	1.02	6.17	1.02	5.63
1.19	9.47	1.11	6.44	1.11	5.89
1.28	9.54	1.19	8.27	1.19	7.38
1.53	9.54	1.61	8.27	1.61	7.38
1.62	9.57	1.73	8.20	1.73	6.93
1.70	10.49	2.30	8.20	1.84	6.91
2.30	10.49	2.42	7.82	2.38	6.91
2.42	9.69	3.22	7.82	2.53	6.54
3.22	9.69	3.34	7.39	2.65	6.51
3.34	8.92	5.06	7.39	3.22	6.51
3.45	8.80	5.29	6.38	3.34	6.46
5.06	8.80	6.04	6.38	3.45	6.34
5.29	8.01	6.32	5.98	5.06	6.34
6.04	8.01	6.61	5.18	5.29	5.66
6.32	7.42	7.40	5.18	6.04	5.66
6.61	6.14	7.76	4.66	6.32	5.06
6.90	6.14	8.05	4.66	6.61	4.70
7.19	5.91	8.63	4.14	7.35	4.70
7.47	5.91	11.50	4.14	7.76	4.18
7.76	5.51	12.07	3.41	8.05	4.18
8.05	5.51	12.65	2.99	8.34	3.77
8.34	4.99	13.22	2.52	8.63	3.61
11.50	4.99	13.80	2.52	11.50	3.61
12.07	3.94	14.37	2.34	12.07	3.12
13.22	2.81	15.85	2.34	12.65	2.77
13.80	2.81	16.67	2.12	13.22	2.40
14.37	2.53	17.25	1.92	13.80	2.30
15.52	2.36	19.55	1.81	14.95	2.22
16.10	2.36	28.50	1.77	15.99	2.22
16.35	2.36			16.67	2.04
17.25	1.96			17.25	1.89
19.55	1.82			19.55	1.81
28.50	1.77			28.50	1.77
					28.50
					1.76
					16.01
					2.05
					16.10
					1.95
					16.67
					1.94
					16.19
					1.95
					17.25
					1.83
					17.25
					1.83
					19.27
					1.80
					18.86
					1.80
					28.50
					1.77
					28.50
					1.77

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved.