



Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

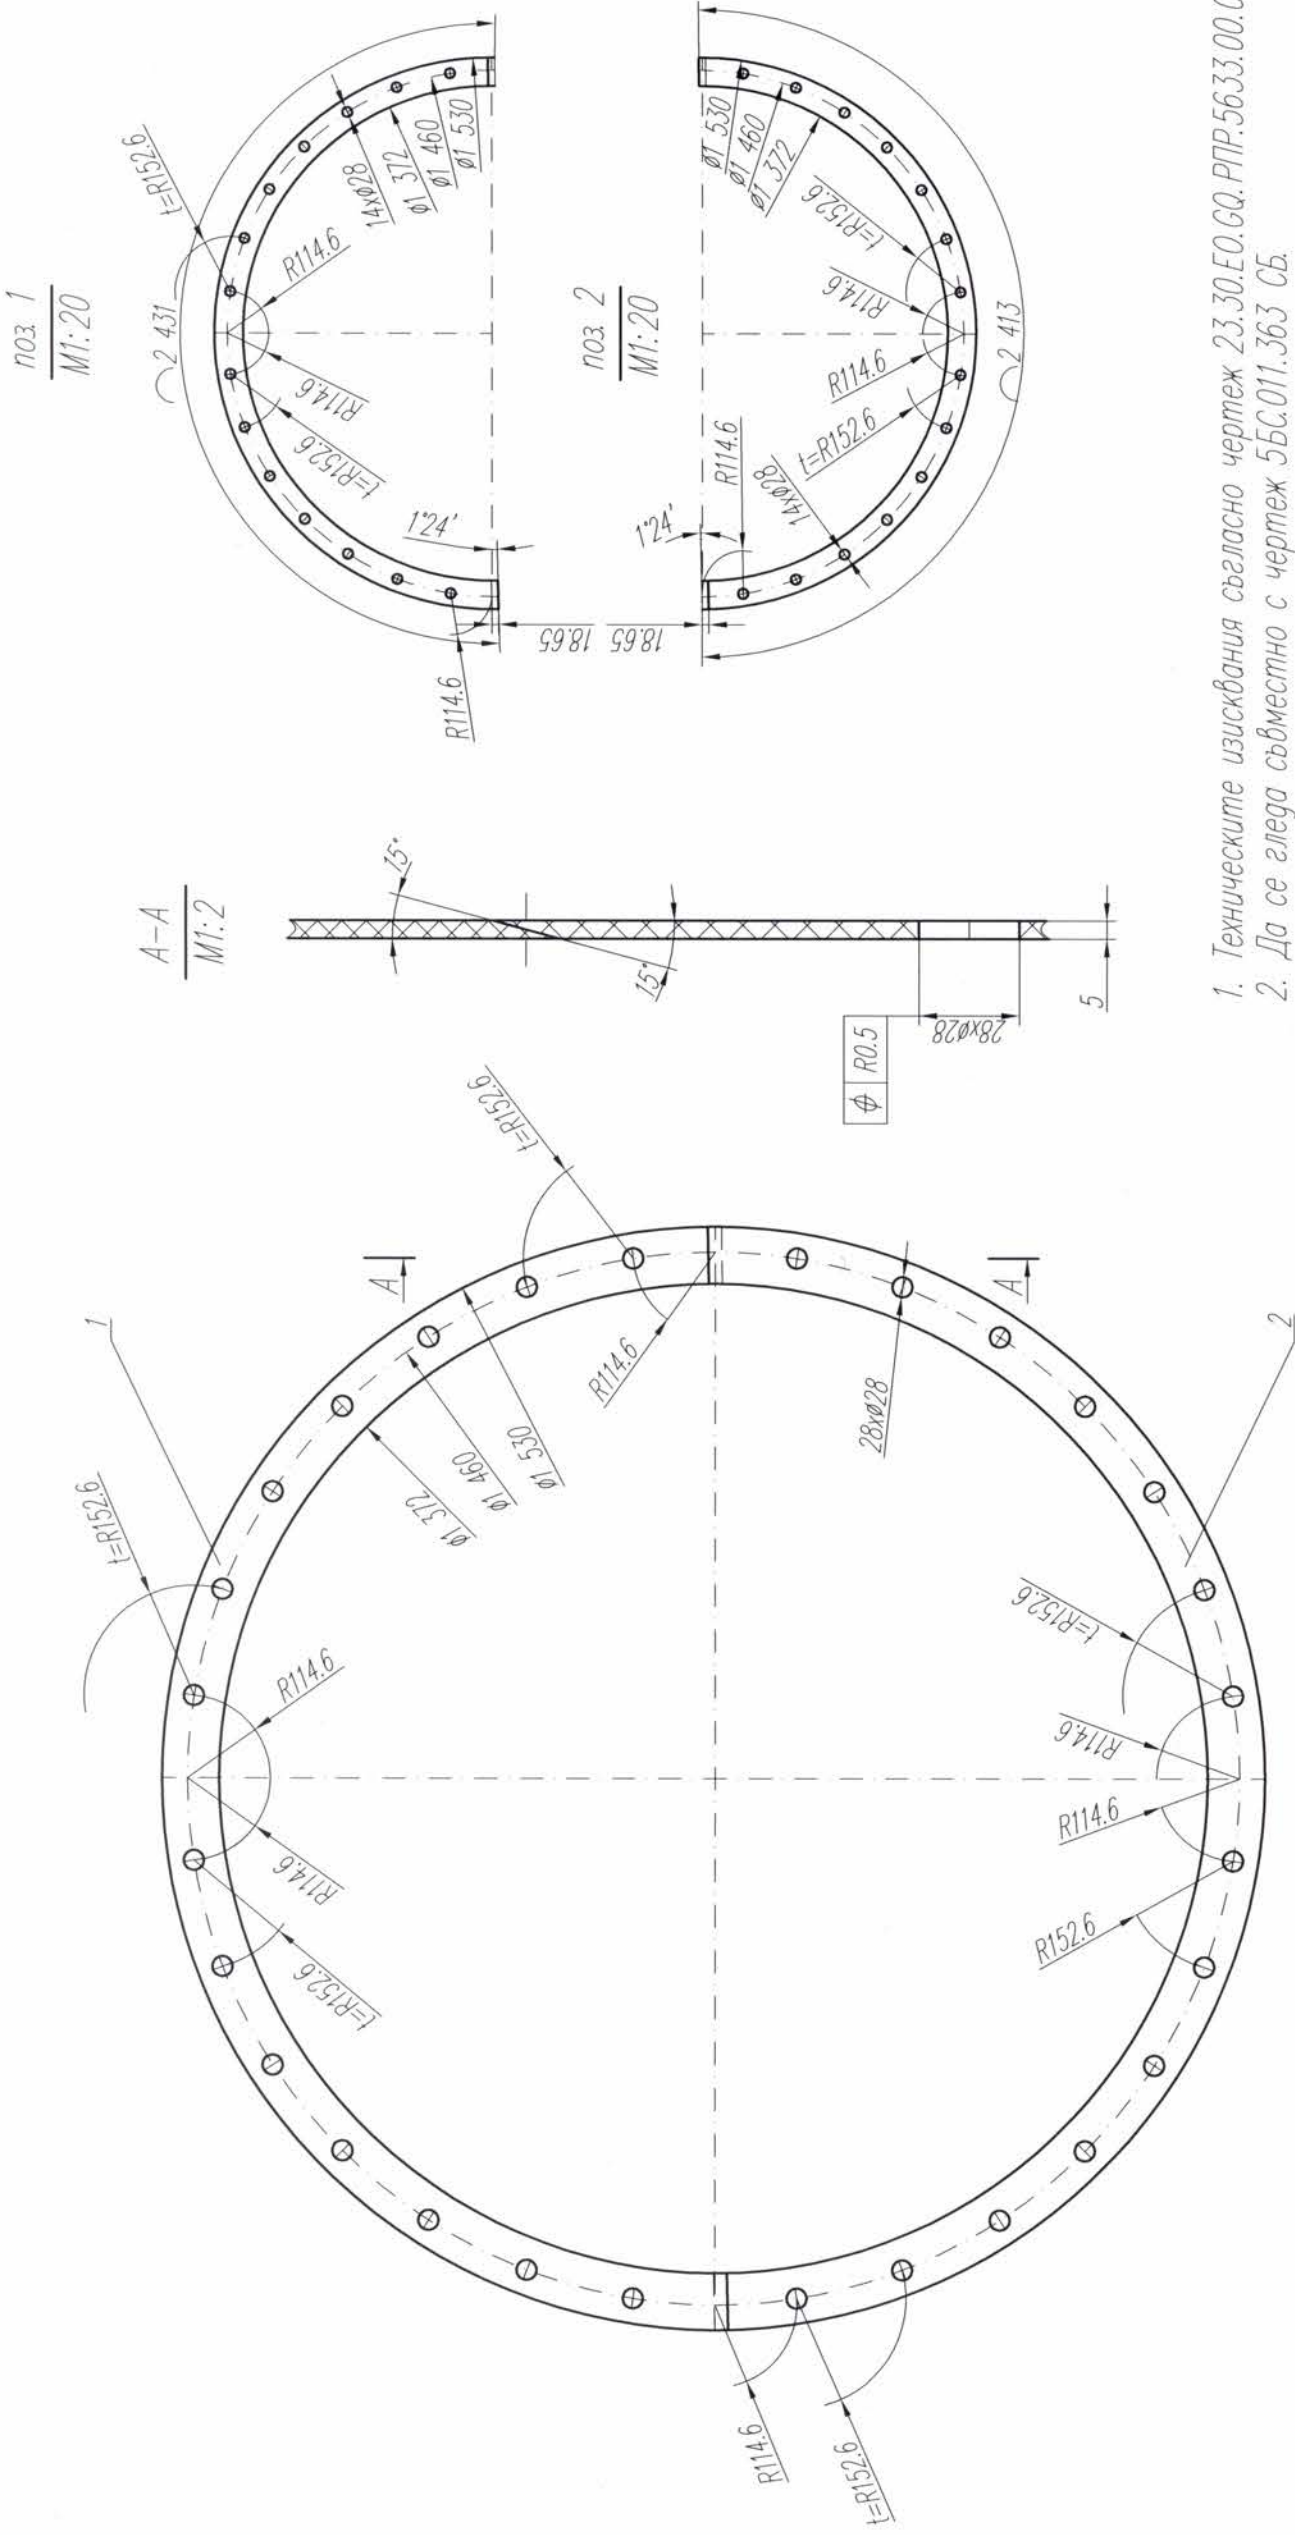

1. Техническите изисквания съгласно чертеж 23.30.EQ.GQ. РПР.5633.00.00.
2. Да се гледа съвместно с чертеж 5БС.011.363 СБ.

2			Сектор II	1		
1			Сектор I	1		
Поз.	Означеніе	Наименование	Кол.	Материал	Забел.	
	Машаб 1:10	Маса				
	Лист	Уплътнение за корпус на лагер улътняващ на генератор 9/10GQ – страна турбина				
Изм.	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
Разр.	Николій Маринѡвич		03.23	Заличе но на основа		
Пров.	Васил Василев		03.23			
Пров.	Васко Цветков		03.23			

Заличено на
основание 33ЛД

Согласно
"ЕО-ЕС
энергетик

мяновски/

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуг" ЕАД. Всяко позволение, разгласяване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.